

Size and length.

95sqmm

MS No

APS to 01 NO 18 HP Commercial lighting.....

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು
Santannaamma w
-gunda at Hogare

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) in the name of
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451307230022 (271) ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-249
ಪ್ರಮಾಣ 4-7-2023 ದಿನಾಂಕ 16-9-23

ವಿವರ	ಸಾಮಗ್ರಿ	ದರ	ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
18 HP	ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	01 NO	ಪರಿಮಾಣ	ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್
ಫೇಸ್ 3x 5-304 ಅಂಪ್ಸ್

01 NO 3 phase meter should be purchased by consumer.

ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್
ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್
ಕಾರ್ಡ್ ಕಟ್‌ಡೆಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
ಗಿರಿ)

ಮಾಡಬೇಕಾದ
ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

L/S - 500/-

ಇಲ್ಲ
ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

Rps - 500/-

ನಾನು

ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಶ್ರೀ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ದಾಖಲೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ

ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿ

ದಾಖಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು

ದಾಖಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಪರಾ

☒
☒
☒
☒
☒

ಉಪ 25 KVA ಪರಿಮಾಣ
ಈ 18 HP ಸಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ
ತಕ್ಷಣವೇ

DTC code -

Side RR -

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಒಪ್ಪ

ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ

ವೆಚ್ಚ ರೂ.

ಅನುವೇಷಿಸಿದ ನಮೂನೆ

ರೆವಿನ್ಯೂ

೧. ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ

೨. ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ

Schedule 1 (Extension of HT link line)	624177.00
Schedule 2 (Providing 1X25 KVA LTC)	258493.00
Schedule 3 (Extension of LT line)	16492.00
GRAND TOTAL	337395.00

ಹೆಚ್.ಟಿ. ಲೈನ್‌ನು ಹೊತ್ತು 3,37,395.00/- ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಹಗರೆ
ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಣ್ಣಗೌಡ ರವರ
ಹೆಚ್.ಟಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ LT(b) ಜಠಾತಿಯ ಹಾಲು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ 25
ಅಳವಡಿಸಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸ್ಥೂತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ರೂ.33,73,95.00/-


ತೋರಿಸುವಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಇರುವ 100 ಕೆವಿ ಹಗರೆ
65ಕೆವಿ ಲೋವ್‌ವಾಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ + 40 ಹೆಚ್.ಟಿ. ಪವರ್ ಭಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಓವರ್
ಲೋಡ್ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1*25 ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್
ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶಿತ 11 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ, ಉದ್ದೇಶಿತ
ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಉದ್ದೇಶಿತ 18 ಹೆಚ್.ಟಿ. ಯ 01 ಸಂಖ್ಯೆಯ LT(b) ಜಠಾತಿಯ
ಘಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾನ್ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವರಗಳು :-
ನಿಂದ 11 ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿ ಬಿಂದುವಿನ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 65.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಸಲ್ಲಿ 01*25 ಕೆ.ವಿ.ವಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಂದ ಎಲ್ ಟಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಿ ಬಿಂದುವಿನ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 20.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದ ನಕ್ಷೆ, ಹೆಚ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್ ಪ್ರತಿ, ವಿದ್ಯುತ್
ವಿಭಾಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎಕರೆಂಟಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತೋರಿಸುವಂತೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಹಗರೆ 66/11 ಕೆವಿ ಎಮ್.ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್. ನಿಂದ ಹೊರಡುವ
ವಿದ್ಯುತ್ ಫೀಡರ್‌ನ ಟ್ರಾಂಜ್ ಫರ್ಮಿನಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿತ 11 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ 01*25
ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿವರ್ತಕ
ಸಾಕಾರವಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿವರವನ್ನು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.


ನೀವು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿ
ಹಗರೆ ಎಲ್.ಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.





Sketch Showing The Arranging Power Supply to 1 NO's of 18 HP LT5(b) Installation for Milk storage units In favour of Smt Manjamma w/o Sanna Gowda for 1 x 25 KVA DTC near Belur Main Road Hagare Village, Madhahalli Hobli Under self execution work in Hagare section Belur sub division.

SKEICH:-

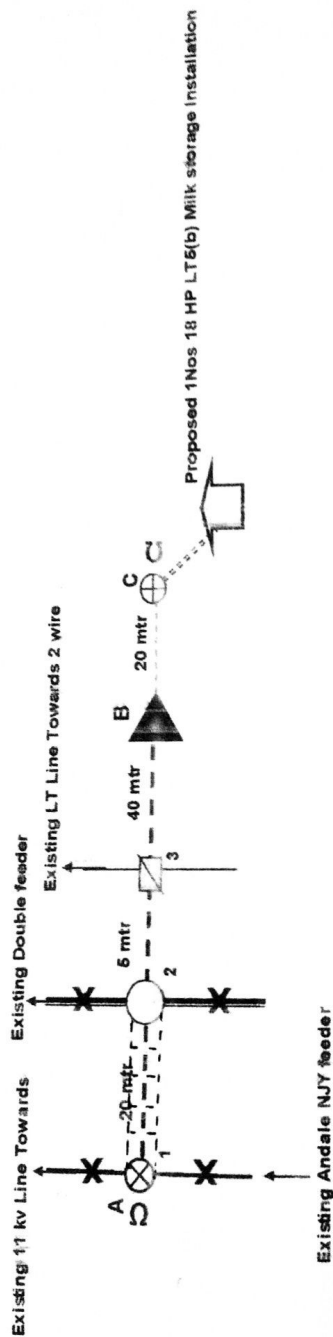

Index

—	Existing LT Line Towards 2 wire
—	Existing Double feeder
○	Proposed 11 mtr PSC pole for Double feeder cross
=====	Proposed 25 sq mm UG cable (Double Run)
⊕	Proposed 8 mtr RCC Pole for LT
×	Existing 9 mtr RCC/PSC Poles
⊗	Proposed 9 mtr RCC pole
⌢	Proposed 1Nos 18 HP LT5(b) Milk storage Installation
Ω	Proposed Guy set
▲	Proposed 1X25 KVA DTC
--- B to C	Proposed LT Lines
A to B	Proposed 11 kv line
—	Existing Andale NJY feeder

Handwritten signatures and notes:
 VLL
 18/12/20
 18/12/20
 18/12/20

Proposed road widening