


ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നൽകേണ്ട 63 കവാട വൈദ്യുത വിതരണ രീതി (നാമക)

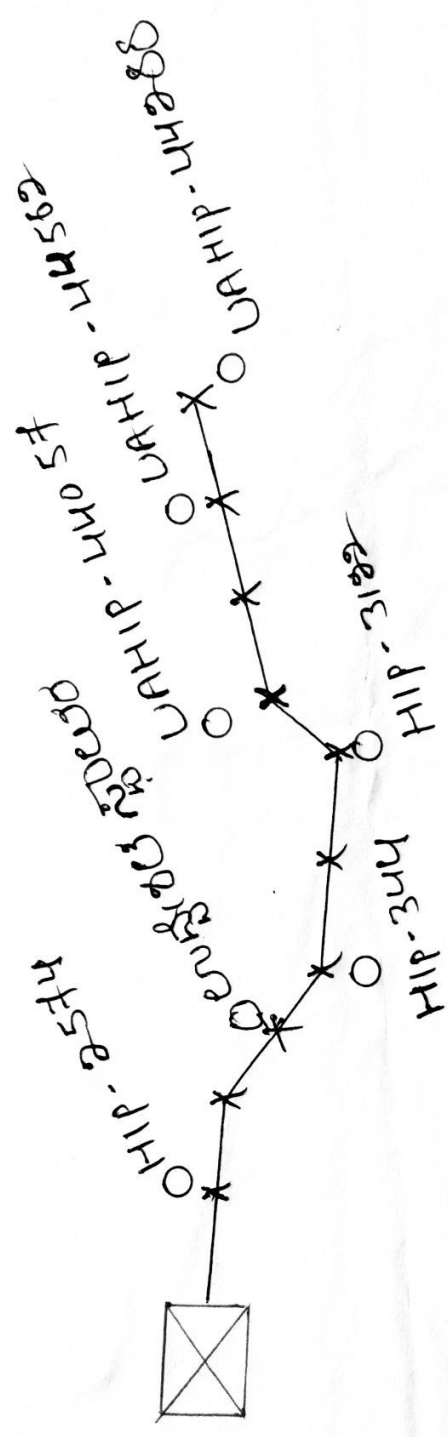

INDEX:-

☒	Existing 63 kVA TL
—	Existing 11 kV line
*	Existing LT line
O	Existing IP set

Chal



ಹಾಹುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

U40109KA2004SGC035177

ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,

ಹಂತ, ಹಿನ್ನಕಲ್

ತೆಲುಗು - 570017

W.cescmysore.org

ರವರ ಕಛೇರಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
ಸೆಸ್ಸೆ, ಬೆಲೂರು.
ದೂ.ಸಂ. 08177-222223
E-Mail : aechnbelur@rediffmail.com

ಹಾಹು ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ : HC-173

ದಿನಾಂಕ : 21/07/2023

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ತಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ಬುಗ್ಗರೆ

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 31/07/2023

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ. ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಲೂಡೀಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್
ನಂ. 43/2 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ
ವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ಗೆಲೂ ಲೂಗ್ ಲೂಗ್ರೆ

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 7.5hp
2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ಲೂಡೀಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ನೂಗೇಶ್ IP
3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 432581 - ಷರಬೀಡ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.
4. ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63KVA
5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ : Existing Load 40hp p00 - 7.5hp
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : Total - 47.5hp
7. ಪಕ್ಕದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ
8. ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್. : %

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 7.5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು
ತಾಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

9. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವಿವರ
a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ
b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : ಕಿ.ವಿ.ಎ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ
c. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ

ಚಲಿ
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಶಿಕ್ಷಣಗುರುವು

APS to OINO 7.5hp Ip Set installation in future of

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451307230076 (229) HC-173
 ಪ್ರಮಾಣ 1710712023 ದಿನಾಂಕ 27/10/2023

ವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಧರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
 ಸಂಕೀತ ಸಂಖ್ಯೆ 7.5hp ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್ ಅಂಪ್ಸ್
 3X5-30 ಅಂಪ್ಸ್ OINO - 1200/-

ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್
 ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್
 ರ್ನು ಕಟ್‌ಡೈಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ದರೂ ಇದ್ದರೆ
 ಸಿರಿ)

ಮಾಡಬೇಕಾದ
 ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

ದರೂ ಇದ್ದರೆ
 ಸಿರಿ)

ಇಲ್ಲ
 ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ಪರಾ
 Rps - 2000/-

ಇವುಗಳನ್ನು
 ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ

IP 63KVA ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
 ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ

DTL-432581

ಇವುಗಳನ್ನು
 ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ

ಇವುಗಳನ್ನು
 ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ

ಇವುಗಳನ್ನು
 ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ

ದೊಡ್ಡ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
 Sri Puttegondra
 Late Mallegowda
 de pandithanahally College

ಅವರ ಹೆಡ್‌ಫೋಟೋ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬರ
 ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
 ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ.

1. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
 2. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ.

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ತಿ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ವಿ.ಪಿ-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
 ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
 ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್‌ಫೋಟೋ-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಅನುಮೋದನೆ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
 ರವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

1. ಪಾತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪಾತ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
 2. ಪಾತ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

3. ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು
 ಸೇವಾ ಸಂಖ್ಯೆ ರೂ.