

1451310230024 (625)

LT-3A

07.10.2023

3xw

ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀಕಂಠಮ್ಮ ಬಿ/ಎಂ ಬಸವೇಗೌಡ
ಯಿಲಚಂಕ ಗ್ರಾಮ

ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿಳಾಸ

ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾಂಭ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್

9846883877



ಸ್ಥಾಪನೆ : 1922


ದೂರವಾಣಿ : 08172 - 232302

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ (ಲಿ.) ಬೆಂಗಳೂರು.

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ "ಹಾಸನಾಂಭಿ" ಭವನ

ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ-573 201

Sketch showing for providing P/S of 3 KV LT20 Domestic Lighting Installation as per request of Smt Chandramma w/o Basavegowda for 1x25 KVA DTC near Zelahanka village limits under self execution work in Hargare Section Belur S/D

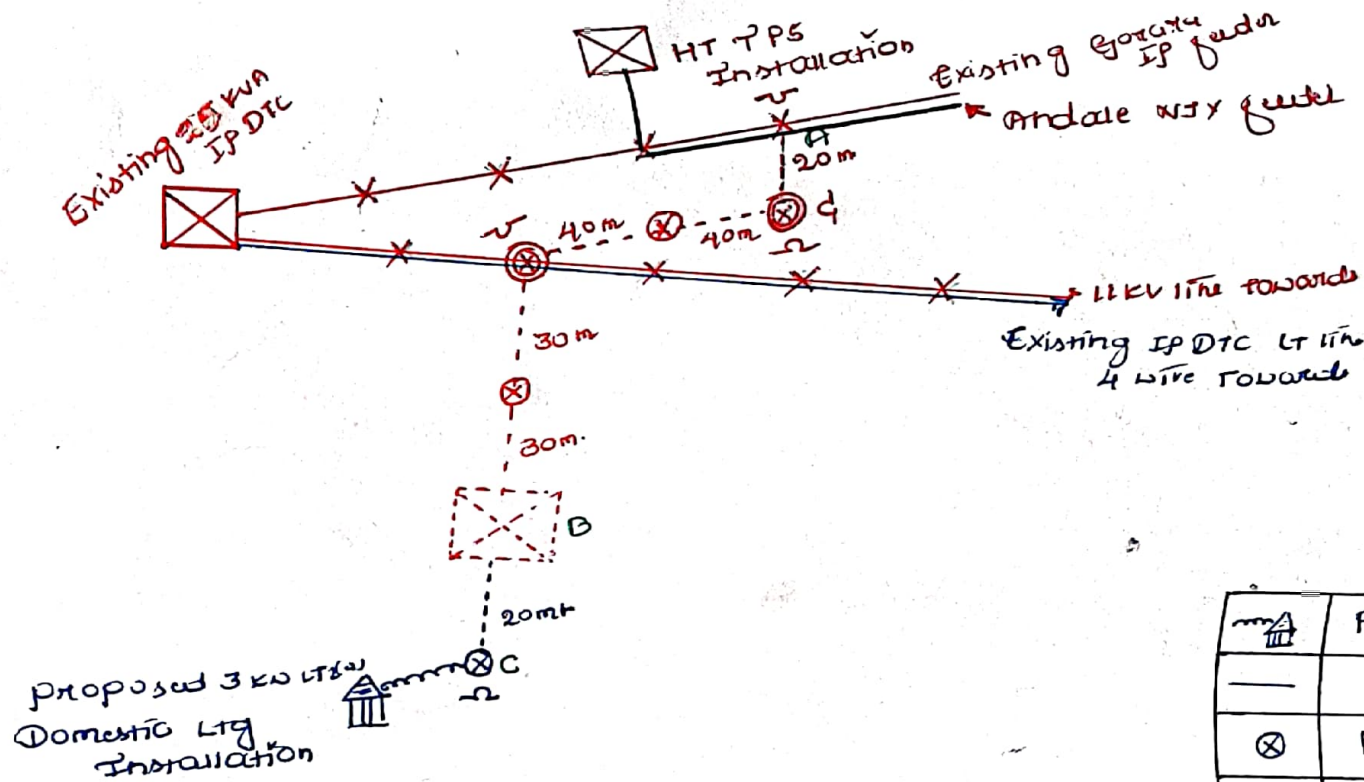

$$\begin{aligned} & \text{LTVR} \\ & \frac{4.02 \text{ Hp (35kV)}}{4.02 \text{ Hp}} \times 0.2 \times 0.6 \\ & \underline{\underline{0.96\%}} \end{aligned}$$

Index

	Proposed 3KV LT20 LTg Installation
—	Existing DTC LT line 4 wire (IP DTC)
⊗	Proposed 8mtr RCC pole - 01 No
B+C	Proposed LT line for Rabbit conduct
Ω	Proposed guy set for HT & LT
	Proposed 1x25 KVA DTC
⊗	Proposed 9mtr PSC pole - 2
⊗	Proposed 9mtr RCC pole - 02
A+B	Proposed 11KV line for Rabbit conduct
—	Existing Andale Nxt feeder
—	Existing Gotalu IP feeder

Chae
 ಶಾಂತಿಪರಾಂಕ (೨)
 ಎ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್
 ಎ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್

Schedule -A (Extension of HT link line)	89730.00
Schedule -B (Providing 1X25 KVA DTC)	202841.00
Schedule -C (Extension of LT line)	16756.00
GRAND TOTAL	309327.00

ವರದಿ : ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ 3,09,327.00/- ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಹಗರೆ ಶಾಖೆಯ ಯಲಹಂಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವೇಗೌಡ ರವರ ಉದ್ದೇಶಿತ 01 ಸಂಖ್ಯೆಯ 3 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ LT2(a) ಜಠಾತಿಯ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 25 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರದ ಹತ್ತಿರ ಗೋರುರು ಎ.ಪಿ. ಫೀಡರ್‌ನ 63 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕದ ಹೆಚ್.ಟಿ/ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಸುಮಾರು 190 ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಂದಲೆ ಎನ್.ಜೆ.ವೈ. ಫೀಡರ್‌ನ 11 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗವು ಎತ್ತಿನಹೋಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೆಚ್.ಟಿ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಮಾರ್ಗದ 11 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 1*25 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಆಂದಲೆ ಎನ್.ಜೆ.ವೈ. ಫೀಡರ್‌ನಿಂದ 11 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ದೇಶಿತ 3 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ LT2(a) ಜಠಾತಿಯ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಂದೆ ಮೇವು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1*25 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವರಗಳು :-

ಎ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಬಿ ಬಿಂದುವಿನ ವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಆಂದಲೆ ಎನ್.ಜೆ.ವೈ.ಫೀಡರ್‌ನ 11 ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸುಮಾರು 160 ಮೀ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ

ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ 01*25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸಿ ಬಿಂದುವಿನ ವರೆಗೆ ಎಲ್ ಟಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸುಮಾರು 20.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದ ನಕ್ಷೆ, ಹೆಚ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್ ಪ್ರತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇದದ ಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎಕರೆಖಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಹಗರೆ 66/11 ಕೆವಿ ಎಮ್.ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್. ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಆಂದಲೆ ಎನ್.ಜೆ.ವೈ. ಫೀಡರ್‌ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೈನ್‌ನಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿತ 11 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ 01*25 ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿವರ್ತಕ ಕಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿವರವನ್ನು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜರೂರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಕರಣ: ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನೇ ಮುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಹೂಸ ಎಸ್.ಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹಿಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.



ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಾಗಿ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ