


ସମସ୍ତ ଓପେନ 25 KVA ଇଞ୍ଚାର୍ଜମେଣ୍ଟ
 ନଂ - 431020

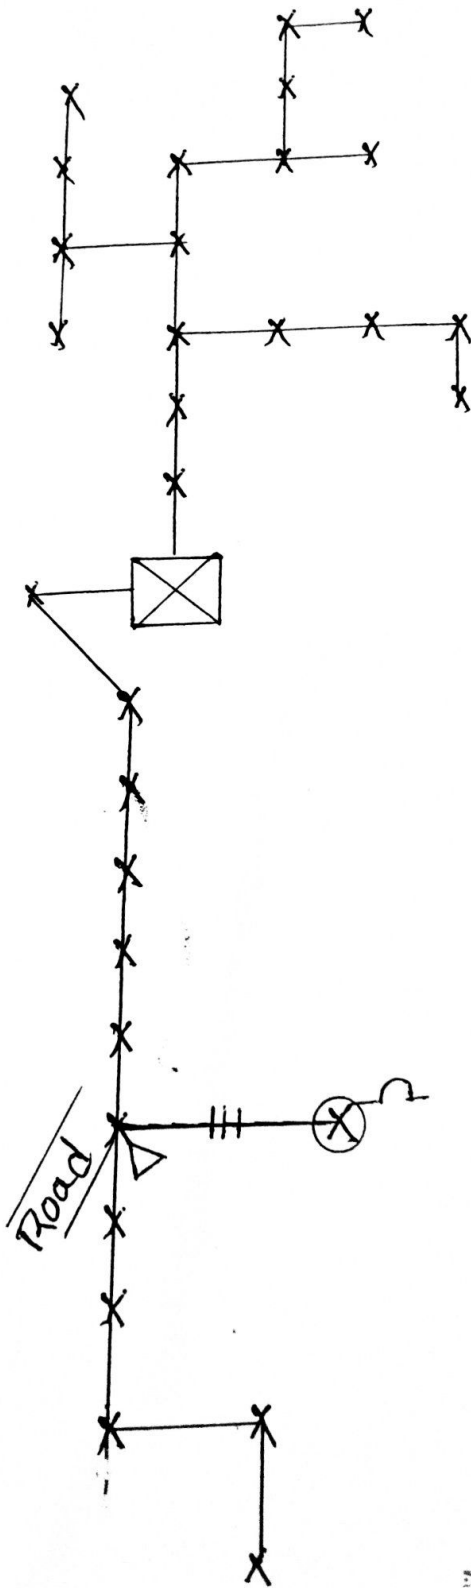

INDEX :-

	Existing 25KVA DTC
	Existing 11KV Wire
	Existing LT Pole

[Signature]
 ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ (ସି)
 ଓ ଇଞ୍ଚାର୍ଜମେଣ୍ଟ
 ଓ ଏଲ୍. ଓ ଏଲ୍. ଓ ଏଲ୍.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

1451 3102300 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (631) / 04110 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗೃಹ ಉದ್ದೇಶ (ಹೊ)

ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) | (d) |
| (b) | (e) |
| (c) | (f) |

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : 172 (11) - 01ND

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01Kb

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) TB 135-12

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹಳೆಯ

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

area and if any) : ಸುನಿರ್ಮಿತ ರಟ್ಟುಕೆರೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ

ರಟ್ಟುಕೆರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 17×23 Sqmtr.
 14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 391 sq feet

Floor

Existing

Newly Constructed

Cellar:

Sqmtr

Ground: 17×23 - 391 Sqmtr

1st Floor:

Sqmtr

2nd Floor:

Sqmtr

3rd Floor:

Sqmtr

4th Floor:

Sqmtr

5th Floor:

Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 66/11 KVA MSB ಘಟಕದ ಹೆಸರು

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : ಘಟಕ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4310

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 20

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 20

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ MS Building & Layout
- * Lay out ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯೋಜನೆ
- * Transmission line ರಸ್ತೆ ಇಡಲು
- * Development Charges & ಆಯೋಜನೆ
- * ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ Long dis ಸ್ಟಾಲ್ ಇಡಲು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Chal
 [ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ]
 [ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ]

Ap.s to OINO O.I.K.H Domestic lighting installation
 1451310230027 (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ 11/10/2023
 07/10/2023 ದಿನಾಂಕ HC-283 ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
 1Kk ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ವಿವರ
 ಸಾಮಗ್ರಿ
 ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ 5-30.A ಅಂಪ್ಸ್
 ಅಂಪ್ಸ್
 ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ಟಿಕ್
 ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್
 ಪ್ಲಸ್ಟಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್‌ಬೇಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ
 ಇದ್ದರೂ ಇದ್ದರೂ
 (ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)

OINO meter should be purchased by consumer

LIS- 200/-

ಇಲ್ಲ
 ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

Rpr- 200/-

- (ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
 - (ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
 - (ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 - (ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 - (ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
- ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

ಪರಾ

☐
☐
☐
☐
☐

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ
 1 ಕೆಬಲ್ ಗಾತ್ರದ
 25 ರೆಬಲ್ ಲೇಬಲ್ ಕೇಬಲ್
 20Kk ಲೇಬಲ್
 ಕೊಂಡಿನ್ನು ಈ ಲೇಬಲ್
 0.1Kk ಲೇಬಲ್
 ಕೊಂಡಿನ್ನು ಈ ಲೇಬಲ್

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
 ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ

ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
 ವೆಚ್ಚ ರೂ.
 ಅನುಮೋದನೆ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ

ರಿವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯು

ಅಂದಾಜು : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದು)

ಅಂದಾಜನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
 ಅಧಿಕಾರಿ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

10 ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
 1Kk ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

1Kk ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ICBT-12, DTC-431D20

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಚೇರಿ ಮೊಹೂರು)

ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ಗಾತ್ರದ

ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್
 ಮತ್ತು ವಿಧುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ

೧.ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭ
 ೨.ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ
 ಮೊಬಲಗು ರೂ.

೪.ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ