

1451305230053(148) 1451206230061

30-05-2023

16-06-2023

1451310230030

345142324084

08.10.2023

ಪ್ರೊ. ಮಂಜುನಾಥ್

ಮೊ. 9141210112

8722048581

ಶಾಲೋಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್
SHALOM

SHALOM ELECTRICALS
Govt. Licd. Electrical Contractor
Licd. No. 2CL108202HSN
Kaivanapura Police Taluk
Mob : 9141210112

ಬೆಂಗಳೂರು ೧೦ ನೇ ಹಂತ
ಕೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ಹೆಚ್.ಎ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ
೨೭.೨೦(೧) ೦೧ ಕ್ವಿ

mob: 9904661189

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ

ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು

ಹಗರೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು.

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

೧. ಉಲ್ಲೇಖ: ೧೨/೦ ಸಿಬಿಎಸ್/೨೦೨೩
1451-310230030 (1487) / 30/05/2023

ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1451-310230030 (1487) / 30/05/2023
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ಹಾಸ: ಲೋಗ್ಗಾನ್ವಿಲ್, ೧೨/೦ ಸಿಬಿಎಸ್/೨೦೨೩

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ


(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ರಾಕ್ಷಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

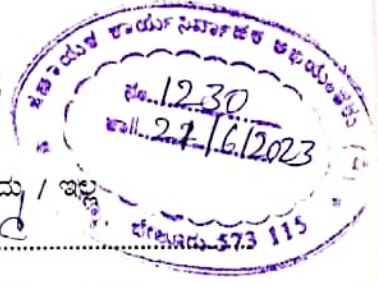

ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) | (d) |
| (b) | (e) |
| (c) | (f) |

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTG(a) - 01KW - 1NO

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 01KW

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 1ø

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : P.VL-46100

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹಳೆಯ

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ : ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಶಸ್ತುಗಳಿವೆ :ಅಂಶಸ್ತುಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility


and if any): ಸಿಬಿಎಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ದೃಢೀಕರಣ

ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ

Continued in next page

25 kVA

DTC CODE :- 435617

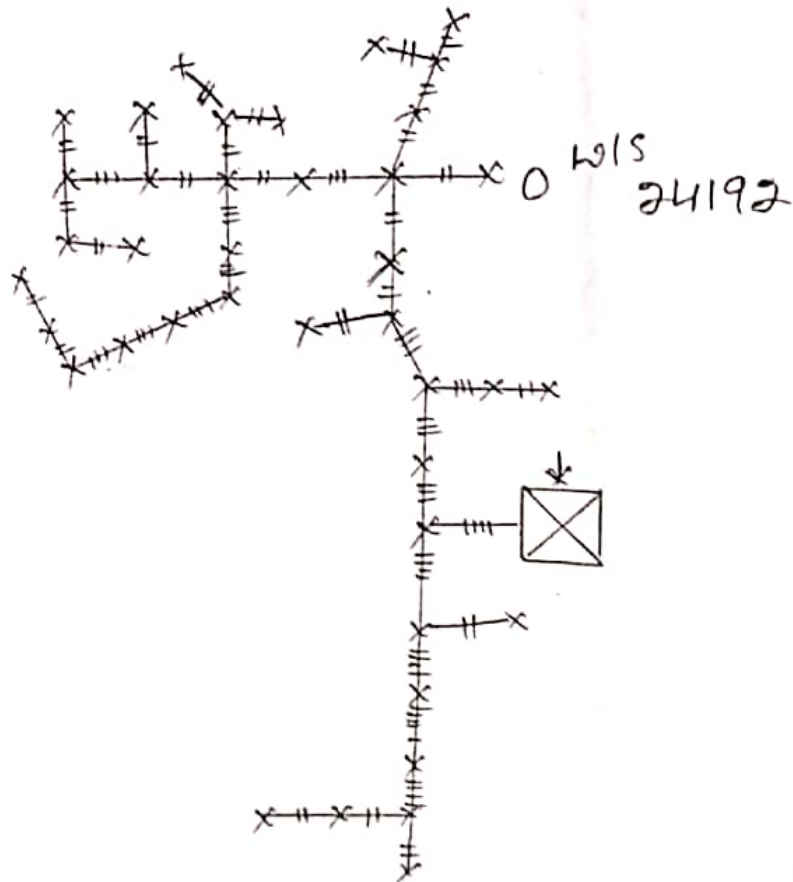

INDEX :-

	Existing 25kVA Tc
	Existing four line to proposed 5 wire
	Existing three line
	Existing two line to proposed 3 wire
-X-	Existing LT line

Handwritten signature and text in Kannada script.

Handwritten signature and the number 43503.

ಹಾಕುಮಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಮ್ಬುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ (ನಿಯಮಿತ)

ಲಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗದ ಮರು ಶ್ರೀ (ಮರು ಮುಖ್ಯ ವಿಳಾಸ) ಅದರ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಾಳು

14510310230030 (148)

APS to DINDO, 01Kilo Domestic Lighting installation

30/05/2023

08/06/2023

HC-98 in favour of Smt. Baby w/o

Sowda Bho-Vi w/o

ponnathapur Bho-Vi colony

ಮೀಟರ್ 1Kilo

ಸಾಮಾನ್ಯ

ಅಂತಸ್ತು ಮಾರ್ಗದ ಮರು ಶ್ರೀ

ಮಾರ್ಗದ ಮರು ಶ್ರೀ

ಮಾರ್ಗದ ಮರು ಶ್ರೀ

ಮಾರ್ಗದ ಮರು ಶ್ರೀ

ಮಾರ್ಗದ ಮರು ಶ್ರೀ

ಮಾರ್ಗದ ಮರು ಶ್ರೀ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 5:30 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 8 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 10 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 12 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 14 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 16 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 18 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 20 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 22 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 24 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 26 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 28 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 30 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 32 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 34 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 36 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 38 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 40 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 42 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 44 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 46 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 48 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 50 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 52 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 54 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 56 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 58 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 60 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 62 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 64 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 66 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 68 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 70 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 72 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 74 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 76 ಅಂತ್ಯ

ಮೇ 30 ರೊಂದಿಗೆ 78 ಅಂತ್ಯ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 30×20 Sqmtr.
600 - sq ft.
14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor:	Sqmtr	Sq
Ground:	600 Sqmtr	30X20 - 600 Sq
1st Floor:	Sqmtr	Sq
2nd Floor:	Sqmtr	Sq
3rd Floor:	Sqmtr	Sq
4th Floor:	Sqmtr	Sq
5th Floor:	Sqmtr	Sq

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 60/11 KV MUSS - ಹಾರ್ ಫೀಡರ್ ನ ಹೆಸರು

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4356

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 17

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 20 KVA

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building ನ ಒಳಗೆ
- * Layout ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ
- * Transmission Line ರಸ್ತೆಗೆ ಇರುವಲ್ಲಿ
- * Development charge ನ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ
- * ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ
- * ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ, ಇತರದ ಕಟ್ಟಡದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಲ್ಲಿ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

