

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿ

H. G. ಬೈಬರರಿಂಗ್ ಸಿಎಂ ಆರ್. ಪಿ. 13, ಗೋಪಾಲನಗರ
1451310230065 (672) | 20/10/2023 ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ

1. കോസ്റ്റൽ ലോക്കേഷൻ (കോസ്റ്റൽ ലോക്കേഷൻ)

ವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ವೈಯಕ್ತಿಕ

ಮೈತ್ರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

೪) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಗಿ (Building licence) :
ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

೬) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಡೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

೪) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ : (Actual Architect Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

೧) ಖಾತಾ ದ್ರವೀಕರಣ ಪತ್ತೆ : (Khatha extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

೪) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ವಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಲಾಕಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ: ಹೌದು/ ಇಲ್ಲ

ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ವಾಹಿನಿಗಳು : Adhaar card

ಕರಣಾದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(S) [REDACTED]

(c) (f) 1.2m

ಸ್ಥಾಪಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು :
 1Tara(ii) - 03 NO. 1T2(b).

..... LT22411..... 132.....
 ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : 81K4

.....
 ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಾಪಕರಗಳ ಹೊರೆ (ಜವಾಬ್ದಾರಿ) 10

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾಪಕರಗಳ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿ (1PH / 3PH)..... HL-17833

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾನರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾನರದ ಅರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.)
 ಸ್ಥಾನರದ ವಿವರಣೆ :
 ಸ್ಥಾನರದ ವಿವರಣೆ :

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವು. **Ist Floor, 2nd - Floor**
 ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ. **ಅಂತಸ್ತುಗಳ ವಿವರಗಳು**

ಕಟ್ಟಡದ ಸಂಖ್ಯೆ: 150

ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು: _____

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೃದ್ಧೀಕರಣ (Certificate reg Common W

Sharing of Utility area and if any) : ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 24.4x53 - 1293 Sqmtr. Jul
 14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 24.4x53 - 1293 - 50 Jul
 24x53 - 1293 - 50 Jul

Newly Constructed

Floor	Existing	Newly Constructed
Cellor :	Sqmtr	Sqmtr
Ground :	Sqmtr	24.4x53 - 1293 Sqmtr
1st Floor :	Sqmtr	24.4x53 - 1293 Sqmtr
2nd Floor :	Sqmtr	24.4x53 - 1293 Sqmtr
3rd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
4th Floor :	Sqmtr	Sqmtr
5th Floor :	Sqmtr	Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

66111 KVA MUSS

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : BOND ಪೀಡರ್ ಹೆಸರು : BOND

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4354

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : BOND ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 02

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 100 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 40hp + 50 KW

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಜೇರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any)

- * ಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building & Suffered
- * Lay out ಅಂಶಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ
- * Transmission line ರೇಟ್ ಇದಲ್ಲ
- * Development charges ರೇಟ್ ಇದಲ್ಲ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

Ch


ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಗುಣಗಾತ್ರದ
ಬಿ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಲಬಲ್
ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಗಾತ್ರದ
ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರದ
ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರದ
ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್


... ಗಾತ್ರದ
ಸೀಲಬಲ್
ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ

ಮಾಹಲಾಗಿದ್ದು ವಿಭಾಗೀಯ

435408

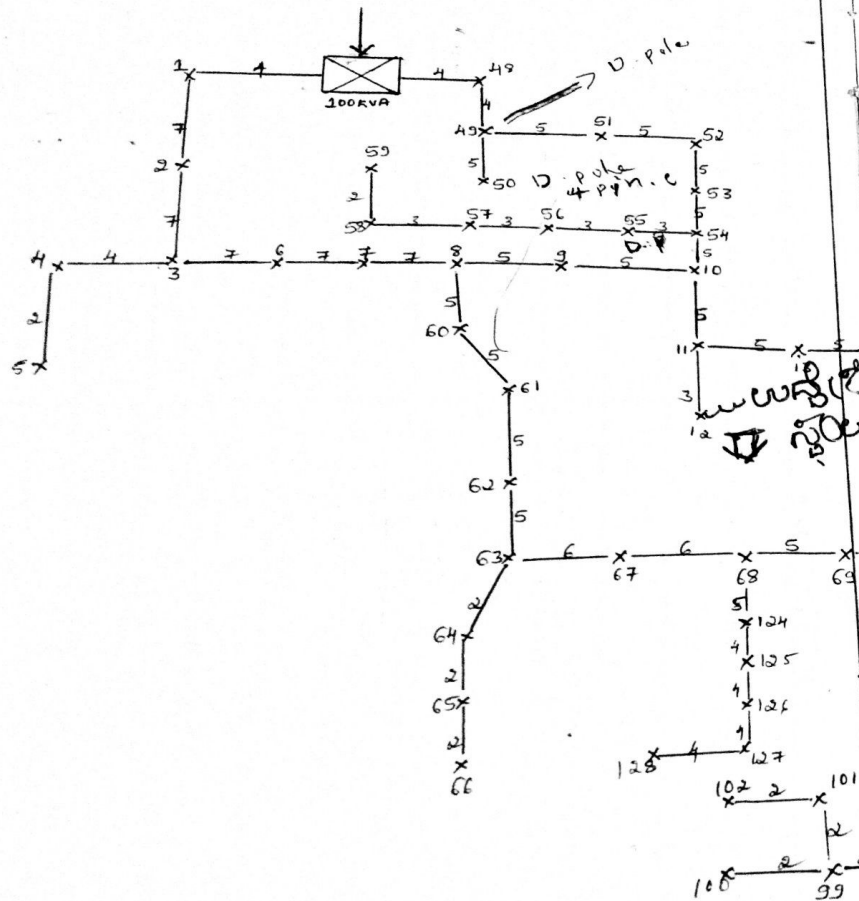

Cher
 100KVA (10)
 100KVA (10)
 100KVA (10)

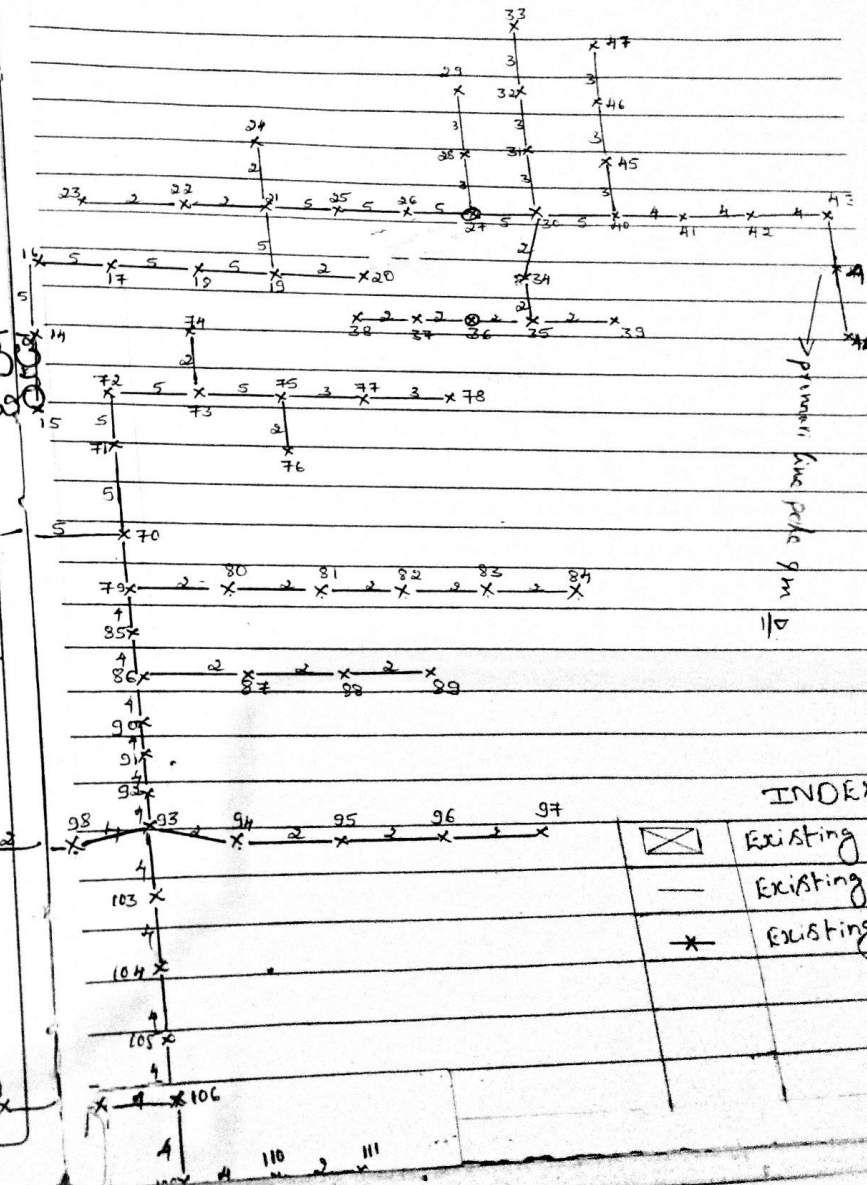

INDEX

	Existing 100KVA.
	Existing 11KV Lin
	Existing LT. Lin