

1451310230066 (671)

20.10.2023

ಪ್ರೊ. ಮಂಜುನಾಥ್

ಮೊ. 9141210112

8722048581

ಶಾಲೋಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್

SHALOM ELECTRICALS
Govt. Lic. Electrical Contrator
Lic. No. 2CL108202HSN
Kalyanapura, Belur Taluk
Mob : 9141210112

ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಳಾಸ

ಹೆಸರು ... ಶೇ.ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿ/ಎ ಎಂ.ಗೋಕರ್ನ

ವಿಳಾಸ ... ಹಗರೆ (ತಾಂತ್ರಿಕ ವಸತಿ)

... ಮೂಲಕ (ಪ್ರೊ) ... 2 ಕೆ.ಎಂ. (ಪ್ರೊ)

ಜವಾಬಿ ... L.T. ಕ್ಷಮೆ 300 H.P.

ಮಾಪ್ಪಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ

ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು

ಹಗರೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು.

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಹಳೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಳೆ: ೨೪೮೮

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶಿಬ್ಬಲಿಂಗ ಸಿಂಧು ಸಿಂಧು ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
451310230066 (671) / 20/01/2023 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ಹಳೆ: ೨೪೮೮, ಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ (ಹಳೆ) ೨೪೮೮ (೨೪)

ವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

೧) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

೨) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

೩) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

೪) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

೫) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

೬) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) (d)
(b) (e)
(c) (f)

ಸ್ಥಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4mm

ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT567 - 01N0

ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 03hp

ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) HL-18561, HL-508

ಪಡೆದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

ಪಡೆದಲ್ಲಿ : ಗೃಹ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

if any): ಗೃಹ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ

ಗೃಹ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್

Continued in next page



Scanned with OKEN Scanner

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 15x30 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

450 - sq feet

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	Sqmtr	Sqmtr
Ground :	Sqmtr	<u>15x30 = 450</u> Sqmtr
1st Floor :	Sqmtr	Sqmtr
2nd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
3rd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
4th Floor :	Sqmtr	Sqmtr
5th Floor :	Sqmtr	Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :ಚ.ಮೀ.

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSS ಘಡರ್ ಹೆಸರು ಘರ್ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4354

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಘರ್ ರೂಲ್ಡ್‌ನಗರ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 11ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25KV ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 151kW

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- ☒ ಗೃಹ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building ಗಳು
- ☒ Layout ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಅಥವಾ
- ☒ Transmission Line ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ
- ☒ Development charges ಅಥವಾ


ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇವುಗಳನ್ನು
ಇವುಗಳನ್ನು
ಇವುಗಳನ್ನು

HAGARE SHANTHALHI HAGARA 25 KVA RLVY. D.T.C. Code:-

435411

proposed new power installation

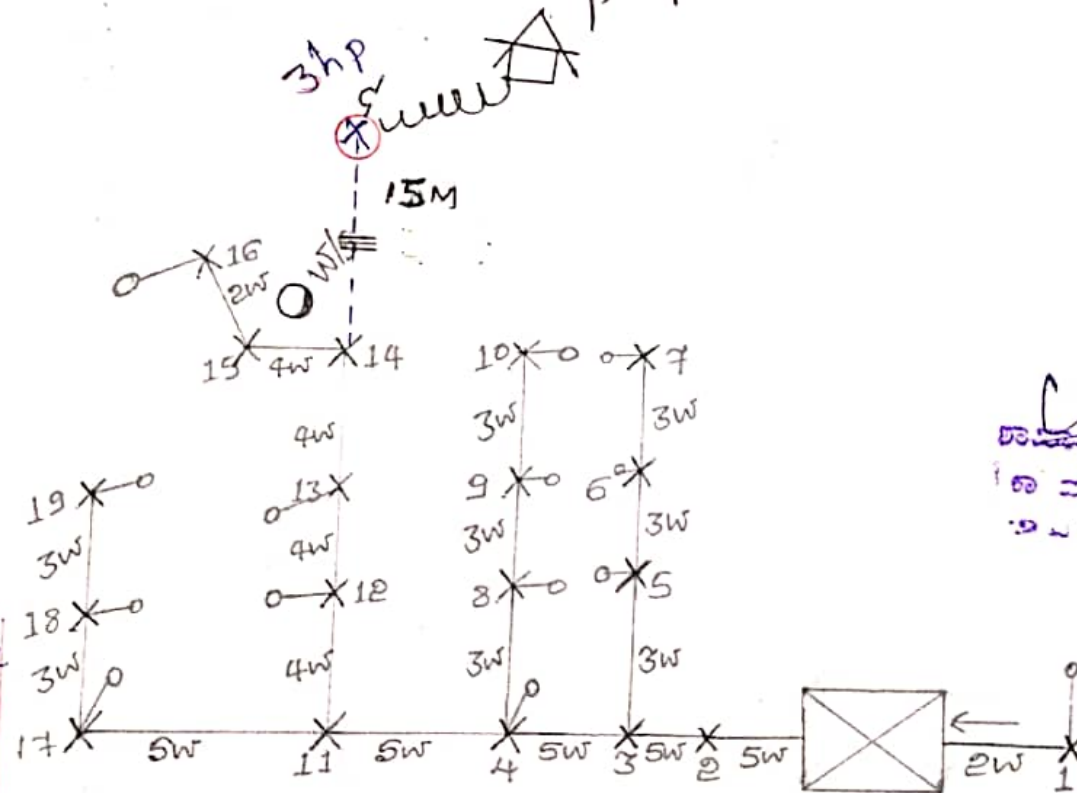

INDEX :-

-  Existing HT/LT line
-  Existing LT line
-  prop LT line
-  proposed pump set
-  prop installation

Chai
 10/05/2020 (2)
 10/05/2020 (2)
 10/05/2020 (2)



ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)
Chamundeshwari Electricity Supply Corporation Ltd. Mysore
(Government of Karnataka Undertaking)

Estimate

Estimate No. : HC305
Auto Workorder No. :
Auto Estimation No. : 345142324275
Nature of Work : Self Execution
Sub-Division : Belur
Name of Work : APS TO 01NO 3HP POWER INSTALLATION IN FAVOUR OF SRI.ESHWARACHAR SONAGACHAR AT HAGARE VILLAGE IN HAGARE SECTION BELUR SD
Estimate Date : 04/11/2023
Account Code : 55.100
Type of Work : Service Connection
Division : Sakleshpura Division
Section : HAGARE

Total Estimation Amount : 13545.53

Estimate Part : A

Estimate Part Description :

Extention of LT Line

Sl.no	Item Code	Item Name	UOM	Quantity	Material Cost	Total Material Cost	Labour Charges	Total Labour Cost
1	200103	RCC Pole 8 Mtr Long 115 Kg	No	1	5306	5306	1072	1072
2	279014	LT 4 Pin x Arms MS	No	2	303	606	122	244
3	279523	RCC Pole clamp - MS	No	2	89	178	0	0
4	284108	Rabbit ACSR	Km	0.045	61515	2768.175	3299	148.455

Page no.

Estimate Auto gen.

Work Order no.

Work Order Date

Printed Date

Page 1 of 3

345142324275

06/11/2023





mate
Wor
Esti
re of
Divis
of V

Estin
imat

2

2

no.
of 3

5	279140	Anchor Rod using 12mm rounds Guy Rod - MS	No	1	265	265	448	448
6	281110	7 10 SWG Guy Wire	MT	0.005	80118	400.59	0	0
7	279650	Guy clamp - MS	No	1	92	92	0	0
8	733618	Bolts AND Nuts of Sizes Full Thread - MS-B AND N Size 16x75mm -MS	MT	0.001	102592	102.592	0	0
9	283158	No.8 Strain Insulator	No	7	24	168	0	0

Total Material Cost	9886.36	EPF&ESI(13%+4.75% of Total labour charges)	475.25
Total Labour Charges :	1912.46	Contingency(2% of Total Material cost and Labour Cost)	235.98
Extra Amount	0	CGST(9% of Labour Cost) :	0.00
Employee Cost(20% of Labour Cost)	535.49	SGST(9% of Labour Cost) :	0.00
Break Down Charges	0	Transportationcost(0% of Material Cost)	0.00
Additional Labour Charges :	0	Govt. Electrical Inspectorate Charges :	500
Additional Claimity Charges :	0		
Special Locality Charges :	764.9820		
Total Cost	13545.53		

Work Order Part	PartWise Total Cost
A	13,545.53
Total Estimate Cost :	
	13,545.53

ಅವಧಿಗಾತ (೨)
 ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ
 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು