
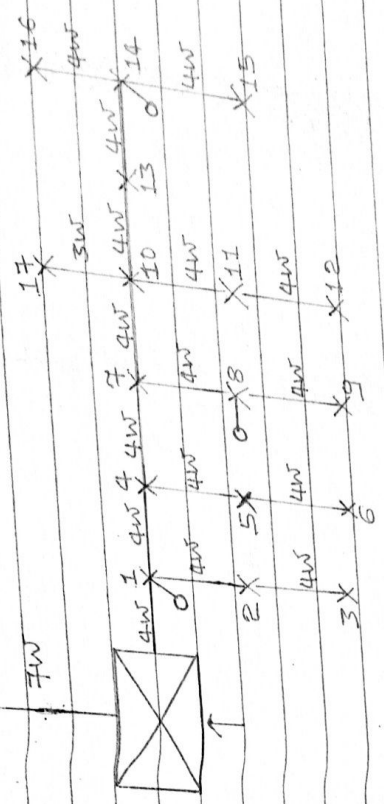


100 KVA HAGABE YAGACHI

QUATRESS T.C. Sketch

D.T.C. Code: - 432546
L135412

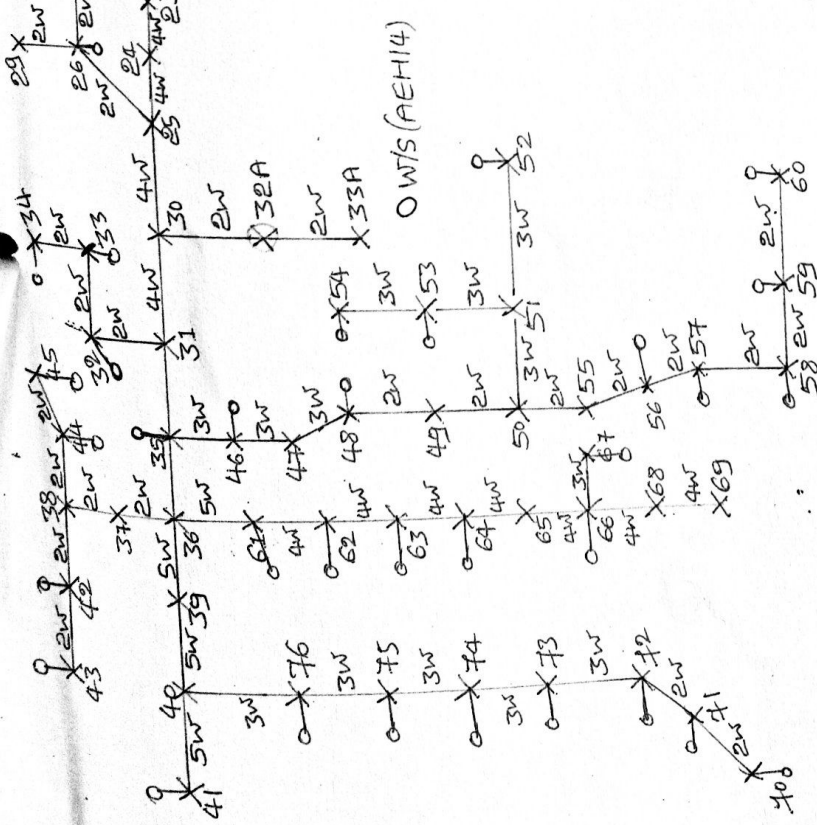

INDEX

☒	Existing 100 KVA TL
☐	Existing 11KV Line
☒	Existing LT Line

[Handwritten signature]

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಜೇಷ್ಠಾ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್. 1451310230074 (680) / 25/10/2023
 ವಿಳಾಸ: ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಹೊಂ. ಬೀದಿ) (3)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ರಾಜಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) | (d) |
| (b) | (e) |
| (c) | (f) |

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 1mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT (2nd) - 01ND

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 01KW

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 18

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : HL- 29059

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

area and if any) : ಗೊಂದಲಿಲ್ಲ, ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ

ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಾಸನ.

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 30x40 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

1200 - 50 feet

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	Sqmtr	
Ground :	Sqmtr	 <u>30x40 - 1200</u>
1st Floor :	Sqmtr	
2nd Floor :	Sqmtr	
3rd Floor :	Sqmtr	
4th Floor :	Sqmtr	
5th Floor :	Sqmtr	

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು :

66/111K-12 MUSS ಬಂಗ್ಲಾ

ಫೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು

(4.35)

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :

ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :

4354

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ :

ಬಂಗ್ಲಾ - 100KVA

ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ :

12

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :

100KVA

ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) :

40hp +

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :

ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಷರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

* ನಿವೇಶನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ MS Building & Layout

* Lay out ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ

* Transmission Line ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

* Development charges ಗೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Chae

APS to

01NO.

01Kb

Domestic

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು

ನಿಯಮಿತ

Lighting installation in

Shirappa at Hage

Smt. Hema

Shirappa at Hage

Shirappa at Hage

Shirappa at Hage

Shirappa at Hage

Shirappa at Hage

Shirappa at Hage

Shirappa at Hage

Shirappa at Hage

Shirappa at Hage

Shirappa at Hage

Shirappa at Hage

Shirappa at Hage

Shirappa at Hage

Shirappa at Hage

Shirappa at Hage

Shirappa at Hage

Shirappa at Hage

Shirappa at Hage

Shirappa at Hage

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಘಟಕ) 1451310230074 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ 25/10/2023 ದಿನಾಂಕ

ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೀತ ಸಂಖ್ಯೆ 5-30 ಅಂಪ್ಸ್ ಅಂಪ್ಸ್ ದರ 11Kb ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

01NO. meter should be purchased by consumer

Lis- 200/-

ಇಲ್ಲ ಸಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

Rps- 200/-

ಪರಾ

ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಭದ್ರತಾ ಶೇಷಣಿ ರೂ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಶೇಷಣಿ ರೂ. ಮೊದಲನೆಯವರು ರೂ. (ಅ) ಒಟ್ಟು ರೂ. ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ ಇರುವುದು/ಹೊಸದು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ

ಅನುಮೋದನೆ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ

ರವಿನ್ಯಾ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

1. ಪಾತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪಾತ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

2. ಪಾತ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

3. ಮೊದಲನೆಯ ಬಿಲ್ವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಮೊಬಲಗು ರೂ.

4. ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟು ಶುಲ್ಕ ರೂ.