


100 MVA
 11 KV
 100 MVA

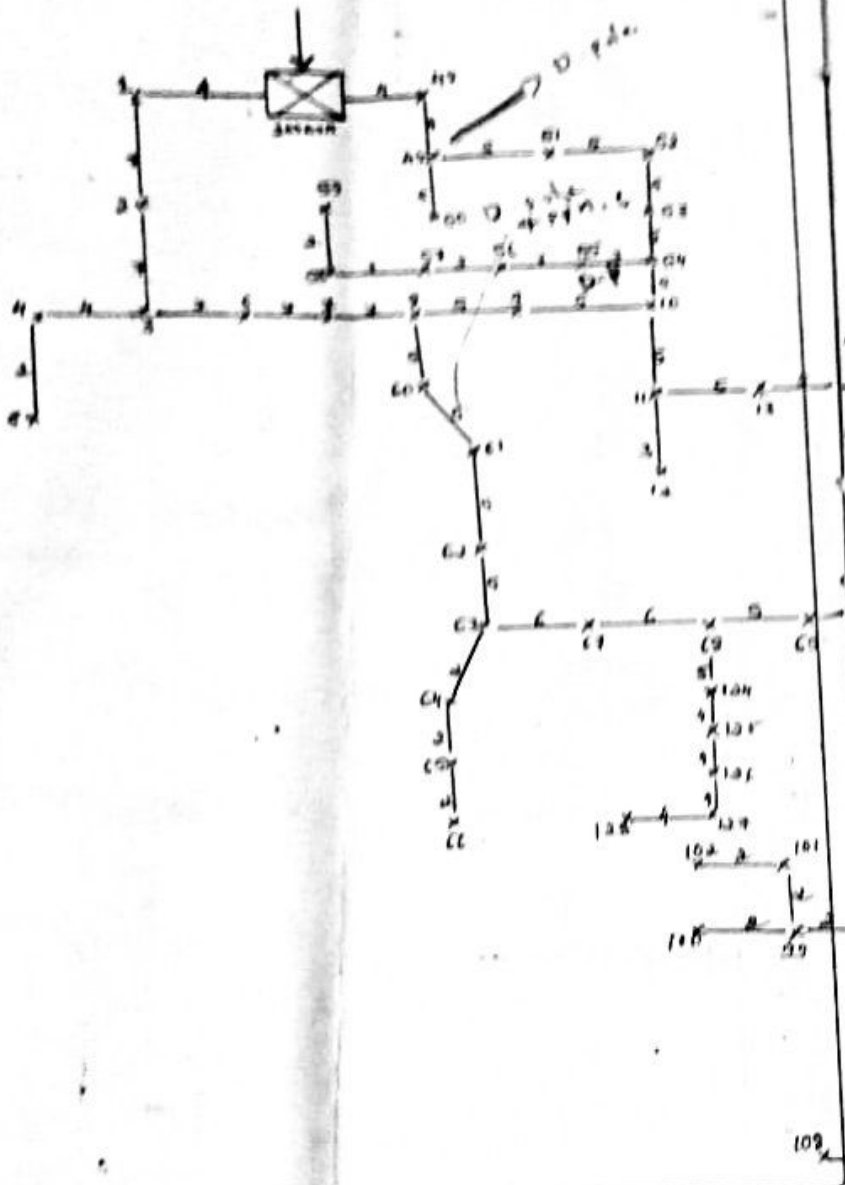

INDEX

	Existing 100 MVA
	Existing 11 KV Line
	Existing LT. Line

Diagram

ಬಾಹ್ಯಾಂತರೀಕ್ಷಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕೇವಲ ವರದಿ

ಶ್ರೀ: ಬಿ.ಆರ್.ಎ. H.R S/O ರಾಜು. H.K ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1451310230048 (6851) 27/10/2023 ಸರಬರಾಜು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು
 ವಿಳಾಸ: ಬುಗರ ಗ್ರಾಮ, ಬಿ.ಎ.ಎ. (ಆಂಥ)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿನ್ಯಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಗಿ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಮಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಡೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೇಡಿಂಗ್)

(a) (d)

(b) (e)

(c) (f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಒವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 62mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜ಼ಕಾತಿ : LT5Ch - 01ND

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜ಼ಕಾತಿವಾರು) 10hp

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 30

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) HL-36659

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ — ಅಂತಸ್ತುಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಡಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

area and if any): ಗೌರಿ ರಿಬ್ಬುನಿಡ್ಡೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ

ಗೌರಿ ರಿಬ್ಬುನಿಡ್ಡೆ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Floor	Existing	Newly Constructed
Cellor:	 Sqmtr	 Sqmtr
Ground:	 Sqmtr	 Sqmtr
1st Floor:	 Sqmtr	 Sqmtr
2nd Floor:	 Sqmtr	 Sqmtr
3rd Floor:	 Sqmtr	 Sqmtr
4th Floor:	 Sqmtr	 Sqmtr
5th Floor:	 Sqmtr	 Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : ಚ.ಮೀ.

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11KV MUSS ದುಗರೆ ಫೀಡರ್ ಹೆಸರು ದುಗರೆ

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4354

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ದುಗರೆ TOLN ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 02

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 100 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 40hp + 50

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಗ್ರೀನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ MS Building ಕೆ ಒಳಗಡೆ
- * Lay out ಅರಣಿ ಒಳಗಡೆ
- * Transmission Line ರಸ್ತೆ ಅರಣಿ
- * Development charges ಕೆ ಒಳಗಡೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಮಾನ್ಯರಾಗಿ ()

ವಿದ್ಯುತ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಇ.ಎ.ಎ.ಎ.ಎ.