

ಹಾಲುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಹೊನ್ನೇಗೌಡ 510 ರಂಗೇಗೌಡ
14 51 202 23 0080 - 1044 14102 12023
ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ಸ್ಥಳ : ಶಿವನೂರು ಗ್ರಾಮ, ಅಂಕಿ(ಯ) (ಹೊ) 941008(30)

ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building licence) :
ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

2/3/2023

ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) | (d) |
| (b) | (e) |
| (c) | (f) |

ಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm
ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT-3 (ii) - 01X0 - ಬಾಳೆಬಳ್ಳಿ
ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 011X4

ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 18

ದ್ವೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : IB.HP - 3352

ದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

ದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common Wall,

ing of Utility area and if any) : ಗುಣಿ ರಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿ

ರಿಯಲ್ಲವೇ ರಟ್ಟಡೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 8x10 Sqmtr.
80 sq ft

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Newly Construted

Floor	Existing	Sqmtr
Cellar :		Sqmtr
Ground :		Sqmtr
1st Floor :		Sqmtr
2nd Floor :		Sqmtr
3rd Floor :		Sqmtr
4th Floor :		Sqmtr
5th Floor :		Sqmtr

	Sqmtr
8x10 - 80	Sqmtr
	Sqmtr
	Sqmtr
	Sqmtr
	Sqmtr
	Sqmtr
	Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 66/11 KVA MUSS - ಬೇಲೂರು ಬೆಂಚ್
ಪೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು : ಚ.ಎ.ಎ.
5. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 4310
ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :

6. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :
ಸ್ಥಳ : 19
ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ :
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 631 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 10 hp + 20 KW
ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

ಪೆರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any)

ನೀವರಿ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ MS Building ಗೆ ಬೇಕಾದ
Layout ಎಲ್ಲಾ ಬೇಕಾದ ಬೇಕಾದ
Transmission line ರೇಟ್ ಇದಲ್ಲ
Development charges ಗೆ ಬೇಕಾದ
ನೀವರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಇಲಾಖೆ ಬೇಕಾದ ಬೇಕಾದ


ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

(Signature)
ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)
ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ

ಇಬ್ಬೇಡು ಗ್ರಾಮದ 63KVA

DTLMS-431D19

CESC-098659

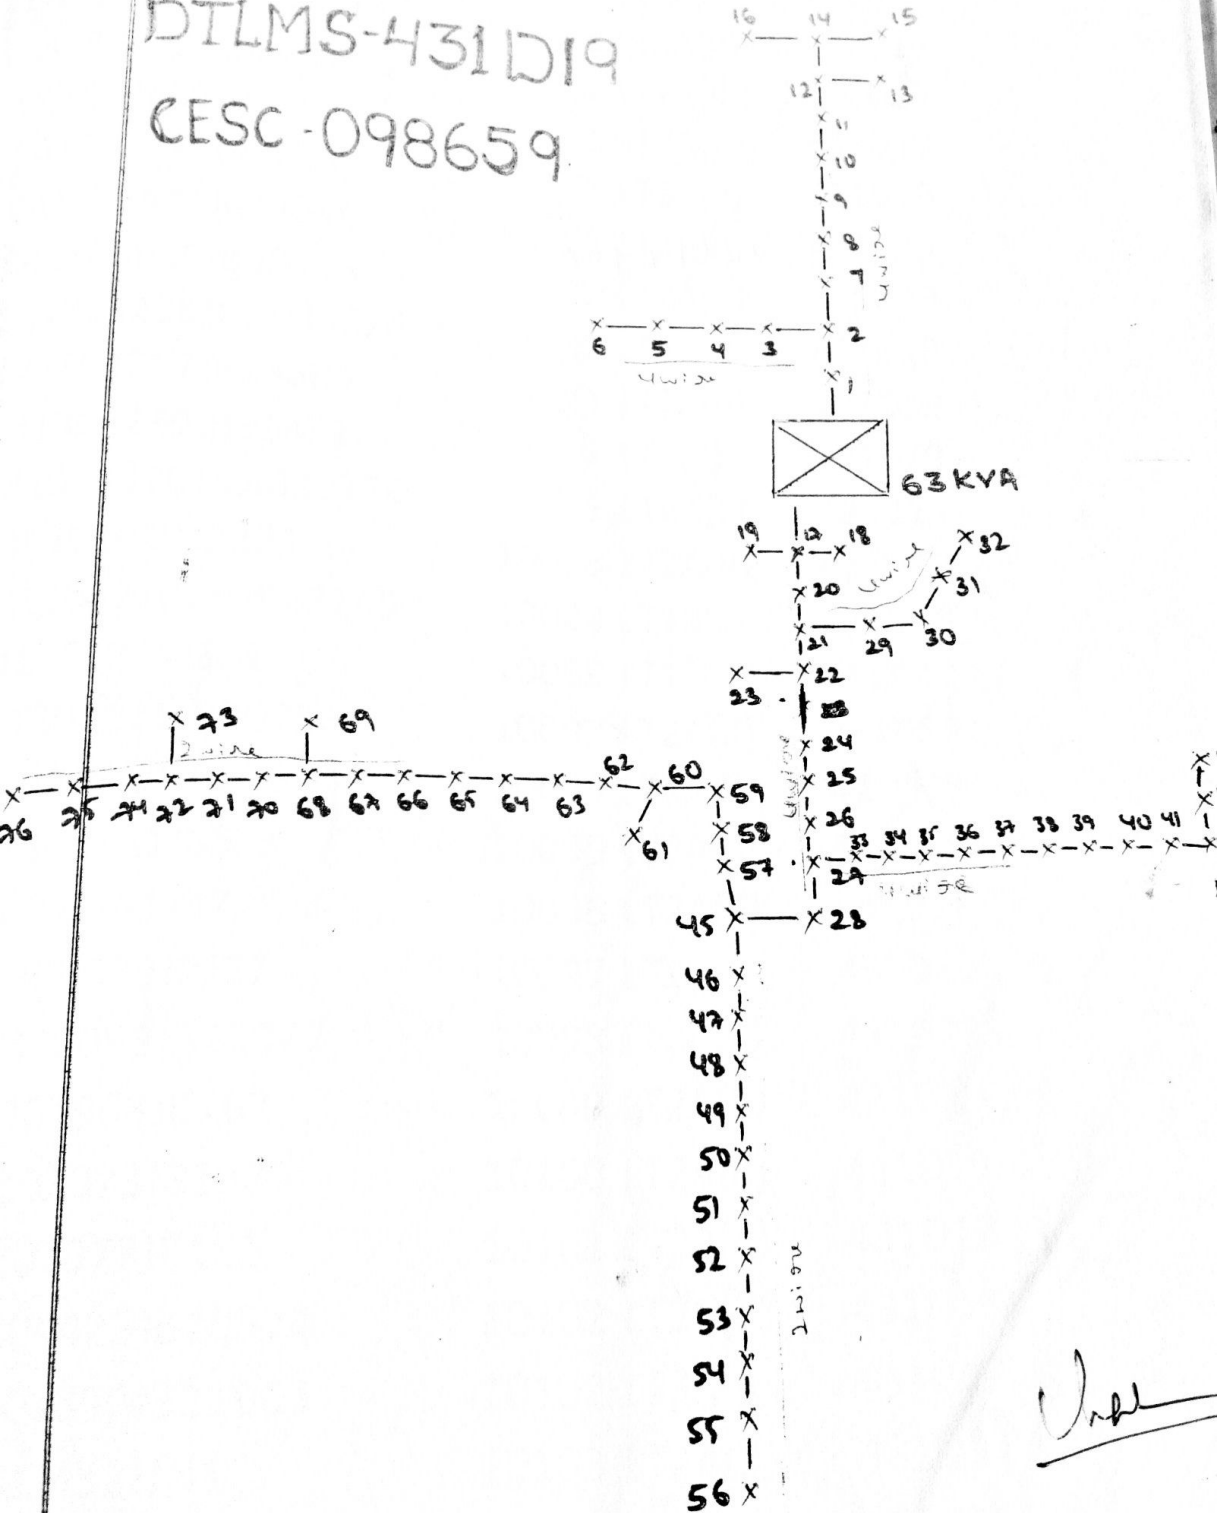

ಸಿ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 90' ಈಸ್ಟ್
 ಲೈನ್ ಸಿ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ನ 42m ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
 01Kb ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿಲ್ಡ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
Sri. Honnegowda S/o
Rangegowda at Ibbalur
ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ.
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ.
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
ಒಟ್ಟು ರೂ.
ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಡ್ಜೆಟ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು" ದಿನಾಂಕ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
ದಿನಾಂಕ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
 ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
 ವೆಚ್ಚ ರೂ. (ಅ)
 ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ.....

೨. ಏತ ಪ್ರಸಕ್ತ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....