

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1451311220009

ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ

ವಿಳಾಸ..... ಕಿರೀಟಬಂಡವೇಳೆ, ಗ್ರಾಮ

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building
ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ : (Actual Architect Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಶಾಖಾ ದಫೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a)

(d) ~~.....~~

(b) _____

(e) ~~6/13/~~

(c)

(f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : Ltga(cii) - DIRB

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 02/12

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH).....10

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) ADB-40

೧. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸ

0. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ I S F 100 ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ

1. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Comm

Sharing of Utility area and if any) : NO DEBT

အလွန်ကို အလွန် အလွန်

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

13. ಎಲೆವಂಟು ಎತ್ತರ : 30X50 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡ ಎತ್ತರ : 1500 - 50 feet

Floor Existing 20X30 = 600 Newly Constructed

Cellar : Sqmtr

Ground : Sqmtr

1st Floor : Sqmtr

2nd Floor : Sqmtr

3rd Floor : Sqmtr

4th Floor : Sqmtr

5th Floor : Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ : 661111 MUSS 2000 ನಿಲಯ

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 661111 MUSS 2000 ಮೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು : 4357

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಕೃತ : 63KVA ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ : 20

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 10hp + 20KVA


17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any)

- * ಗೊಳಿಸಿ ನಿಲಯದ MS Building ಗಳನ್ನು
- * Layout ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು
- * Transmission Line ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವುದನ್ನು
- * Development Charges ಗಳನ್ನು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆವಿಷ್ಕಾರ: 63KVA D.T.C. Code:-(435716) 435720

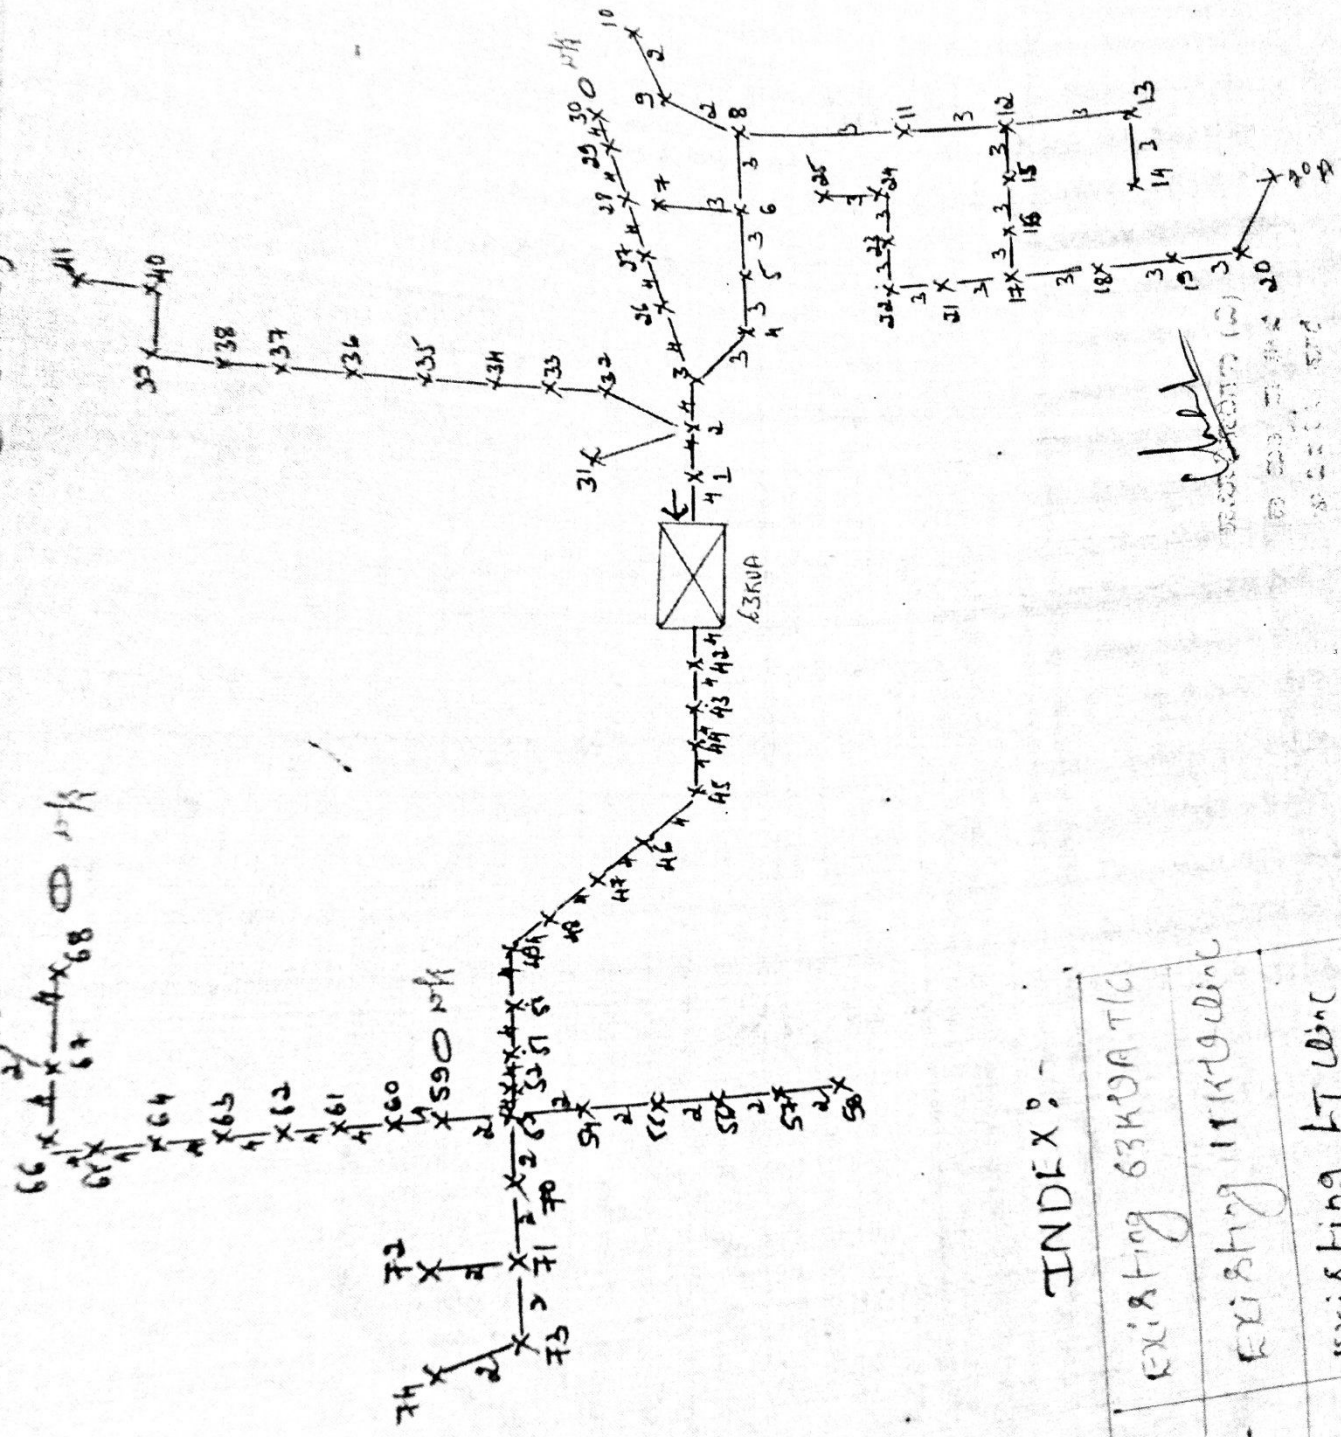

INDEX :-

	Existing 63KVA TC
	Existing 11KV line
	Existing LT line

