


ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತ ಹೊರೆಯಲಿರುವ ಲೈಟ್ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆಗೂ ಸೇರಿಸಿ
ಲೈಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಗುರಿ.

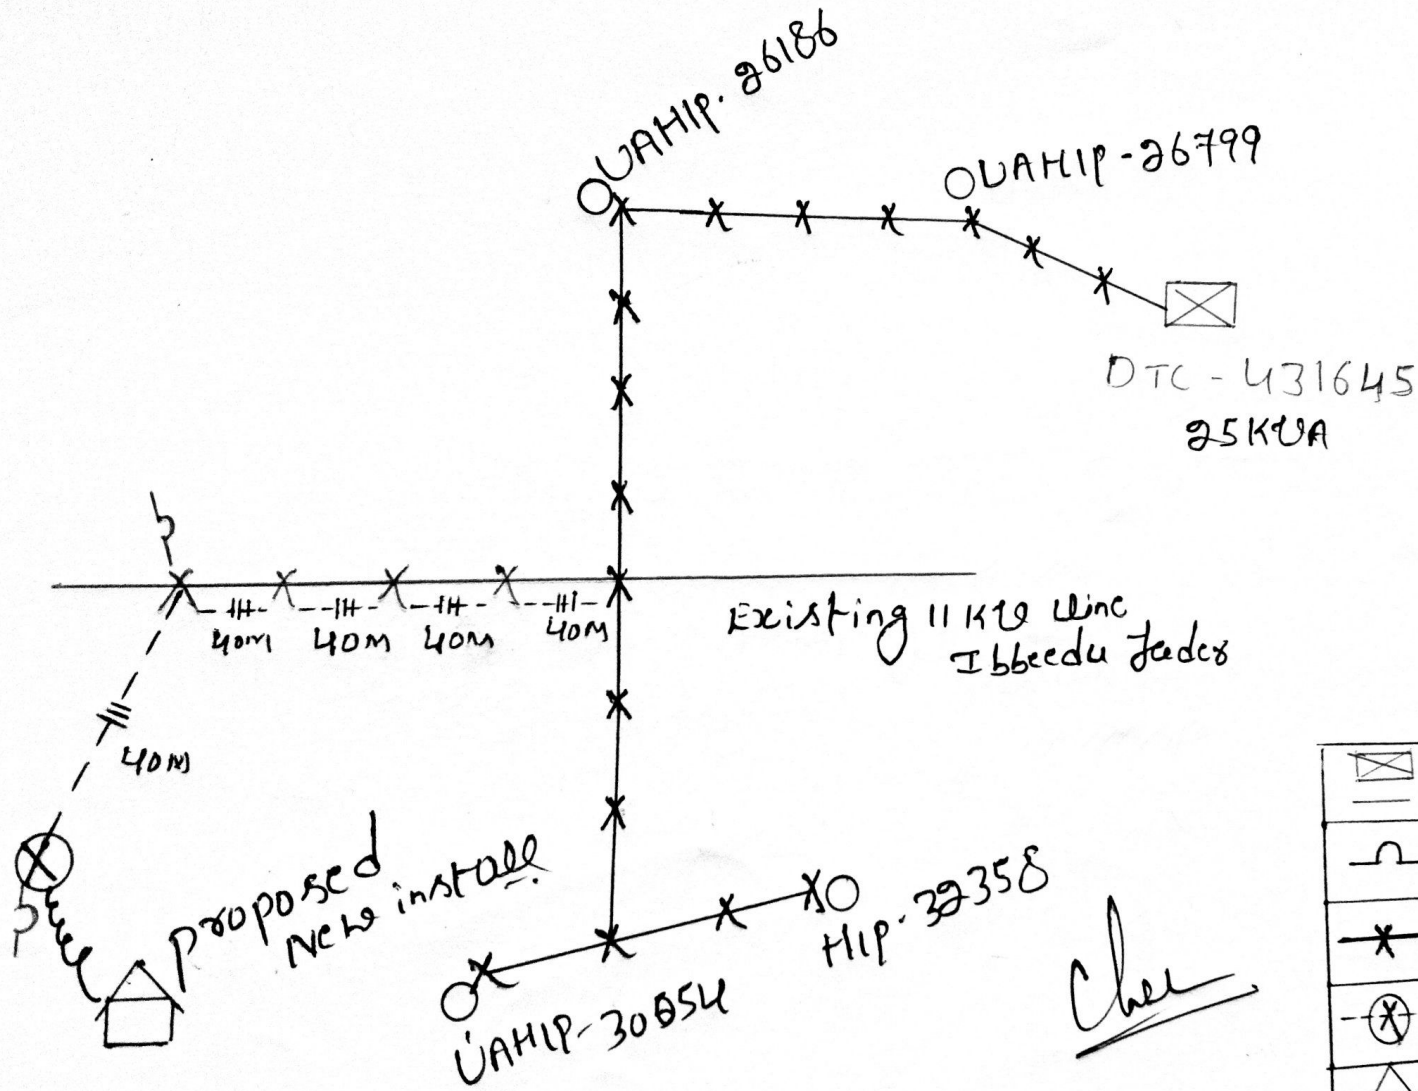

INDEX:-

	Existing 25 KVA TIC
	Existing 11 KV line
	proposed cruy set
	Existing LT line
	proposed LT line
	proposed new install

ವರದಿ :- ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ :58659/- ರೂ. ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೇಲೂರು ಉಪ - ವಿಭಾಗದ ಹಗರೆ ಶಾಖೆಯ
ವಿರದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರವೀಶ ಬನ್ ಬೀರೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ. ಮಂಜೇಗೌಡ ಬನ್ ದ್ಯಾವೇಗೌಡ ರವರ ಸ್ವಂತ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ
02ನಂ.(02ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್) LT2(a) ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಿರದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 25ಕೆವಿಎ DTC CODE-431645 ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ.
ಮಾರ್ಗದಿಂದ 200ಮೀ ಅಂತರದವರೆಗೆ 1ಫೇಸ್ 3ವೈರ್ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ 01ನಂ. 8ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಉದ್ದೇಶಿತ
02ನಂ LT2(a) 02ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 25ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವು 20ಹೆಚ್.ಪಿ ಸಂಪರ್ಕ
ಭಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 02ಕಿ.ವ್ಯಾ ಭಾರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರವು ಗ್ರಾಮದ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಂದಾಜು
ಪಟ್ಟಿಯ ಶೇ 10 ರಷ್ಟು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಒಪ್ಪಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅತಿ ಜರೂರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ದೃಢೀಕರಣ: ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ
ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.



ಕೈಲಾಶ ವರದಿ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿ/ಠ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ
1451310230064(866) | 2011/10/20
ಬೀದಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451310230064(866) | 2011/10/20

ಸ್ಥಳೀಯರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ / ಹೊಸದೊಂದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಮಾತೃ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಧೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) (d)

(b) (e)

(c) (f)

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳೀಯರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT (2011) - 01NO

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳೀಯರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01542

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳೀಯರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳೀಯರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.)

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ದರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of U)

ದರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of U)

ದರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of U)

13. ಬೇಸದ ಎಸ್ಕಾರ್ :
14. ಕಟ್ಟಡ ಎಸ್ಕಾರ್ :

21X33 Sqmtr
693 sq feet

Newly Construted

Floor	Existing	Sqmtr		Sqmtr
Cellar :		Sqmtr	21X33-693	Sqmtr
Ground :		Sqmtr		Sqmtr
1st Floor :		Sqmtr		Sqmtr
2nd Floor :		Sqmtr		Sqmtr
3rd Floor :		Sqmtr		Sqmtr
4th Floor :		Sqmtr		Sqmtr
5th Floor :		Sqmtr		Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎಸ್ಕಾರ್ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11/149 MESS ಭೇಡರ್ ನ ಹೆಸರು ಬಿ.ಎಂ. ಶಿವಪ್ಪ

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಭೇಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4316

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 45

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25149A ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 20hp

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸಿಟಿ ಗೃಹಾಂಗಣ MS Building ಗಳಿಗಾಗಿ
- * Lay out ಅಂಗಣ ಅಥವಾ ಅಂಗಣದ ಅಂಗಣ
- * Transmission line ರಸ್ತೆ ಇಲಾಖೆ
- * Development charges ಗಳಿಗಾಗಿ