

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆ. ಎ. ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
14.51311.230012(91) ದಿನಾಂಕ: 07/11-2023 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
 ವಿಳಾಸ: ನೃಪ್ಪಾಳಯ ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಕೆ)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು ✓

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhar card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- (a) _____ (d) _____
- (b) _____ (e) _____
- (c) _____ (f) _____

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT 2a(ii) 0.1NO

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 0.1kw

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 1ø

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : B.TAL-1

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ : _____

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any) : ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ

ನಿಷ್ಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 30 x 40 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	Sqmtr	Sqmtr
Ground :	Sqmtr	<u>1200 Sqmtr</u> Sqmtr
1st Floor :	Sqmtr	Sqmtr
2nd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
3rd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
4th Floor :	Sqmtr	Sqmtr
5th Floor :	Sqmtr	Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :ಚ.ಮೀ.

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 ಕೆ.ಎ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಫೀಡರ್ ಹೆಸರು ಸುಬಾಷಿಪುರ

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4357

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : 93/33 ರಾಜರಾಜ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 15

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 10hp + 20 KVA

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :


18. ಷರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸಿದ್ಧಿ ಲೈಔಟ್ ಮಸ Building ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ
- * Layout ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ
- * Transmission line ಕೆಳಗೆ ಇರಲಿ
- * Development Charge ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

Uth

DTLms 435715

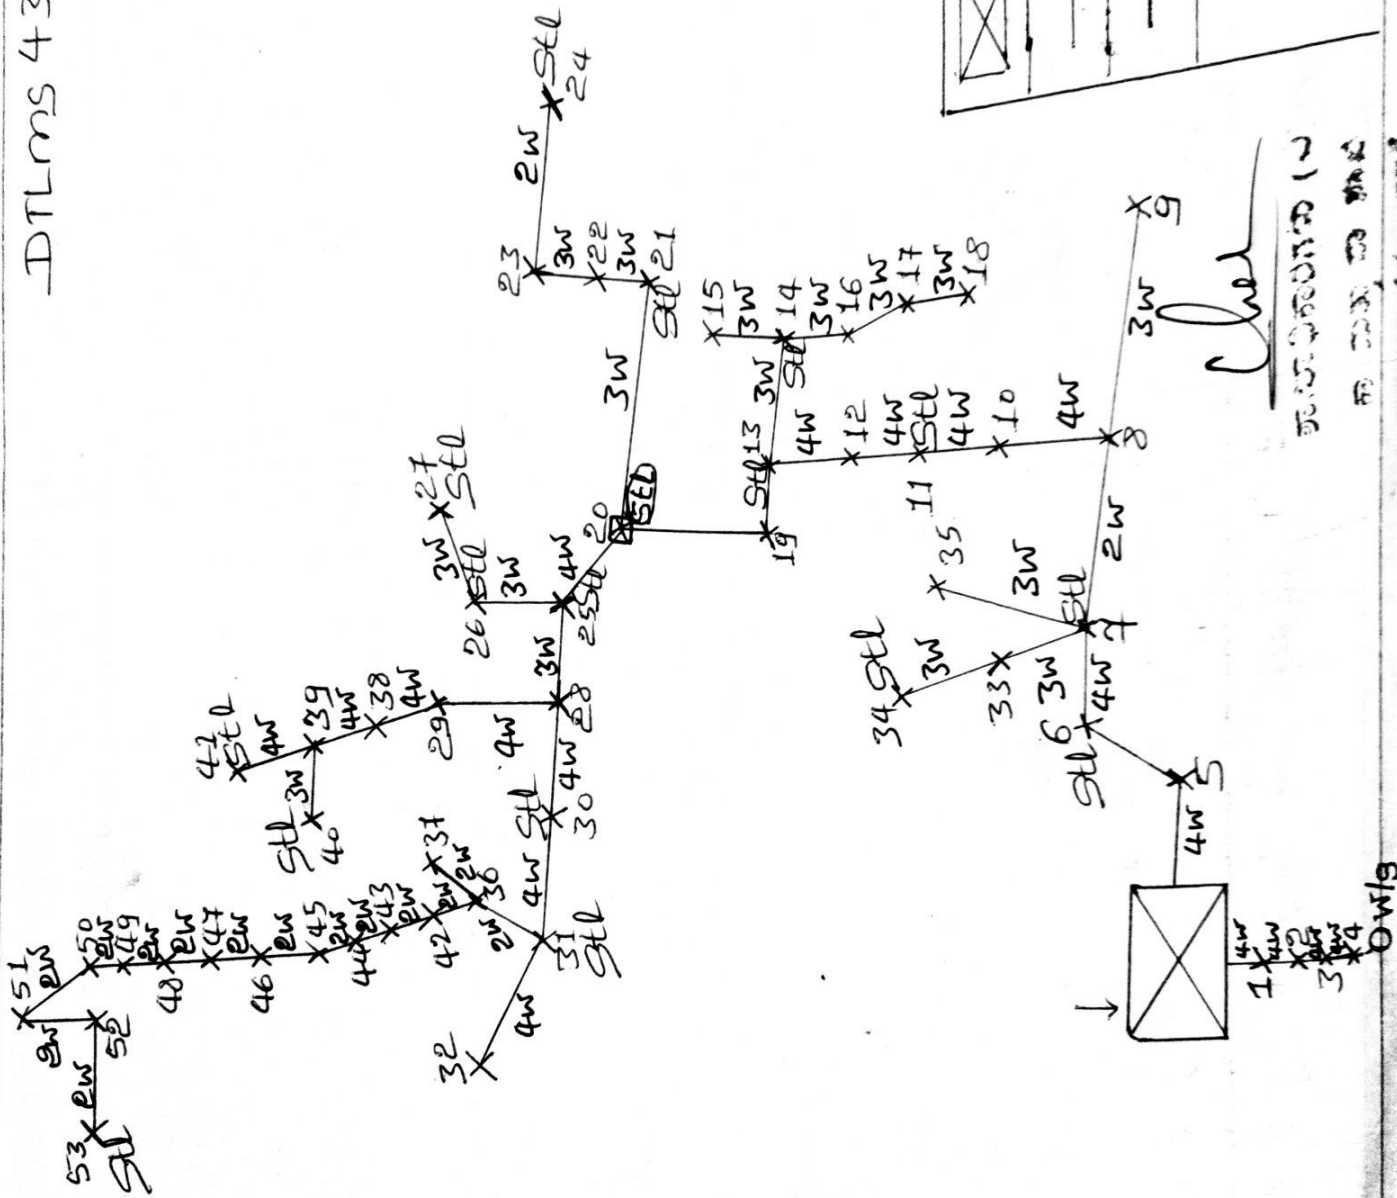

INDEX

	Existing 63 KV ATC
	Existing 11 KV Line
	Existing LT Line

Chad

21. 10. 1950

22
B
B
B

213

ಶ್ಲೋಕ ಪದದ
ವಿವರಣೆ
ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಕಲಗವರೆಗಿ
ಶ್ಲೋಕ ಪದದ
೦.೧೨ನ ಅಧಿ
ವಾರ್ತೆಚಾರಣೆ
ಕುಬ್ಜದಾದ
ವ ಮೂಲ

ಭರ್ತಿಮಾ
ಅದನ್ನು

ಸಹಾಯಕ/ಹಿರಿಯ