


Overhead system 100 kV to 11 kV line

Legend:

	Existing 100 kV line
	Existing 11 kV line
	Existing LT line
	Existing IP set

Diagram Details:

- A horizontal line represents the main power line, with a box containing an 'X' (100 kV line) in the center.
- Vertical lines branch off from the horizontal line, each ending in a circle (IP set).
- A diagonal line branches off from the horizontal line, ending in a circle (IP set).
- A signature is present at the bottom right.

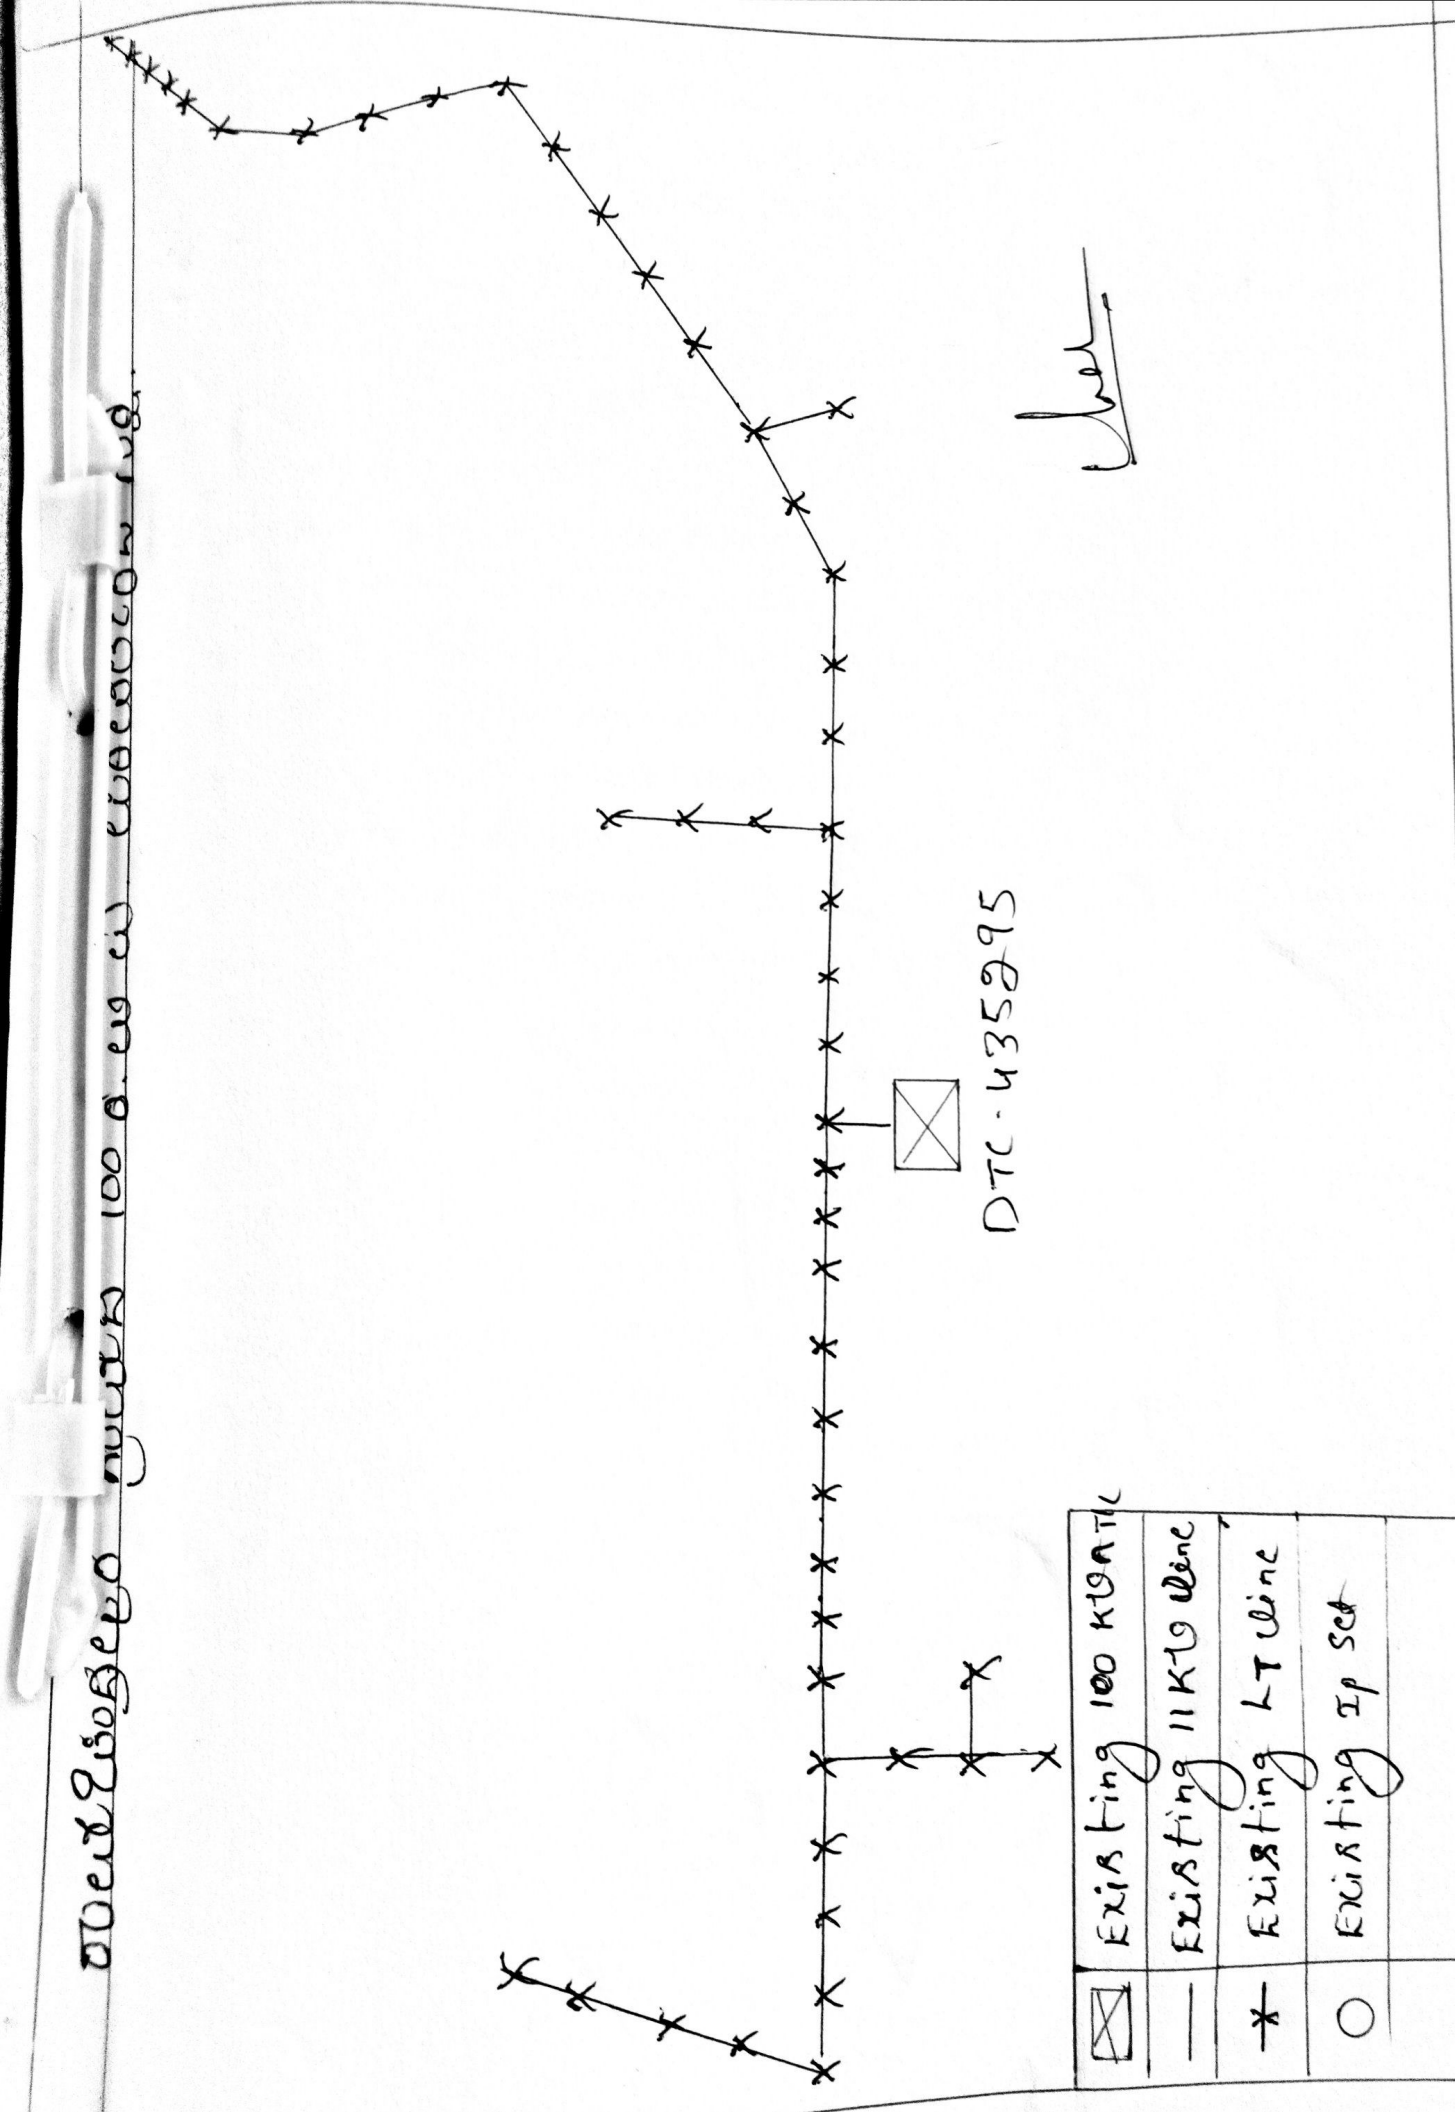

Overhead system 100 kV to 11 kV line

DTC-435295

DTC-435295

J. J.

Symbol	Description
	Existing 100 kV line
	Existing 11 kV line
	Existing LT line
	Existing IP set

Overhead system 100 kV to 11 kV line

DTC-435295

DTC-435295

J. J.

Symbol	Description
	Existing 100 kV line
	Existing 11 kV line
	Existing LT line
	Existing IP set

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಕೆಲಸದ ಸಂಖ್ಯೆ: 1451311230038(758) / 151112223
 ಸ್ಥಳ: ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಂ. ಲಿಂಗನಿಬ್ಬಳಿ (ಹೊ.)

ಸ್ಥಳ: ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- (a) (d)
- (b) (e)
- (c) (f)

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT (Cable) = 01NO

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01KHO

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) RMC-38116

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

and if any): ಸ್ಥಳೀಯ ರೀಡ್ ಮೀಟರ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಳೀಯ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 15X20 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 300 - 50 feet

Newly Construted

Floor	Existing	Sqmtr
Cellor:		
Ground:		
1st Floor:		
2nd Floor:		
3rd Floor:		
4th Floor:		
5th Floor:		

15X20 - 300

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11KV MUSS ಲಾನ್

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4353

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : 100KV/11KV ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 95

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 100KV/11KV ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 70hp + 14

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟೋಲರ್ MS Building & Luggage
- * Lay out ಬಾಡಿಗೆ ಲಗುನಿಟಿ
- * Transmission Line ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು
- * Development Charges & Luggage

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Chal

APS to DINO, D.K.H., Domestic

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451311 2300 38 (ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ)
 ಪ್ರಮಾಣ 15/11/2023 ದಿನಾಂಕ 21/11/2023

ವರದಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
 ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ 1 KWh ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಳಪಟ್ಟ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಫೇಸ್ 5:30 ಅಂಪ್ಸ್ ಅಂಪ್ಸ್
 ಡಿನ್. ಮೀಟರ್ should be purchased by consumer

ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್
 ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್
 ಡುಮ್ ಕಟ್‌ಡೌನ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ದರೂ ಇದ್ದರೆ
 (ಸಿರಿ)

ಮಾಡಬೇಕಾದ
 ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು
 ಸಿ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ದರೂ ಇದ್ದರೆ
 Rps 200/-

ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
 ತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
 ಹೆಡ್ ಸಿ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ತ ಕೇಬಲ್ ಸಿ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ದಾಖಲಾ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
 ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿ

ಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು
 ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು

ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
 ಸಿ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
 1 KWh ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು. ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾನ ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಾತ್ರದ
 ಗಾತ್ರದ
 ಗಾತ್ರದ

ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ
 ಫೇಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್
 ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಾದ ದೋಷವುಳ್ಳ
 ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಾದ ದೋಷವುಳ್ಳ
 ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಾದ ದೋಷವುಳ್ಳ

ಯತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

Installation in
 Power of Sri. Aman Dasha
 810 H. Abdul Saleem
 Ramachandra pura Village

ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ
 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ
 ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ)

ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ
 ಬಡ್ತಿ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಸಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ಸಿ)
 ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ
 ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
 ಸ್ಥಾಪನೆ/ಹೊಸದು
 ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಅ)

ಸಂಖ್ಯೆ ರೂ. (ಆ)
 ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರವಿನ್ಯಾ ಶಾಪೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
 ನಿ.ವಾತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

1. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
 2. ಮೊದಲಿನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು
 ಮೊಬಲಗು ರೂ.

3. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
 ಕರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ
 ತಾಳೆ ನೋಡಿದ

ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ
 ತಾಳೆ ನೋಡಿದ
 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ