ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ವಿ) ಸೆಸ್ಸ್, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ:ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖೈ: ၂ ೧ १-1 ನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: ၂ ೧ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ/ ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆಯ ೨೨೯೧ನ ಕೆರೆ ____ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಗುತ್ತು 10 ನಂತಿಸುಂಡಗುತ್ತ ರವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಕಾರಣ ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕ ಕಳಚಿ ವಿವರವನ್ನು ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸೆಸ್ಟ್,ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ

ಮಾಪಕದ ವಿವರಗಳು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕ: LTS10.GenUS ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 5.30 Amgs ಕಮ ಸಂಖ್ಯೆ: A 3000051 ಅಂತಿಮರೀಡಿಂಗ್:___

> ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಡು ಸೆಸ್ಟ್, ಕೆ. ಅಕ್ಕ್ ಹಾಚುವಾಚಹಳಿ ಹಾಟ್

ಕೆಲ್ಡಡ್ ತಿರುದ್ದರೆ Espatiowood (co) \$ A. B. Bd. 2018 en B. Drack. 2. spods. everyoute. IKP-1 aposto sogo sunto tono site ರ್ಷ ಪಲ್ಚಂದ ಪ್ರತಿ ಶೆಂಬಂದಿ ಕ್ರಿಂತ್ ಕಾಂತ್ರಿಸ್ ನ िकारि क्षित्र हैं के निष्ट कार्य उत्तवार भारत क्षेत्र में मुंहित Slo Tolder BE FORD JKP-1 7830008 स्मित् नात् सम्बत्त क्षेत्रका कार्य क्षेत्रक क्ष ्याक्षा है किए स्टार कार्य अपने स्थान 50000 early sunt system Ganiady JKP-1 मिल्यामी स्थान सामाह सामाह सामाह सामाह सामाह का हार ही एतत है। 200 70: 8. 98. Sis 30 bush 8 208; 4/15/2023 2286180 Ph. 8553 | 6103 |

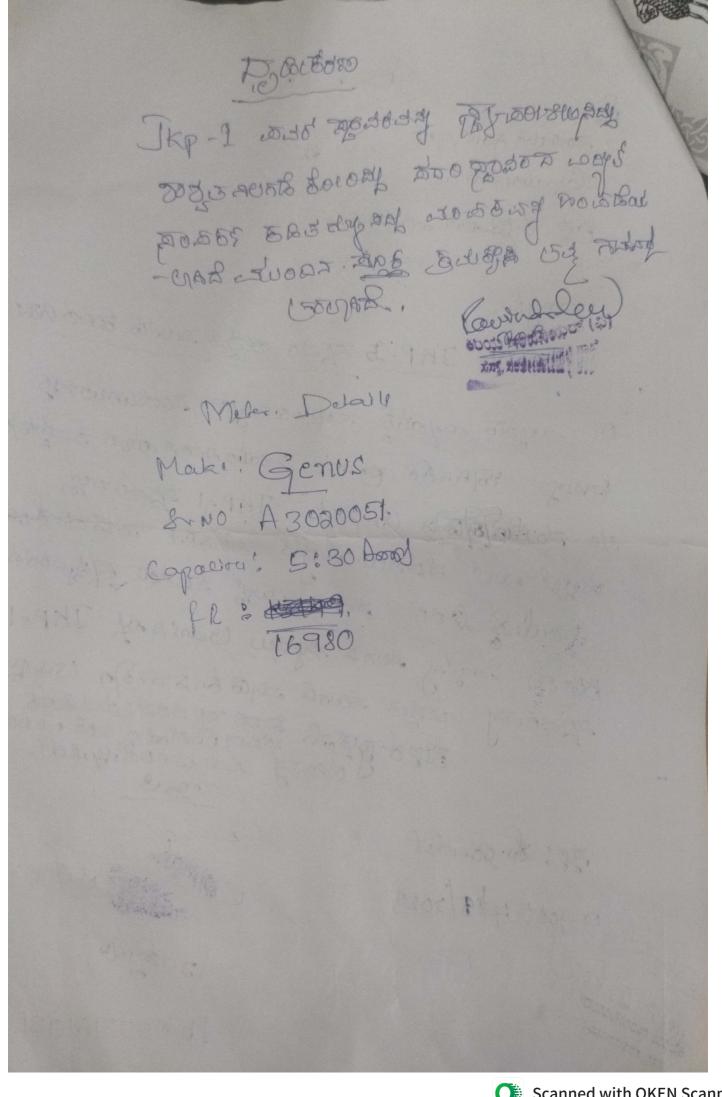



INDIA NON JUDICIAL

Government of Karnataka

e-Stamp

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-KA32713466177186V

04-Nov-2023 11:35 AM

NONACC (FI)/ kacrsfl08/ SANTHEBACHAHALLY/ KA-MN

SUBIN-KAKACRSFL0835300504042766V

SHIVANNEGOWDA

: Article 12 Bond

: BOND


(Zero)


: SHIVANNEGOWDA

: AEE CESC K R PETE 2

: SHIVANNEGOWDA

(One Hundred only)





Please write or type below this line

guod geon 8.88.88 Blue Buy 8. How word of hour निर्माणकी ही के किया मिन्य के कार्य के हिंचित के कार्य के मुख्यकारी कीप्रमुखितिकारी

NO.OF CORRECTIONS ________

2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate

3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

B. 180 263 D. 708', O4/11/23 SOESTE M

Before me on DHILLOLD

Notary, K.R. PETE

NO. OF CORRECTIONS __IN-