


ದೊಡ್ಡ 63 KVA ಹಂಪತುಕದ ನಕಾಶೆ DTC Code - 4362AF

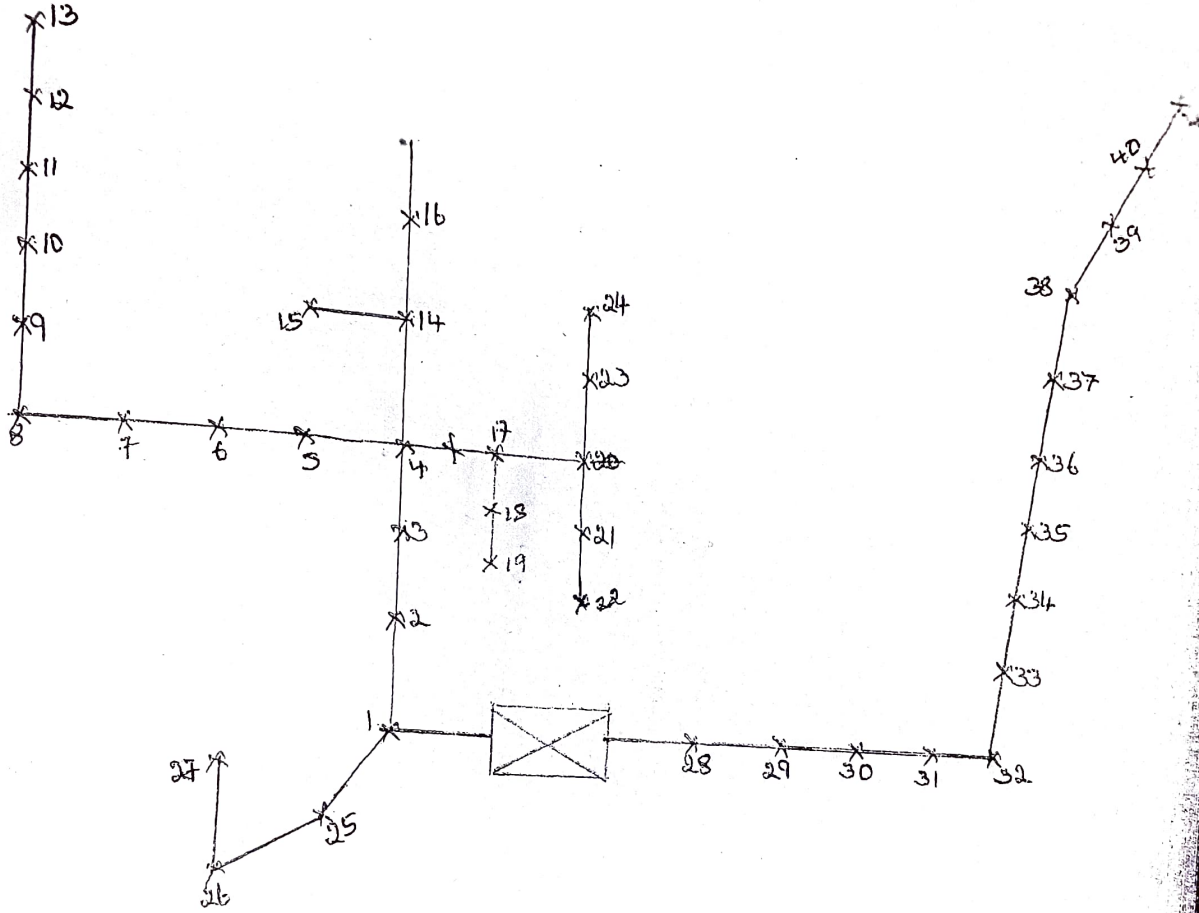

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಎ)
 ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಶಾಖೆ
 ಜಿಲ್ಲಾ, ಅರಸೀಕೆರೆ

2018/08/16

ಅಂಚಾಡನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....1451109720010

162
14511092

162

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಕೇತ	ದರ	ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ, ಮೊಬಲಗು	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಮೃದ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
-------------	------	---------------	----	--------------------------------	--

..... 120

ಮಾಹಿತಿ 3 ಪೇಜ್ ೪೦ ಪುಟ
ಮೊದಲನೆಯ ಪುಟದಿಂದ ೪೦ ಪುಟದವರೆಗೆ

2. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟಾರೆಯಾಗಿ

ಇತ್ತರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ)

4. ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಣ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ನಿಗಮದ ಪಾಲಿನ
- ೨೦೧೭

೬ ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

900-00

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡತಕ್ಕದು)

೧) ಆವರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

2)ಪಿಂಗಲ್ / 3 ಘನು ಸಾತ್ರದ ಏರ್ಲ್ ಹೆಡ್ / ಧೂಗತ ಕೆಲರ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲ್ ಇರುವ
.....ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂಗಲ್ 3 ಘನುಸಾತ್ರದ ಓಹೆಡ್ / ಧೂಗತ ಕೆಲರ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ
ಹೆಚ್ಚರಿಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ವಿರುತನು ಹಾಯುಸಲು ಸಾಧವಾಗುತ್ತದೆ.

1)**ಗ್ರಾ.ಪಿ. ಸ. ಕಂ. ನಿ.** ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರ್ತನ್ನುಳ್ಳ **ಪ್ರತಿ** ಸಿಂಗಲ್/3 ಸಿಂಗಲ್ ಫೈನು ಒಪ್ಪರ ಹೆಡ್ ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಕಲೆಯು ಜೋಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸೀಲೆಡ್ ಕೆಲಸದ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿಭಾಗವಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದವನೇ.

2) ಮೇ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯುತೇನೆ.

myself

३० दि

ಬಿ.ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.