


ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಈಗ 10hp ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಘಟಕ
 ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
 ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

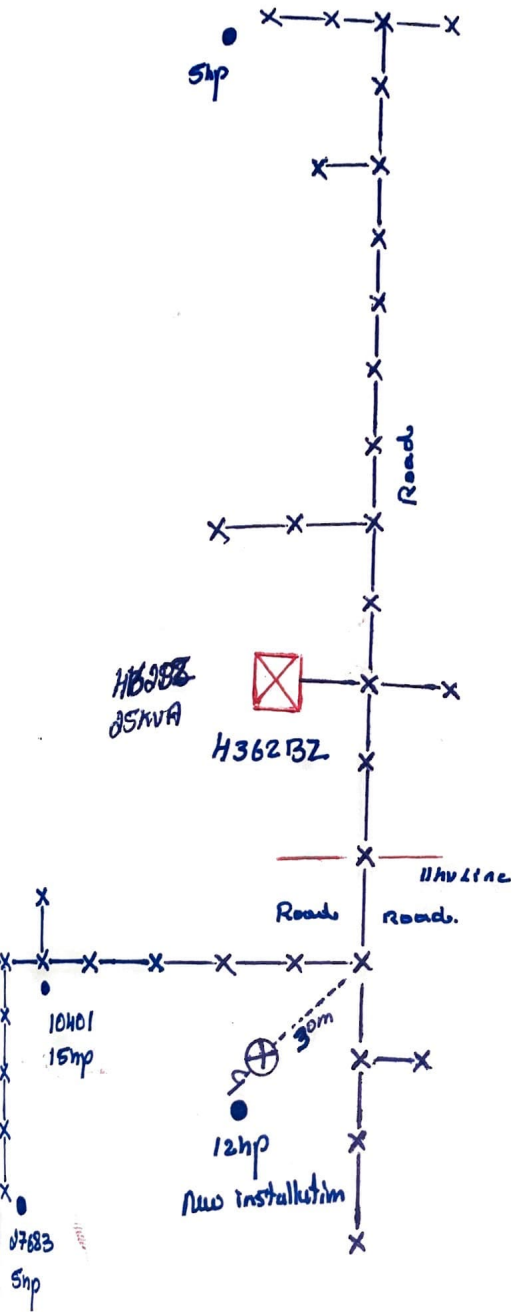

INDEX	
	Existing 11kV HT Line
	Existing 11kV HT Line
	Existing 11kV HT Line
	Proposed 11kV HT Line
	New installation

APC **10hp**
 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿ
 (ಕಾ) ಮತ್ತು (ಪಾ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು

10hp
 ಉಪ-ವಿಭಾಗ (ಎ),
 ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಶಾಖೆ
 ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಅರೇಬ್