


KIRAGADALU 25 KVA

DTC Code - 436230GF

③

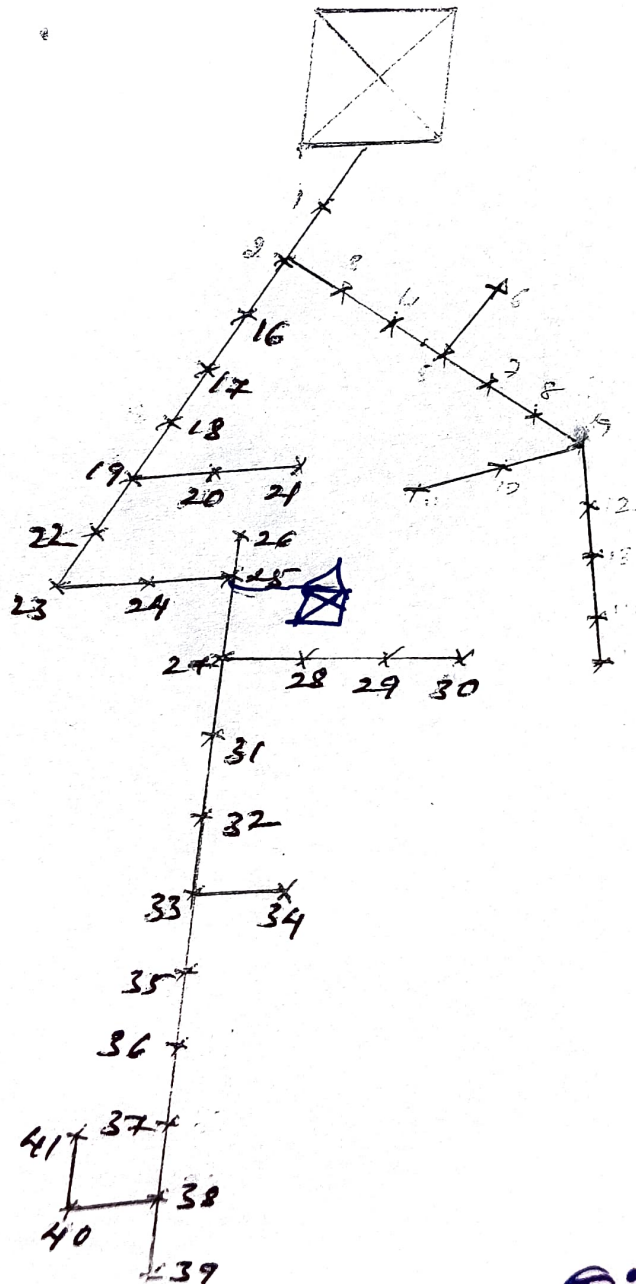

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಎ)
ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಶಾಖೆ
ಮಂಗಳೂರು

ಪ್ರಾ.ಪಿ.ಯಂ.ಡಿ.ಕೆ.ಎಂ.

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ಪರದಿ ಶೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ).....ಜಿ.ವಿ.ನಿರಂ 3/10
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ1451/1024-0015..... ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆDS4-24.....

ಸುಮಾರು.....2.10.23..... ದಿನಾಂಕ16.10.24.....

ಕ್ರಮ	ವಿವರ	ಸಾಮಗ್ರಿ	ಧರ	ಅಂದಾಜು ಮೊದಲಿನ	ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಮಾಪಕ ಸಿ.ಎಂ. ಫೇರ್ಸ್	5.204	ಅಂಪ್ಸ್ 100		

ಮಾಪಕ ಸಿ.ಎಂ. ಫೇರ್ಸ್ ಅಂಪ್ಸ್ಯು.ಟಿ.ಕೆ.ಪಿ.ನಿ.....ಹು.ಶಿ. ಬಿ.ಎಂ.ಎ.ಕೆ.ಸು.ಶಿ

2. ಮಾರಾಪಕ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವ
 ಬೋರ್ಡಿನವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶಿಯಲ್
 ಪೂರ್ವ ಬೋರ್ಡ್ ಕೆಚ್‌ಪೀಟ್ ಒಪ್ಪಾಯುಗಾಗಿ

3. ಇತರೆ ಇನ್‌ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದರೆ
 (ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)

4. ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ
 ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊದಲಾಗಿ

5. ಬಾಕಿ ಇನ್‌ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದರೆ
 3 ಫೇರ್ಸ್ ರೂ. 500/1,000

6. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

	ಪರಾ
(ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	☒
(ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ	☒
(ಇ) ಒಪ್ಪರ್ ಹೆಡ್ ಸಿ.ಎಂ. ಫೇರ್ಸ್/3 ಫೇರ್ಸ್	☒
(ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿ.ಎಂ. ಫೇರ್ಸ್/3 ಫೇರ್ಸ್	☒
(ಉ) ರಸ್ತೆಪಾವತಾಂಕ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ	☒

ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ
 ದೃಢೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

7. ಅವರವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗುರು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಪುನಃ
 ಬಳಕೆಗಾಗಿ/ಅವರ ಪ್ರತೀಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

8. ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಒಪ್ಪದದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿ.ಎಂ. ಫೇರ್ಸ್/3 ಫೇರ್ಸ್ ಗಾತ್ರದ ಒಪ್ಪರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 230V
 230V ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎದ್ದು ತೆರಗಿನ ಗಾತ್ರದ ಒಪ್ಪರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ.

9. ಸಿ.ಎಂ. ಫೇರ್ಸ್/3 ಫೇರ್ಸ್ ಗಾತ್ರದ ಒಪ್ಪರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 230V
 230V ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎದ್ದು ತೆರಗಿನ ಗಾತ್ರದ ಒಪ್ಪರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ.

10. ಮೇಲಿನ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ನನಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ
 ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸಹಿ

ಸ್ಥಾನ

ಬಳಕೆಗಾರರ ಸಹಿ