


NALKEY 63 KVA
DTC- 4412#
Feeder- Udayavara

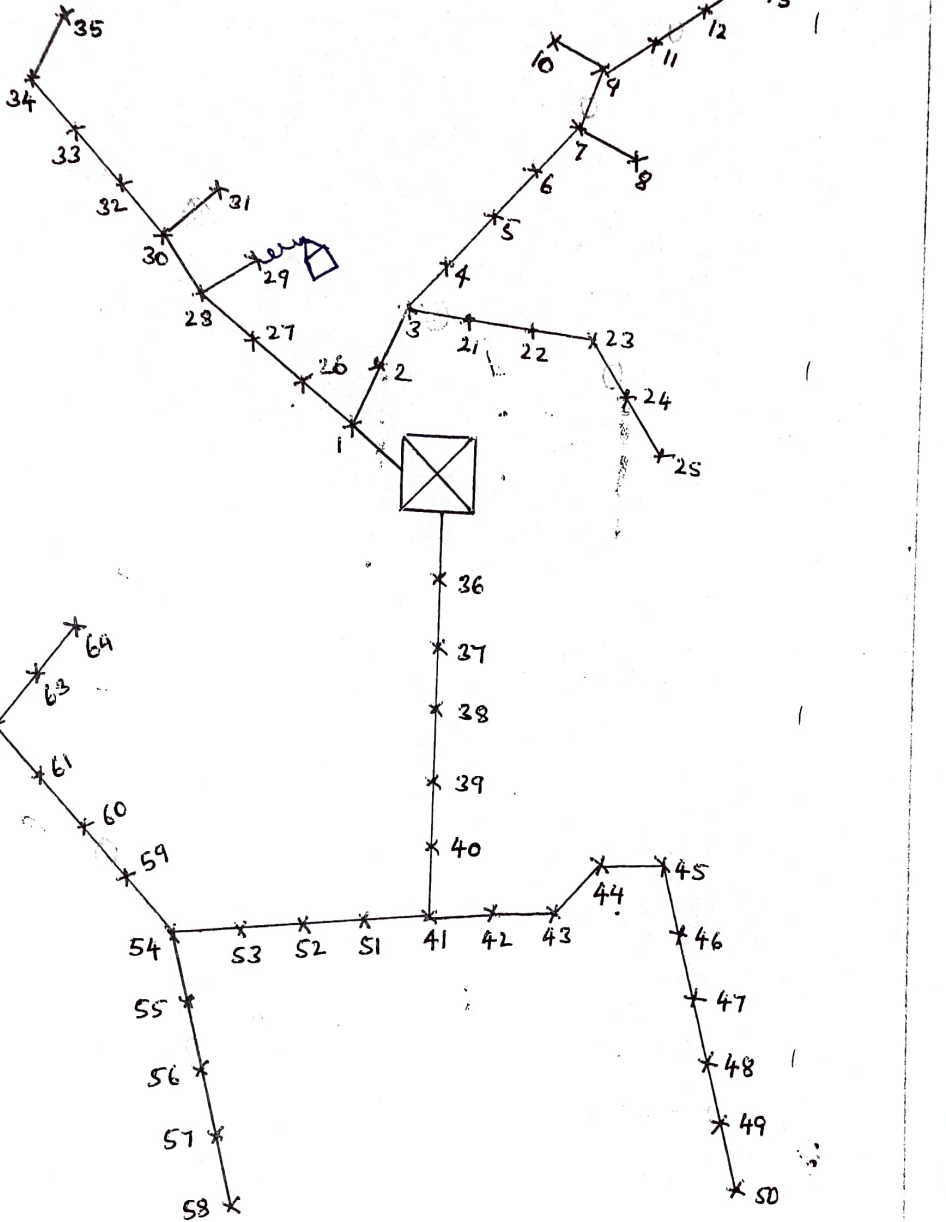

[Signature]
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ವಿ)
ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಶಾಖೆ
ಸಿಬ್ಬೆ, ಅರೇಹಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀಮಂಜುಳೇಶ್ವರ

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ಪರದಿ ಶ್ರೀ (ಹಸರು ಮತ್ತು ನೀಲ) (M.N.M. A-A) ಕೆಳಗಿನ
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1457/11-22-0004(L-648)
ಪ್ರಮಾಣ 2 KW.
ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ DSA-254
ದಿನಾಂಕ 05-11-2022

ವಿವರ	ಸಾಮಗ್ರಿ	ದರ	ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದವರ	ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವರ
ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ		ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಾಹಿತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 530A ಅಂತ್ಯ 9000
ಮಾಹಿತಿ 3 ಫೇಸ್ — ಅಂತ್ಯ —

1. ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫೈರ್
ಪೋಲಿಗನವರಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್
ಫೈರ್ ಒಡೆತನದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

2. ಇತರೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ಲೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ
(ಎವರೆ ಒದಗಿಸಿ)

3. ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿಸಿ ಮೊಬಲಗು
ಸಂಖ್ಯೆ 400/750
3 ಫೇಸ್ ದೂ. 500/1,000

4. ಬಾಕಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ಲೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20000

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ	ಪರಾ
(ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	☒
(ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ	☒
(ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ/3 ಫೇಸ್	☒
(ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ/3 ಫೇಸ್	☒
(ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ	☒

ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ
ದೃಢೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡಬೇಕು)
5. ಆವರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ
ಬಳಕೆದಾರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. 230V
ಸಂಖ್ಯೆ 457/11-22-0004(L-648) ಸಂಖ್ಯೆ — ಸಂಖ್ಯೆ —
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಖ್ಯೆ — ಸಂಖ್ಯೆ — ಸಂಖ್ಯೆ —
ಸಂಖ್ಯೆ — ಸಂಖ್ಯೆ — ಸಂಖ್ಯೆ —

6. 230V ಸಂಖ್ಯೆ — ಸಂಖ್ಯೆ — ಸಂಖ್ಯೆ —
ಸಂಖ್ಯೆ — ಸಂಖ್ಯೆ — ಸಂಖ್ಯೆ —
ಸಂಖ್ಯೆ — ಸಂಖ್ಯೆ — ಸಂಖ್ಯೆ —

7. ಮೇಲಿನ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದಂತೆ ನನಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ
ಹೋದಾನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

230V ಸಂಖ್ಯೆ — ಸಂಖ್ಯೆ — ಸಂಖ್ಯೆ —
ಸಂಖ್ಯೆ — ಸಂಖ್ಯೆ — ಸಂಖ್ಯೆ —
ಸಂಖ್ಯೆ — ಸಂಖ್ಯೆ — ಸಂಖ್ಯೆ —

ಸ್ಥಾಪನೆ

ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಿ