


HOALU WLS 63 DVA TC

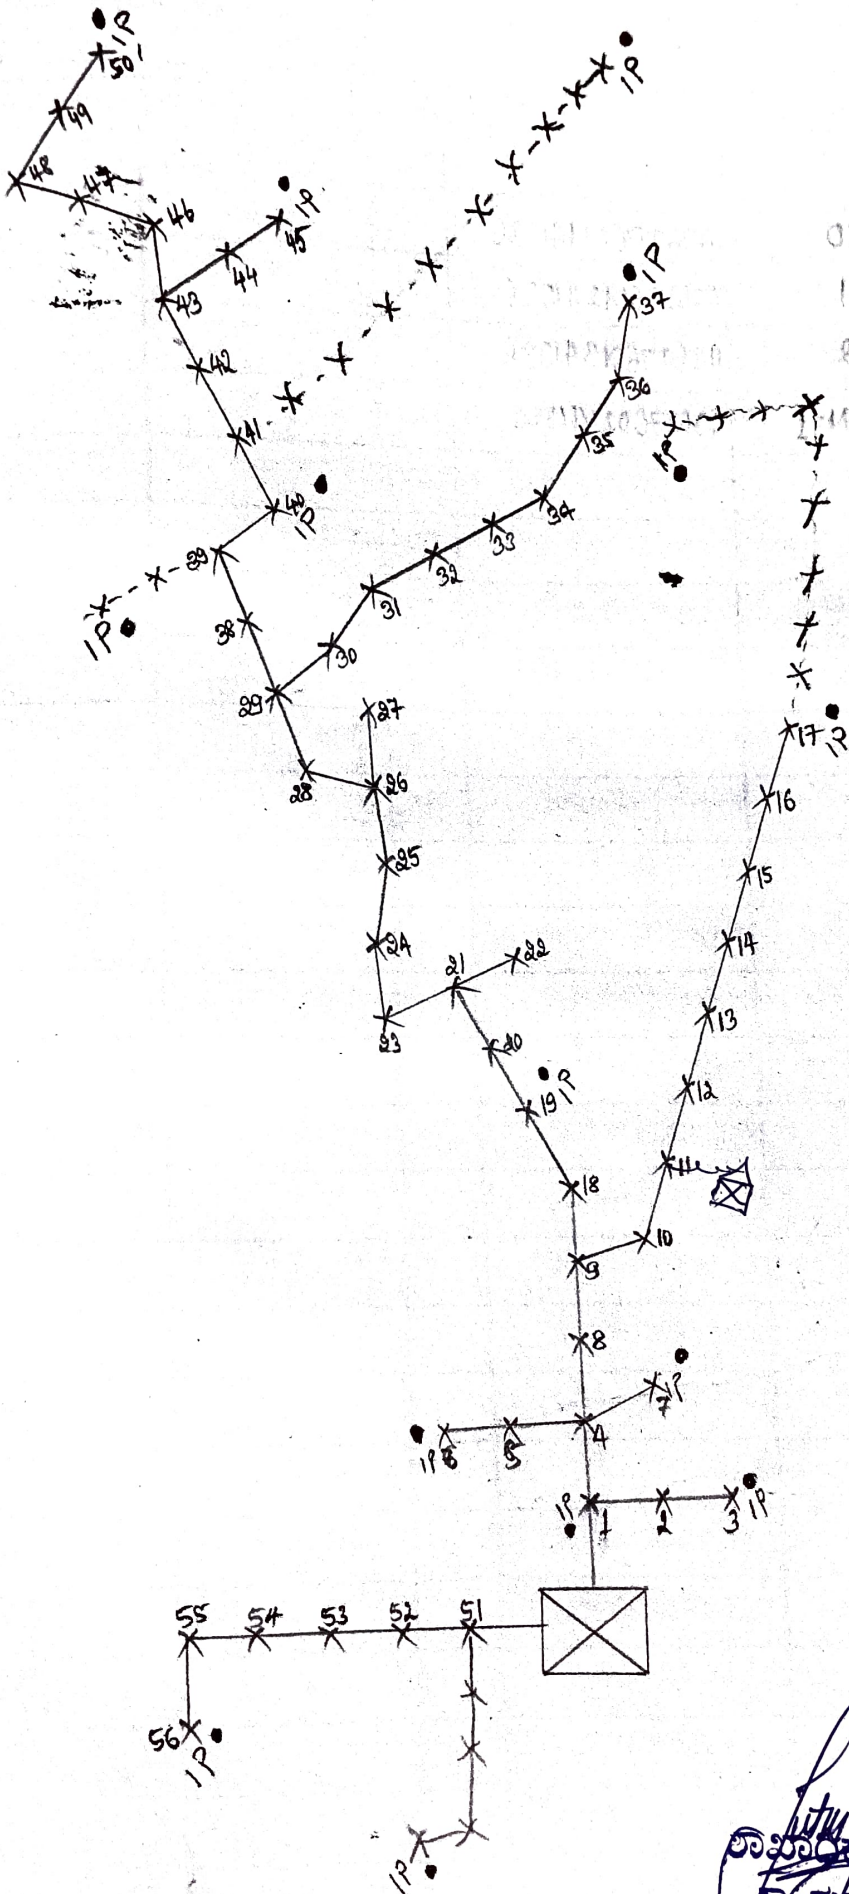

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಎ)
 ಹಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಶಾಖೆ
 ಜಿಲ್ಲಾ ಅರೇಹಳ್ಳಿ

2) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)..... 30.09.2022 H.S.

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... L-612

ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ DSA-248

ಪ್ರಮಾಣ..... 1KW

ದಿನಾಂಕ..... 21-10-2022

ವಿವರ

ಸಾಮಗ್ರಿ

ದರ

ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ

ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಕೀರ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪರಿಮಾಣ

ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

1. ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್..... S-30A ಅಂಪ್ಸ್
ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್..... ಅಂಪ್ಸ್

1/10

ಮಾಪಕವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಳಾಸ, ಶಾಖೆ

2. ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್
ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್
ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

200-07

3. ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
(ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)

4. ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

ಇಲ್ಲ

ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750

3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

5. ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

6. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

200-07

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

ಪರಾ

(ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

☒

(ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

☒

(ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

☒

(ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

☒

(ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ

☒

ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

2 pole o/H service main
ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು 63kVA
ವಿಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
1KW ಬಾಕಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ
ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು

ದೃಢೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

1. ಅವರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

2. ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3-ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ: ಹಾಲಿ ಇರುವ 250V ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3-ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1KW ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಬಿ)

3. ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತುಪಡಿಸಿದ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೀಬಲ್ ಕಟ್‌ಔಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ ಸೇವಾಮಾರ್ಗ/ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ. 4. ಮೇಲಿನ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

Hannabalu H.S.

ಸ್ಥಾಂಪು

ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಿ