

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.
ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

೬.೮ ರಾಶಿಗಾಡ ೨೦-೨೨.

1451112220039

ದಿನಾಂಕ ೨೦.12.2022

ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

೨೦ ೧೧.೧೧.೨೦ ೨೦೨೨

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ

ಕ್ರೋಟಾ (ಹೂ)

1. ಸ್ಥಳ : ಪಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : ವಾಣಿಜ್ಯ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕ್ರೋಟಾ

ಮೇಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- (a) (d)
(b) (e)
(c) (f)

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 1.5m

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : 01 no / 1200

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 100

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 1ph

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : 113-110

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹಳೆಯ

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ : 03 M

12. ಸಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any) :

1

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 23 x 20 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor:	Sqmtr	Sqmtr
Ground:	Sqmtr	Sqmtr
1st Floor:	Sqmtr	Sqmtr
2nd Floor:	Sqmtr	Sqmtr
3rd Floor:	Sqmtr	Sqmtr
4th Floor:	Sqmtr	Sqmtr
5th Floor:	Sqmtr	Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 23 x 20

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 6/11KV sub. 6th floor ಫೀಡರ್ ಹೆಸರು 4301277

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : 160 A ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4363

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಉದ್ಯೋಗಾಲಯ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 441277

ಸಾಧ್ಯತೆ : 25KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 10HP + 90W.

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :


18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ MS-Building ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಾಕಿಲ್ಲ
- * ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ MS-01 ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಾಕಿಲ್ಲ
- * ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಾಕಿಲ್ಲ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ; ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

D.T.C. CODE:-441277

Caratteristiche principali

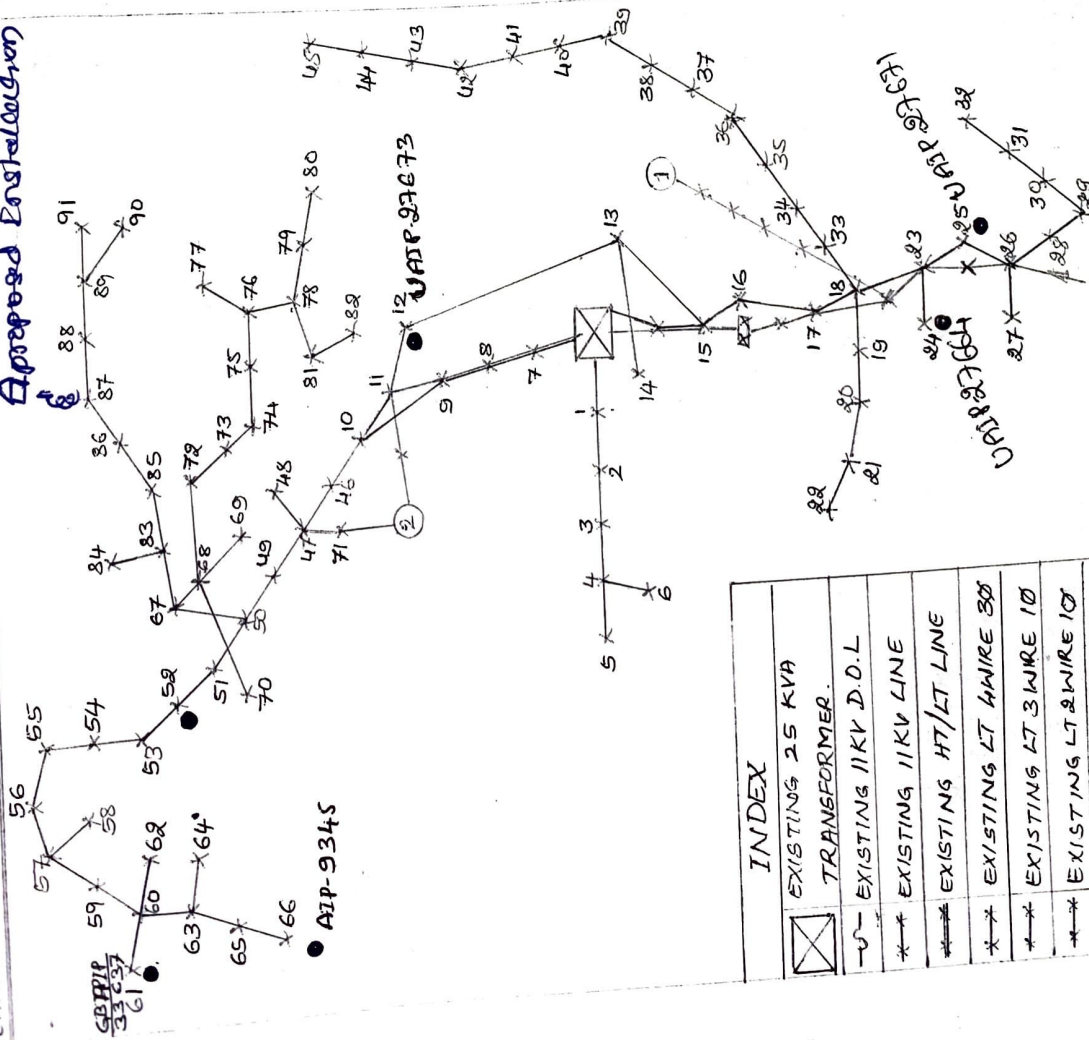

INDEX	
	EXISTING 25 KVA TRANSFORMER.
—U—	EXISTING 11KV D.O.L
—	EXISTING 11KV LINE
—U—	EXISTING HT/LT LINE
—	EXISTING LT 4WIRE 3Ø
—	EXISTING LT 3WIRE 1Ø
—	EXISTING LT 2WIRE 1Ø
●	AIP. VAIP

Pole NO	R.R. NO	Consumer Code	Pole NO	R.R. NO.	Consumer Code
01			20	BSR-3	
02				BSR-10	
03			21		
04			22	BSR-9298	
05	MS-9250		23		
	MS-11145		24	BSR-10598	
06				VAIP-27664	
07			25	BSR-12	
08				BSR-9502	
09				VAIP-27671	
10			26		
11			27	BSR-10182	
12	VAIP 27633		28		
13			29	BSR-18	
14	MS-236		30		
	MS-9445		31		
15	BSR-		32	AAEH-211	
16	BSR-13		33		
17	BSR-8		34	BSR-2	
	BSR-17		35		
	BSR-9600		36	BSR-1	
18	BSR-20			BSR-5	
	BSR-		37	BSR-10944	
19	BSR-14		38	BSR-4	
	BSR-15			BSR-9322	
	BSR-9296			BSR-10905	

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು-(ಬಿ)
ರಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಶಾಖೆ
ಸಸ್ಯ, ಅರೇಹಳ್ಳಿ