



ಬಾಹ್ಯಾಂತರಜಾಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ

(CIN) : U40109KA2004SGC035177

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,

2 ನೇ ಹಂತ, ಹಿನ್ನಕಲ್

ಮೈಸೂರು - 570017

WWW.cescmysore.org

ರವರ ಕಛೇರಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
ಸೆಸ್ಸೆ, ಬೆಲೂರು.
ದೂ.ಸಂ. 08177-222223
E-Mail : aeehsnbelur@rediffmail.com

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: HC-56

ದಿನಾಂಕ : 03/05/2023

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ಜಿ.ನಗರ

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 03/05/2023

ಶ್ರೀ ಗಂಗನಗಿರಿ ಬಿನ್/ಕೋಂ ಜಲಗನಗಿರಿ ರವರ ಗ್ರಾಮದ
ಸರ್ವೆ ನಂ. 137/1A ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 15 HP
2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ಇಬ್ಬೇಡು
3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 431607
4. ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63 kVA
5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ : 45 HP
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :
7. ಪಕ್ಕದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ
8. ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್. : %

Existing 15 HP + 30 HP = 45 HP

Total - 45 HP

Long - 75.308781°
Lat - 13.166752°

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 15 ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು

ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

9. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.

a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ

b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : ಕೆ.ವಿ.ಎ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ


c. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ

ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
.....
.....

1 ಕಾ ಮತ್ತು 2 ಕಾ

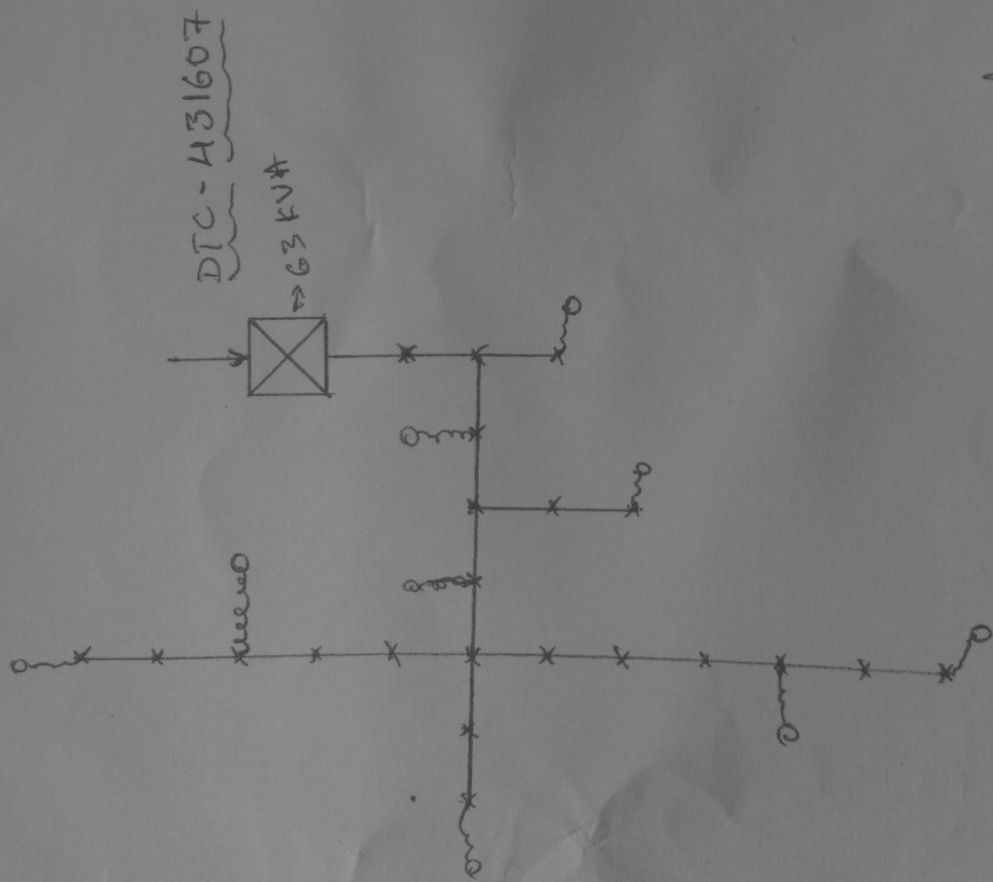


 10/10/2020 (21)
 10/10/2020 10:10
 10/10/2020 10:10

INDEX	
☒	Existing 63 KVA TC
—	Existing 11 kVA Line
✕	Existing LT Line
○	Existing TP Installation

Appl. to DNO SHIP Set Installation

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾವೇಶ ವರದಿ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಖ್ಯೆ 1451201230138 (328))

in favour of Sri Gangegowda St. Halyegowda At 1st block village

ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-56
ದಿನಾಂಕ 03/05/2023

ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿವರ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಮಾಹಿತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5.30 ಅಂಪ್

ಮಾಹಿತಿ 3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್

ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಡೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಡೋರ್ಡ್ ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ಇತರೆ ವಿನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ)

ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಣ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ನಿಗಮದ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

ಇಲ್ಲ
ಸಿಂ ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

Rs - 2000/-

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

- ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
- ಓವರ್ ಹೆಡ್ 3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್
- ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ 3/ಸಿ ಫೇಸ್
- ರಸ್ತೆಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ.

[]
[]
[]
[]
[]

ಪರಾ
ಶ್ರೀಶೈಲೇಶ್ವರ (ಇಬ್ಬೇಡು)
ಗ್ರಾಮದ 63 ಕೆ.ಎ.ಎ
ಶ್ರೀ. 335 ಕೆ.ಎ.ಎ
ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
DTC-431607

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

ಅವರಾವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು

ಅಳವಡಿಸಿ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

30 ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ

70 ಕೆ.ಎ.ಎ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ನ 6.2mm ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ

5HP ಕೆ.ಎ.ಎ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಯ್‌ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಂತಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರು)

ಶಾಂತಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರು)

ಶಾಂತಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರು)

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ರವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ (ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ)

- ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ
- ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ
- ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ
- ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ
- ಒಟ್ಟು ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ
- ಕಾರ್ಯಾಧೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ..... ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ."

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ದಿನಾಂಕ :

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ (ಇರುವುದು)

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ /

ಪೆಟ್ಟು ರೂ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

- ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ.....
- ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ.....
- ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು.....
- ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ..... ಅಗುವುದು