

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀ ಲುಯಿಸ್ ಗೆರಿಡೊ S/O ಫಿಲಿ ನೋವೆ ಗೆರಿಡೊ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
14512022-30029 (1006) / 06102 / 2023
ವಿಳಾಸ: ಪೊಂಟೆರೊ ಗ್ರಾಮ ಲುಯಿಸ್ ಜ್ಯೂ (ಹು.)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

3. ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- (a) (d)
(b) (e)
(c) (f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTG (ii) - 01NO

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01KW

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) IR - 24378

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ ಅಂಶಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂಶಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any) : ನೀನಿರಿ ರೆಟ್ಟುಟಿ ರೊಂನಿರೊಂನಿರೊಂನಿ ರೊಂನಿರೊಂನಿ
ರೆಟ್ಟುಟಿ ಗ್ರಾಮಲಿಲ್ಲ

1. 2000
 2. 1900 = 5000

Hardly Estimated

Floor	Building	Square
Cellar		Square
Ground		Square
1st Floor		Square
2nd Floor		Square
3rd Floor		Square
4th Floor		Square
5th Floor		Square

2000 100 = 1800

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 66/1149 MSB ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ
 13. ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಕೀಲಿ : 47310
 ಸರಾಸರಿ ಭಾರ : 47310

14. ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ : 129
 ಭಾರ : 2000 ಪರಿಶೀಲನೆ ಸರಾಸರಿ : 200
 ಸಾಮಾನ್ಯ : 2000 ಸರಾಸರಿ ಭಾರ (ಪರಿಶೀಲನೆ) : 200


15. ಅಂಶಗಳ ಸರಾಸರಿ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸರಾಸರಿ

16. ಪರಿಶೀಲನೆ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)
- * MS Building
 - * Layout
 - * Transmission line
 - * Development charges

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

Ch

ಸಂಕೇತಗಳು ಬಾರೇಮನೆ 25 KVA

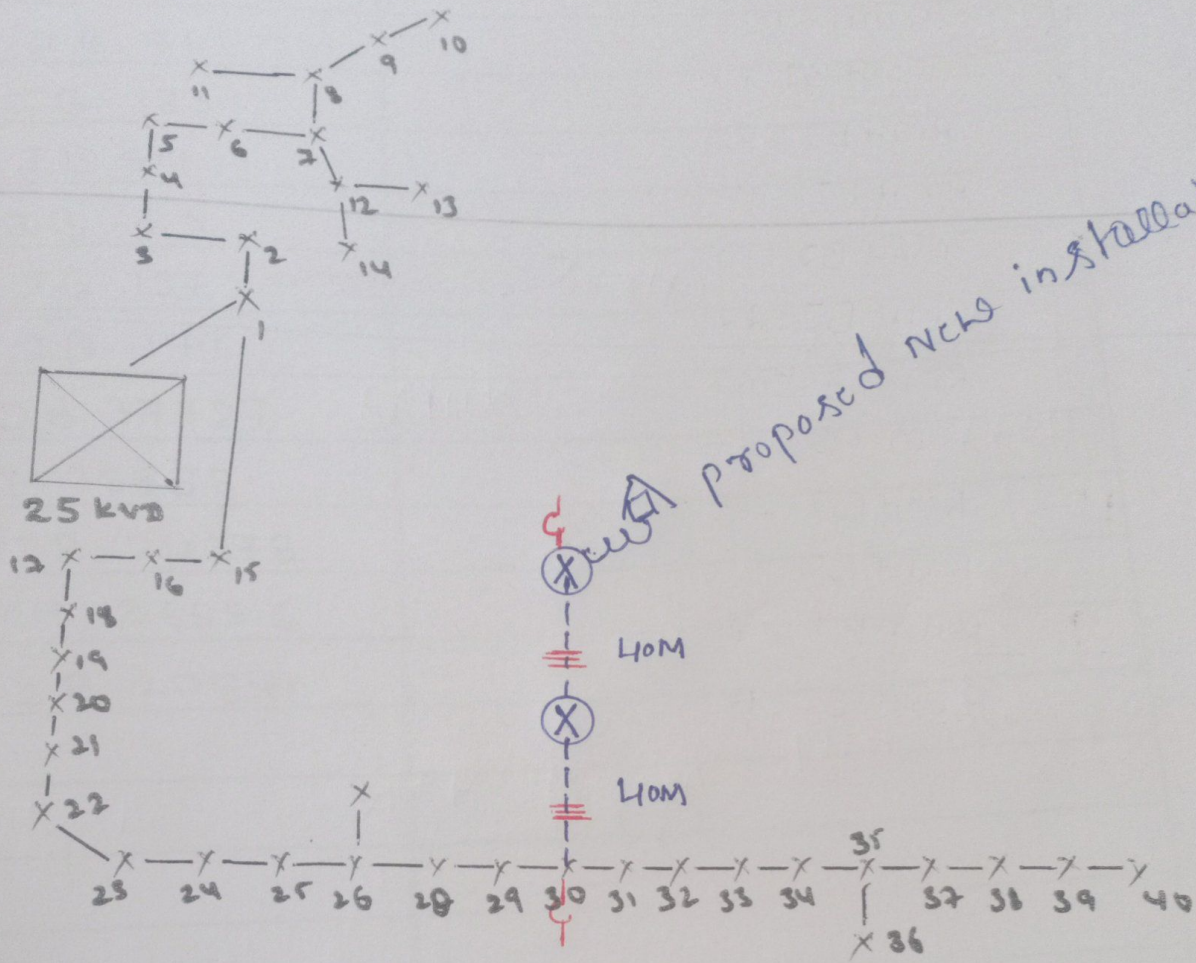

Index:-

	Existing 25KVA DTC
	Existing 11KV line
	Existing LT line
	proposed LT line
	proposed eruv set
	proposed new installation

Ulu