


ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମେଳନ 25 ଓ.ଏ.ଏ. ଲାଇଭ୍‌ରେସନ୍ ନକ୍ସା

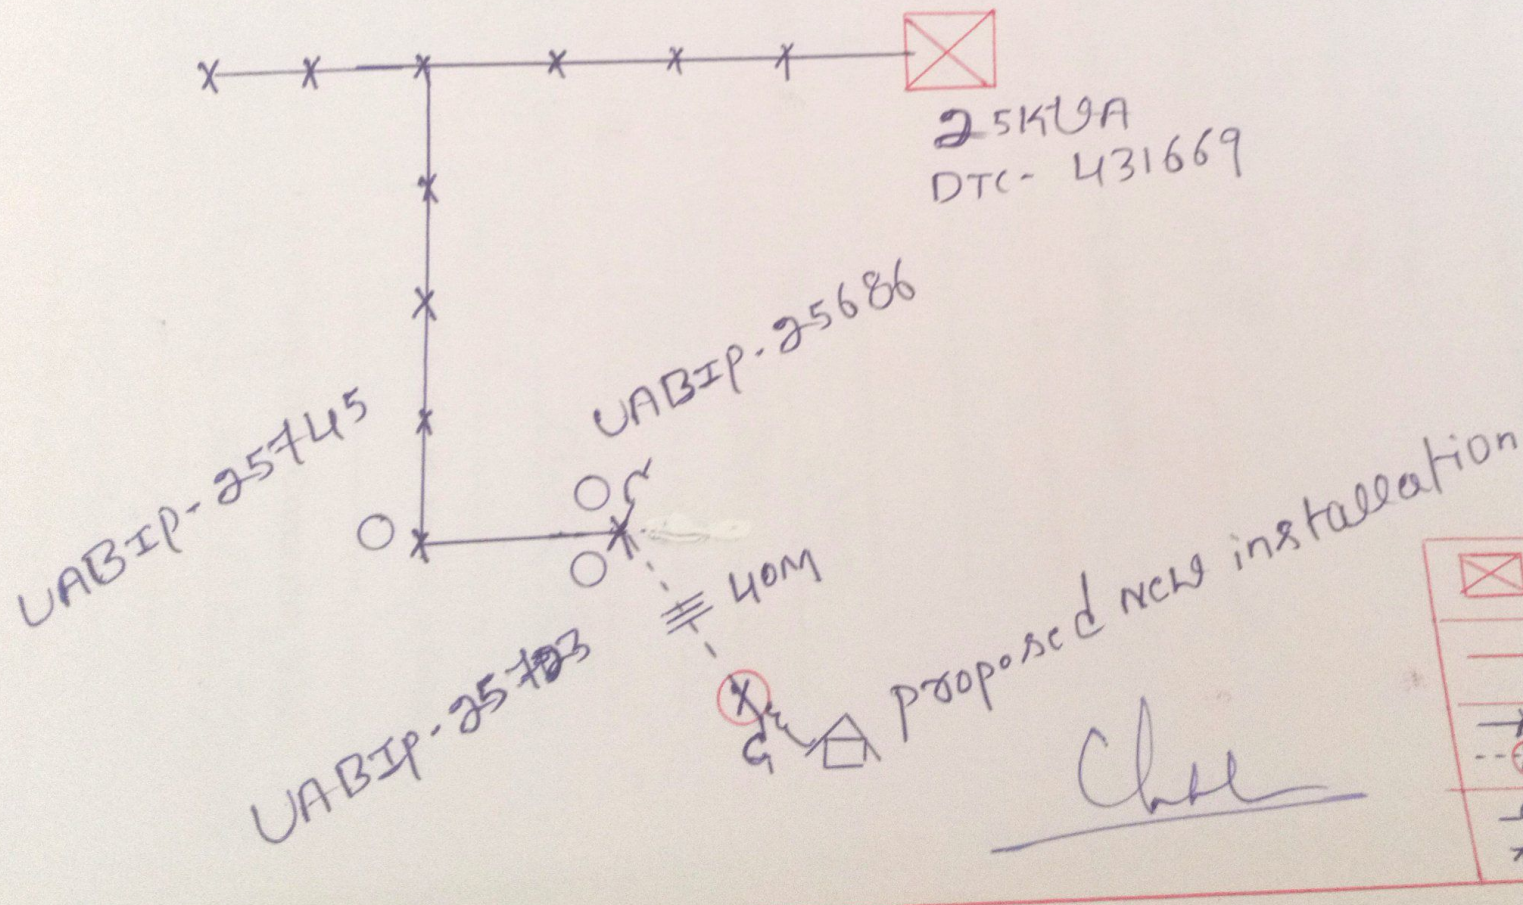

INDEX:-

	Existing 25KV
	Existing 11KV
	Existing LT line
	proposed LT line
	Circle Sch
	proposed new

ಬಾಹ್ಯಾಂತರಾಂತರ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀ. ಅಶ್ವಿನಿ H.T.W. 10 ಅಶ್ವಿನಿ
4512022300791046 14/02/2023 ಅವರ ಅರ್ಜಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಖ್ಯೆ
ಅವರ ಅರ್ಜಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಖ್ಯೆ
ಅವರ ಅರ್ಜಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಖ್ಯೆ

1. ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building licence) :
ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
2. ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
3. ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
4. ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
5. ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
6. ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) | (d) |
| (b) | (e) |
| (c) | (f) |

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4mm
5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT (G.L.) - DIN 10
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 01 KW
7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 10
8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : CLK-158
9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದ್ದು
10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಹೌದು ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :
12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common Wall, Sharing of Utility area and if any) : ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 30x40 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 1200 - Sqft

Floor	Existing	Newly Constructed
Cellor :	Sqmtr	
Ground :	Sqmtr	30x40 = 1200
1st Floor :	Sqmtr	
2nd Floor :	Sqmtr	
3rd Floor :	Sqmtr	
4th Floor :	Sqmtr	
5th Floor :	Sqmtr	

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : ಚ.ಮೀ.

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/111KV MBSR ವೀಲೋಡ

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4316

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : 90000 ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 69

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಟೋಡ್) : 20hp + 5Kw

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any)

- * ಗುರುತಿಸಿದ MS Building ಗೆ ಅನುಮತಿ
- * Layout ಅನುಮತಿ ಅನುಮತಿ
- * Transmission line ರೀಡ್ ಅನುಮತಿ
- * Development charges ಅನುಮತಿ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.