

ಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರದಿ

ಹುಣ್ಣಿಗನೂರು S/O ರಂಗೇಗೌಡ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1451202230080-1044 14/02/2023 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ, ಉದ್ದೇಶ (ಯಾವುದೇ) ಇಲ್ಲ (ಉ)

ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building licence) :
ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) (d)
(b) (e)
(c) (f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTga (ii) - 01KX0

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01KX2

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) IBHP - 33526

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common Wall,

Sharing of Utility area and if any) : ಸುರೂಪ ರಟ್ಟಣಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ

ರಟ್ಟಣಿ ರಟ್ಟಣಿ ರಟ್ಟಣಿ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 8x10 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 80 + 50 Sqtr

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	Sqmtr	Sqmtr
Ground :	Sqmtr	<u>8x10 - 80</u>Sqmtr
1st Floor :	Sqmtr	Sqmtr
2nd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
3rd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
4th Floor :	Sqmtr	Sqmtr
5th Floor :	Sqmtr	Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : ಚ.ಮೀ.

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSS - Waleed ಪೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು Waleed

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4310

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : Waleed ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 19

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 10 hp + 20 KW

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಷೆರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any)

- * ಗುರಿ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ MS Building & Waleed
- * Lay out Waleed & Waleed
- * Transmission line ರೇಟ್ ಇವುಗಳು
- * Development charges & Waleed
- * ಗುರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ & Waleed



ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Chai

ಇಬ್ಬೇಡು ಗ್ರಾಮದ 63KVA

DTLMS-431D19

CESC-098659

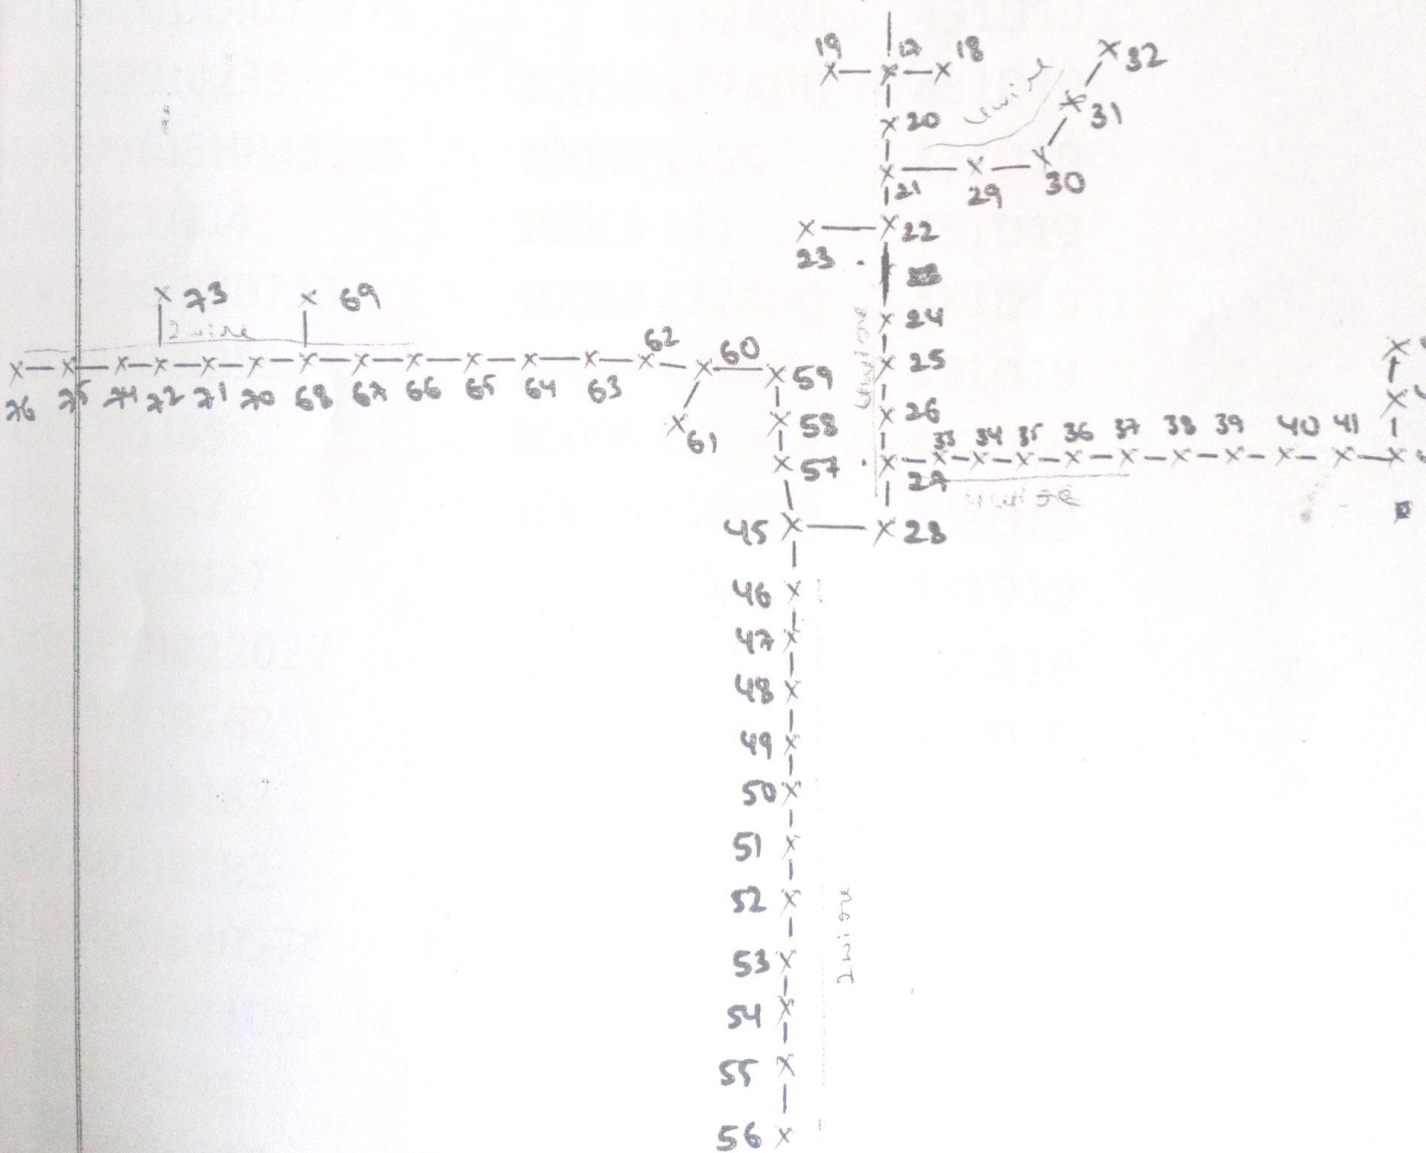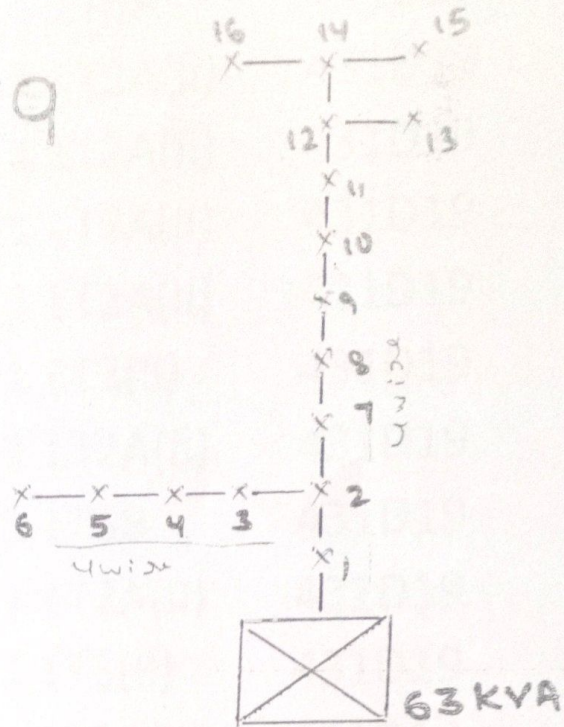

APS to OINO. OIKH Commercial lighting installation in
ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451202230080 (1044) ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-105
ಪ್ರಮಾಣ 14/02/2023 ದಿನಾಂಕ 23/02/2023

ದರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
01K10 ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
01NO. Meter should be purchased by consumer

ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂಪ್ಸ್ ಅಂಪ್ಸ್
ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಎರಿಯಲ್ ಅಂಪ್ಸ್
ಕಟ್‌ಡೌನ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ
ದರೂ ಇದ್ದರೆ
ಮಾಡಬೇಕಾದ
ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000
ದರೂ ಇದ್ದರೆ

HS - 200/-

RpA - 200/-

ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
ತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
ತಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

☐
☐
☐
☐
☐

ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್
ಗ್ರಾಂಪು 63K10A
ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 10hp + 20kw
ಇಂಜಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್
ಹೆಡ್ ಸಿಂ. 01K10 ಇಂಜಿನ್
ಸಿಂ. ಗ್ರಾಂಪು

ITC - 431019 IBHP-33526

ವಾಡನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
ಇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
10 ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
ಕಡಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
01K10 ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎದ್ದುತ್ಯನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)

ಎದ್ದುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕ
Sti. Honnegowda s/o
Rangegowda at Ibbehalli
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ
10/02/23

1. ಭದ್ರತಾ ಶೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
3. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಶೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ
ಒಟ್ಟು ರೂ.
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ
ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
ದಿನಾಂಕ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
ಮೆಟ್ಟಿ ರೂ. (ಅ)
ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

1. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
2. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
3. ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು
ಮೊಬಲಗು ರೂ.