


Bairagandana Koppale 25 KVA TC D.C. - 435635
 Proposed
 New installation

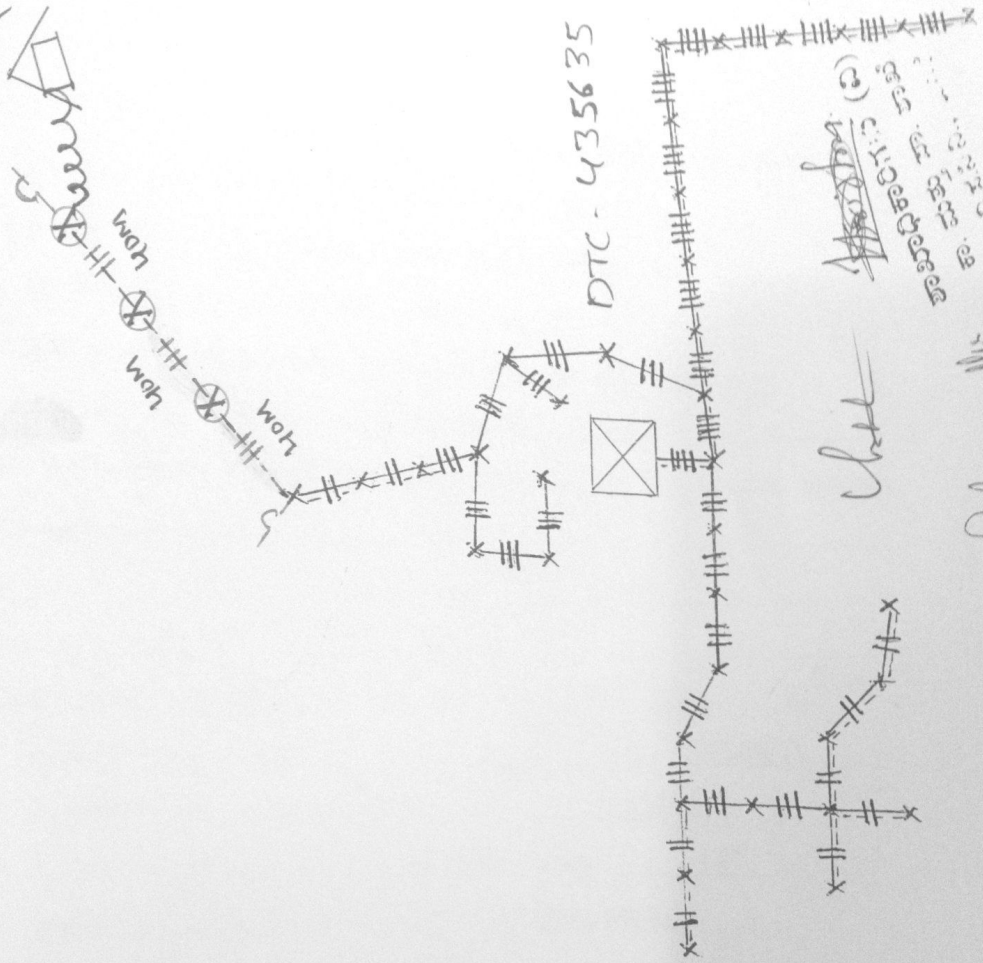

Index

☒	Existing 25 KVA TC
X	Existing LT line
###	Existing 4 wire
///	Existing 3 wire
==	Existing 2 wire
	3 wire

Chaitanya (S)
 ಶಾಂತಿಕಾಂತ್ಯ
 ಕೆ. ಪುಟ್ಟ
 ಕೆ. ಕೆ. ಕೆ.

Chait

Chait

Chaitanya
 ಶಾಂತಿಕಾಂತ್ಯ
 ಕೆ. ಪುಟ್ಟ
 ಕೆ. ಕೆ. ಕೆ.

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಕ್ಲೇತ ವರದಿ

ಯುನೈಟೆಡ್ T.S SLO
451 20 22 30.163 (1103)

ಯುನೈಟೆಡ್ ಗ್ರಾಮ 23/02/2023
ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ

- (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect: Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT 2a (ii) - 01ND

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 0.2KLV

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 1.0

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.)

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದ

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಅಂಶಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂಶಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

area and if any) : ಸಿದ್ಧಿ ರಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಯಾವುದೇ

ರಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

12. ನಿರ್ದೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 20x30 Sqmtr.
14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 600 - 50 feet

Floor	Existing	Newly Constructed
Cellar :	Sqmtr	20x30 - 600
Ground :	Sqmtr	
1st Floor :	Sqmtr	
2nd Floor :	Sqmtr	
3rd Floor :	Sqmtr	
4th Floor :	Sqmtr	
5th Floor :	Sqmtr	

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : ಚ.ಮೀ.

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11KV MUSS ರೂರ್ಟ್ ಕೋನಲ್

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಸ್ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4356

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಲುನುಗುಳು (ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯ) ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 35

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25KV ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 5hp ± 20%

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ MS Building ಗೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ
- * Lay out ಲಾಯೌಟ್ ಗೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ
- * Transmission line ರೇಸ್ ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ
- * Development charges ಗೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.