


ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಯ್ಡಲ್ 25KVA NTJ  
 ಎಂಪಲೋಯೆಡ್ ನೌ

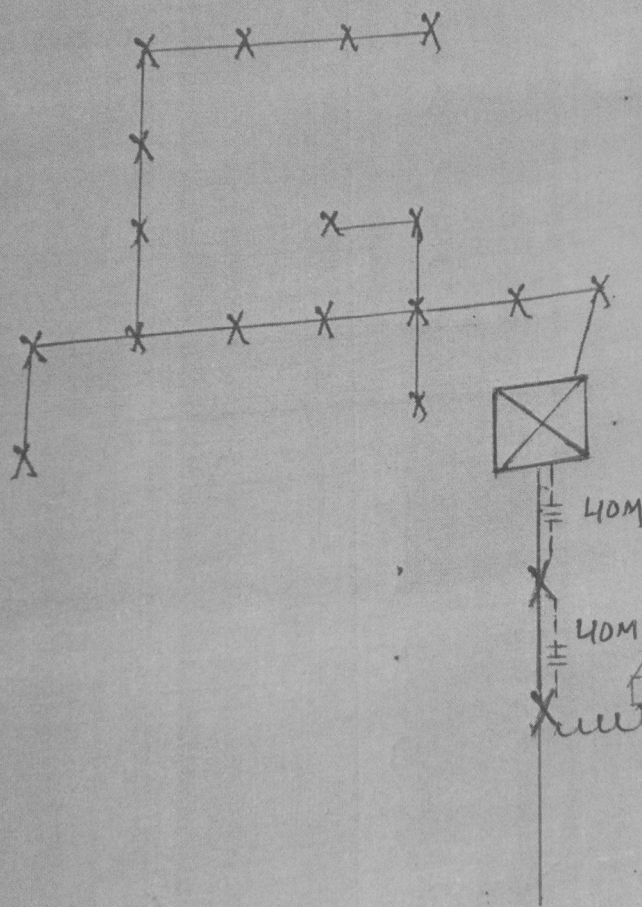

DTC - 431025  
 25KVA

proposed new installation

|  |                                         |
|--|-----------------------------------------|
|  | Existing 25KVA T/C                      |
|  | Existing 11KV line                      |
|  | Existing 11KV line under with prop line |
|  | proposed new install                    |
|  |                                         |
|  |                                         |

# ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ

## ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಹಾಸನ, 10 ರೋಡ್, 451206230007 (154) 1010610032 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ  
ಲಿಟಿಗಲಿಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟ್, ಲಿಟಿಗಲಿಟಿಂಗ್ (ಹೊ)

ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಡಾಕ್ಟರೇಷನ್ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- (a) \_\_\_\_\_ (d) \_\_\_\_\_
- (b) \_\_\_\_\_ (e) \_\_\_\_\_
- (c) \_\_\_\_\_ (f) \_\_\_\_\_

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTga (ii) - DINO

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 2KW

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) CLK-11

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ \_\_\_\_\_ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ \_\_\_\_\_ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ : \_\_\_\_\_

ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

if any): ಗೊಂದಲ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟು \_\_\_\_\_

ರಬ್ಬರಿಗೆ \_\_\_\_\_

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 30X40 Sqmtr. sq feet

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 1200

Newly Constructed

| Floor       | Existing | Sqmtr |
|-------------|----------|-------|
| Cellor :    | .....    | Sqmtr |
| Ground :    | .....    | Sqmtr |
| 1st Floor : | .....    | Sqmtr |
| 2nd Floor : | .....    | Sqmtr |
| 3rd Floor : | .....    | Sqmtr |
| 4th Floor : | .....    | Sqmtr |
| 5th Floor : | .....    | Sqmtr |

30X40 - 1200

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : .....

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MESS Building

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ..... ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 431

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 25

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಬೋಡ್) : 20 KW

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ..... ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ : .....

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any )

\* ನಗರ ಸ್ವಾಧೀನ MS Building ಗೆ ಸೇರಿದೆ  
 \* Layout ಅನುಮೋದನೆ ಸೇರಿದೆ  
 \* Transmission line ರೀಡ್ ಇಲ್ಲ  
 \* Development charges ಗೆ ಸೇರಿದೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

Chau