


25KVA 25KVA 25KVA 25KVA 25KVA
 431D20

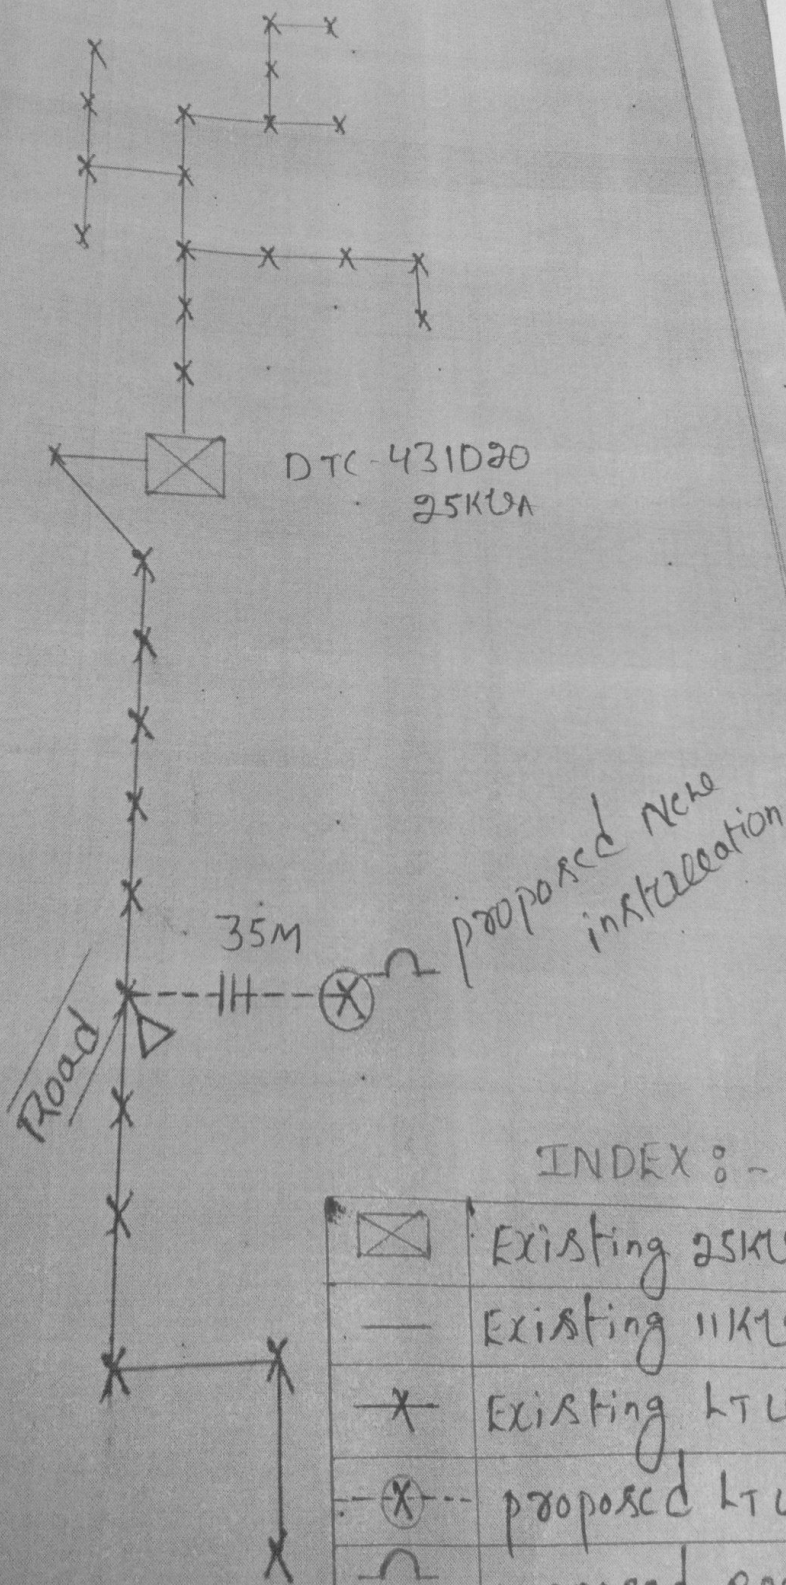

INDEX :-

	Existing 25KVA
	Existing 11KV L
	Existing LT line
	proposed LT line
	proposed enu
	proposed New

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

151206230030C183 / 0910612023
 151206230030C183 / 0910612023
 151206230030C183 / 0910612023

ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building licence) :
 ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) | (d) |
| (b) | (e) |
| (c) | (f) |

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT2a(ii) - DIND

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 21KVA

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 10

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : IC 35-17

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

0. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ

1. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀಗಗಳಲ್ಲಿ :

2. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common Wall,

Sharing of Utility area and if any) : ಸೀರಿಂಗ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 151206230030C183

.....

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 45X50 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

2.250 - sq feet

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	Sqmtr	Sqmtr
Ground :	Sqmtr	45X50 - 2.250
1st Floor :	Sqmtr	Sqmtr
2nd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
3rd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
4th Floor :	Sqmtr	Sqmtr
5th Floor :	Sqmtr	Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : ಚ.ಮೀ.

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11KV MESS ಬೋರ್ಡ್ ವೆಲ್ಟಾನ್

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 431D

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 20

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 25 KVA

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪೆರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any)

- * ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ M.S Building ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
- * Lay out ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
- * Transmission line ರಸ್ತೆ ಇರಲಾಗಿದೆ
- * Development Charges ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
- * ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

.....

18/08/2024