

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

09KA2004SGC035177

ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,

ನಕಲ್

0017

ysore.org

ರವರ ಕಛೇರಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
ಸೆಸ್ಸೈ ಬೀಲೂರು.
ದೂ.ಸಂ. 08177-222223
E-Mail : aeehsnbelur@rediffmail.com

ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: HC-95

ದಿನಾಂಕ: 08/06/2023

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಹೆಸರು: ಶುಗರ್

ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ: 08/06/2023

ಶ್ರೀ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರವರ ಲೆನ್ಯುನಿಟರಿ

35/1 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ

ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ದಾರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ: 5hp

ವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ: ಲೆನ್ಯುನಿಟರಿ

ವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: 43 5245 - ನೇಲಾಳು ಛಾಪರ

ವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 63KVA

ವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ: Existing load 50hp + pro-5hp

ಸ್ಥಳೀಕೃತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ:

ಟಿ.ವಿ.ಆರ್.: %

ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು

ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ್ಥಳೀಕೃತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.

ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ: ಕಿ.ಮೀ

ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ: ಕೆ.ವಿ.ಎ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ


ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ: ಕಿ.ಮೀ.

ತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ

13.179127
75.965547
ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
ಕಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ
ಕಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ



ಎಂಪಿಎಸ್ ಲೈನ್ 63 KVA ಮೆಟರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ

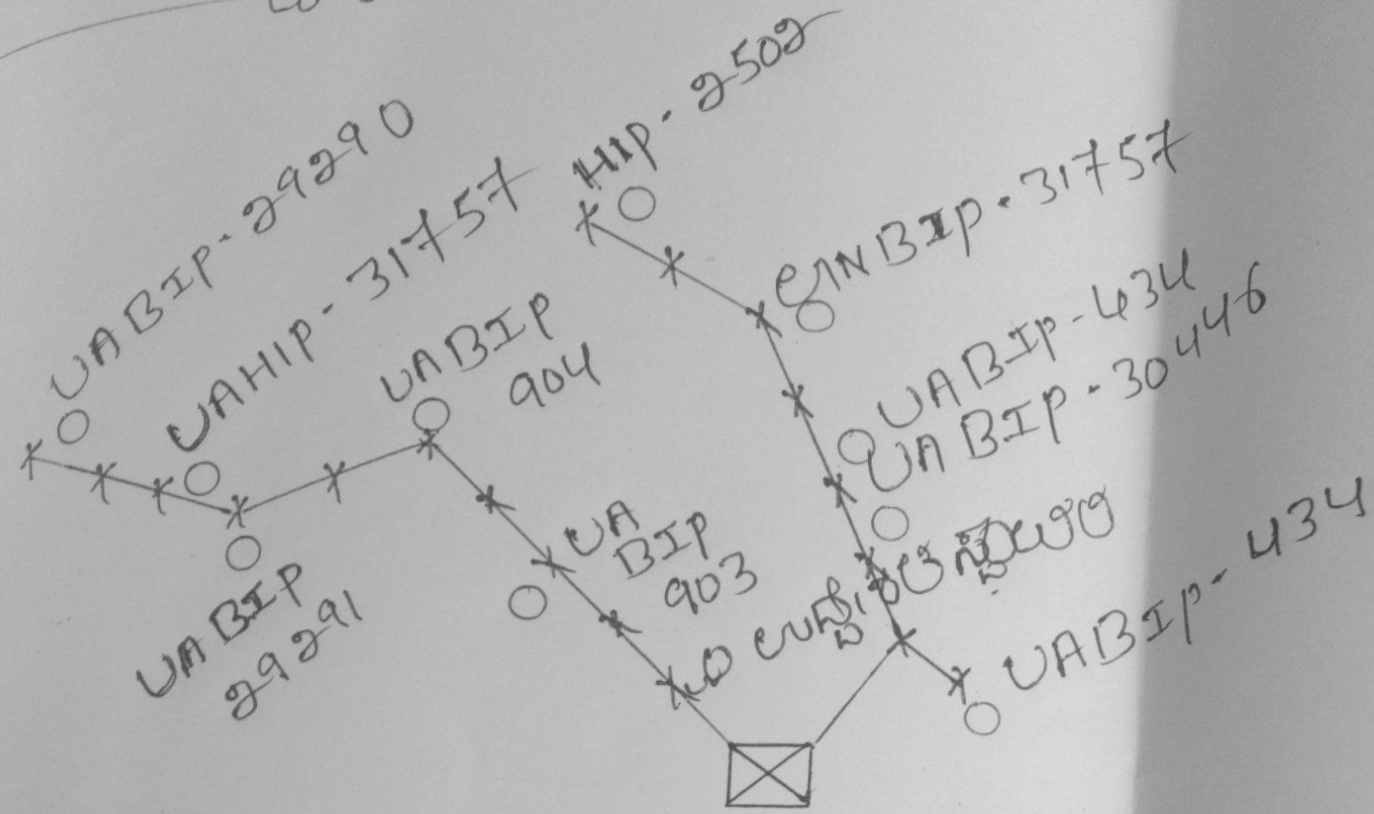

INDEX :-

	Existing 63 KVA
—	Existing 11KV Line
X	Existing LT Line
○	Existing IP

Chai
ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ).....
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451306230007 (ಹೆಸರು) ಸಂಖ್ಯೆ 08/06/2023
 ಪ್ರಮಾಣ 01/06/2023 ದಿನಾಂಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
 ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

೧. ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ 3X5-30 ಅಂಪ್ಸ್
ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್

೨. ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಎರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

೨. ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
(ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)

೪. ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

೨೨. ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

೬. ಬಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

(ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ.

(ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

(ಇ) ಒವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

(ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೀಸ್/

(ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿರಿ. ಫುಲ್ವಾಡಿ
(ಉ) ರಸ್ತೆಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
ಮುಂದುವರಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು

(ಉ) ರಸ್ತೆಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿ
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು

ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಹಿರಾತು
 ದೃಢೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)
 ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ದೃಢೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿದ ನಾನು ಅಂದಾಜು
೧. ಆವರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜು
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಆವರಣ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
30 ಸಿ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಳು

2. ಬೀದಿಬದ್ಧಿ/ಅವರ ಪುನರಾವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ 20.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ 6 2mm ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ
ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ 20.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್‌ನ ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
5hp

೧. ೨೦೧೩.೧೦.೧೦. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ೬೨mm ಗಾತ್ರದ ೨೦೧೩/೩ ಫೇಸ್ ಒವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೀಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಪಗ್ರಹವಿರುವ ದೋಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ.

ಮೈತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
Sri Ramagouda
Sri Marigouda at
Panthapura Village
ಕೆ.ಎಸ್ ರೂ.
ಕೆ.ಎಸ್ ರೂ.
ಕೆ.ಎಸ್ ರೂ.

2. భద్రతా తేజస్ రూ. రూపి నుండి
3. బాగున్నది రూ. (అ) రూపి నుండి

ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆ
"14,400-ಮಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)

నివ్వడకు వచ్చు కాలాని నాటికి

ಇವರ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೈಸ್/3 ಫೈಸ್ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂ.

..... (ಅ)
 ೬೬ ಬೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

ಮೈಸೂರು ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

೧೩

ಮಂ ಮತ್ತೂ ರೂ.

(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು

.....

೨. ಶಿಕ್ಷಣ/ಶಿಕ್ಷಣಿ _____

ಆದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ

.....