


ಶಿಲ್ಪಕರ್ಮದ ಪ್ರಯತ್ನ 100 ಕೆ.ಎ.ಎ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

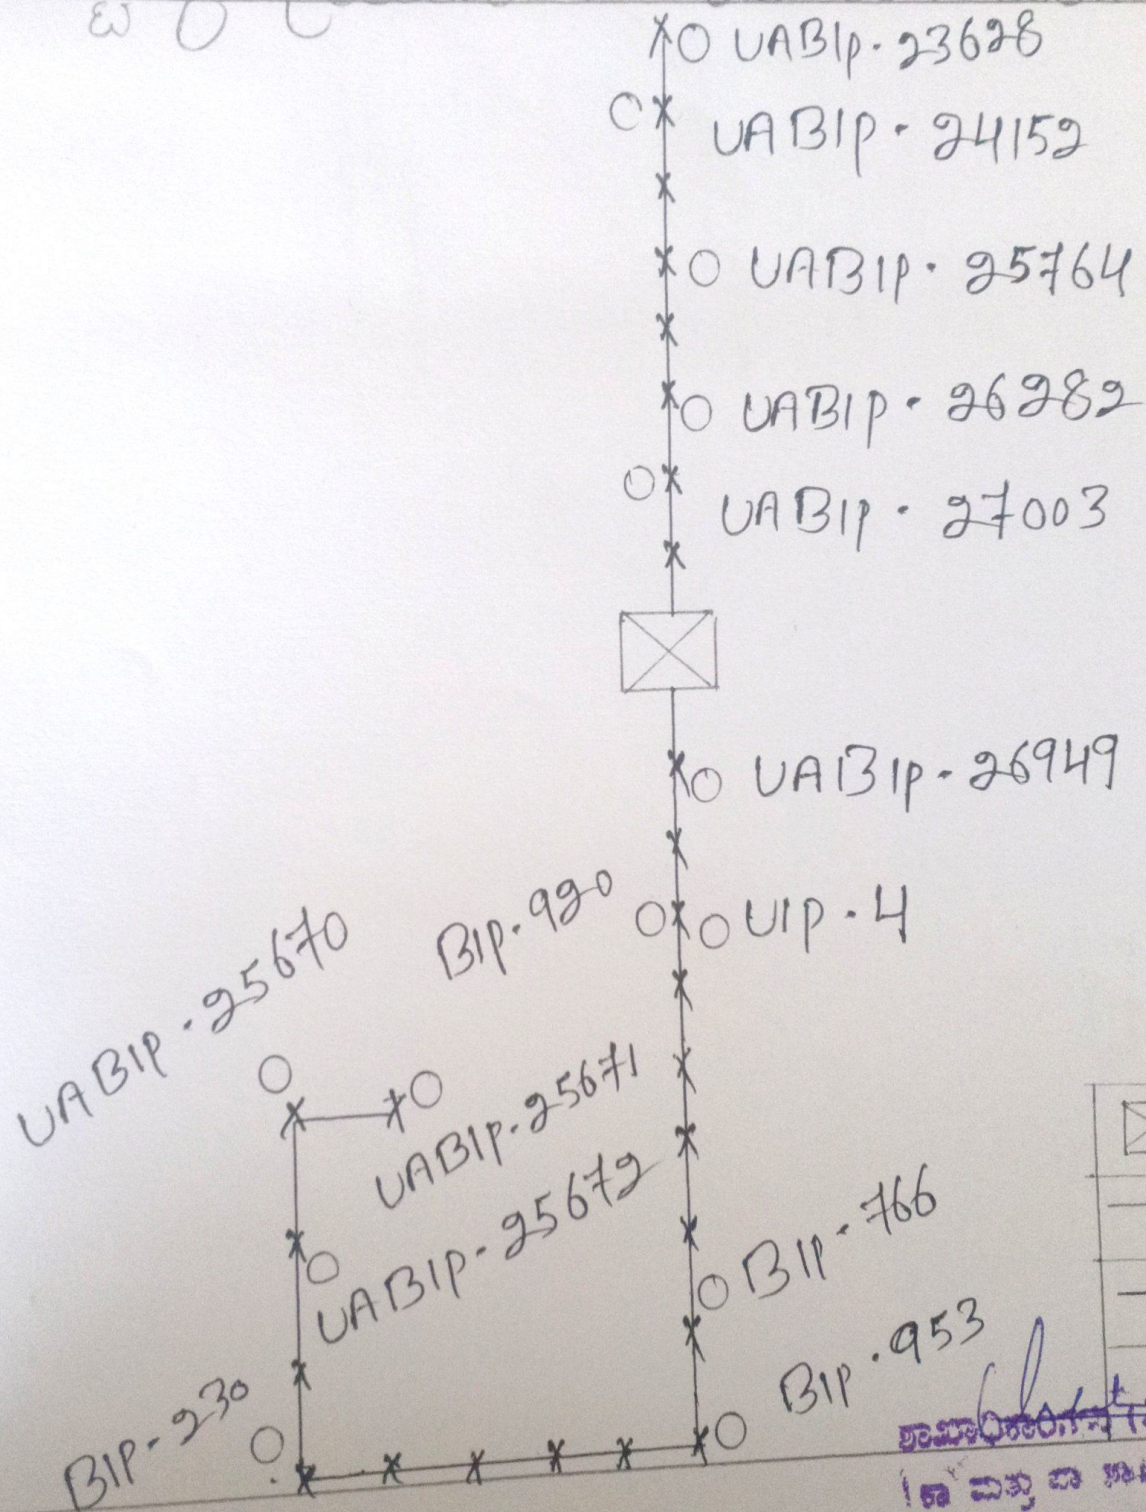

INDEX :-

	Existing 100 KVA TL
	Existing 11 KV line
	Existing LT line
	Existing IP set

ಶಿಲ್ಪಕರ್ಮದ ಪ್ರಯತ್ನ
100 ಕೆ.ಎ.ಎ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ



ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(IN): U40109KA2004SGC035177

ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,

ನೇ ಹಂತ, ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಸೂರು - 570017

WWW.cescmysore.org

ರವರ ಕಛೇರಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,

ಸೆಸ್ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂ.ಸಂ. 08177-222223

E-Mail : aeehsnbelur@rediffmail.com

ಪಾಡು ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ : HC-11

ದಿನಾಂಕ : 29/11/2022

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ಕುಗರ್

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 29/11/2022

ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದಿನಾಂಕ 29/11/2022 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ

ಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 5hp
2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರಾಕ್
3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 431688
4. ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :
5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ : Existing load 70hp + 5hp
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :
7. ಪಕ್ಕದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ :
8. ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್. : 5 %

ಕೋರೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು

ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.

- a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ
- b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : ಕಿ.ವಿ.ಎ + 01 ಸಂಖ್ಯೆ
- c. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ

Latitude - 13.1482883
Longitude - 75.95

ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ (ಎ)

APS to 01NO 5hp TP set installed in favour of

1451211 2200054

TP-1871151122

HC-11

29/11/2022

ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೀತ ಸಂಖ್ಯೆ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಳುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

5hp

ಪರಿಮಾಣ

ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಳುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

01NO - 1200/-

TP 130x-330/-

115-470/-

ಇಲ್ಲ
ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

Rps - 2000/-

ಮಾರ್ಗ
ಮಾರ್ಗ
ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ

ಪರಾ
☒
☒
☒
☐
☐

ಲಿಂಗ್ವಿಲಿಂಗ್
ಲಿಂಗ್ವಿಲಿಂಗ್
100 ರಿಂದ ಲಿಂಗ್ವಿಲಿಂಗ್
ಲಿಂಗ್ವಿಲಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ 100 ರಿಂದ

DTC - 431688

ಅಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿ

ಡಿಮುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು

ತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
ಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾನ ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನು
ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
ಗುರುತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ
Smt. Santhosh Kumar
Sanna Chikkiah
Kallu Shetty

ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ.
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ.
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
ಒಟ್ಟು ರೂ.
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
ಅನುಮೋದನೆ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು

ಮೊಬಲಗು ರೂ.