


Handwritten text at the top of the page, possibly a title or reference number, written in a non-standard script.

435617

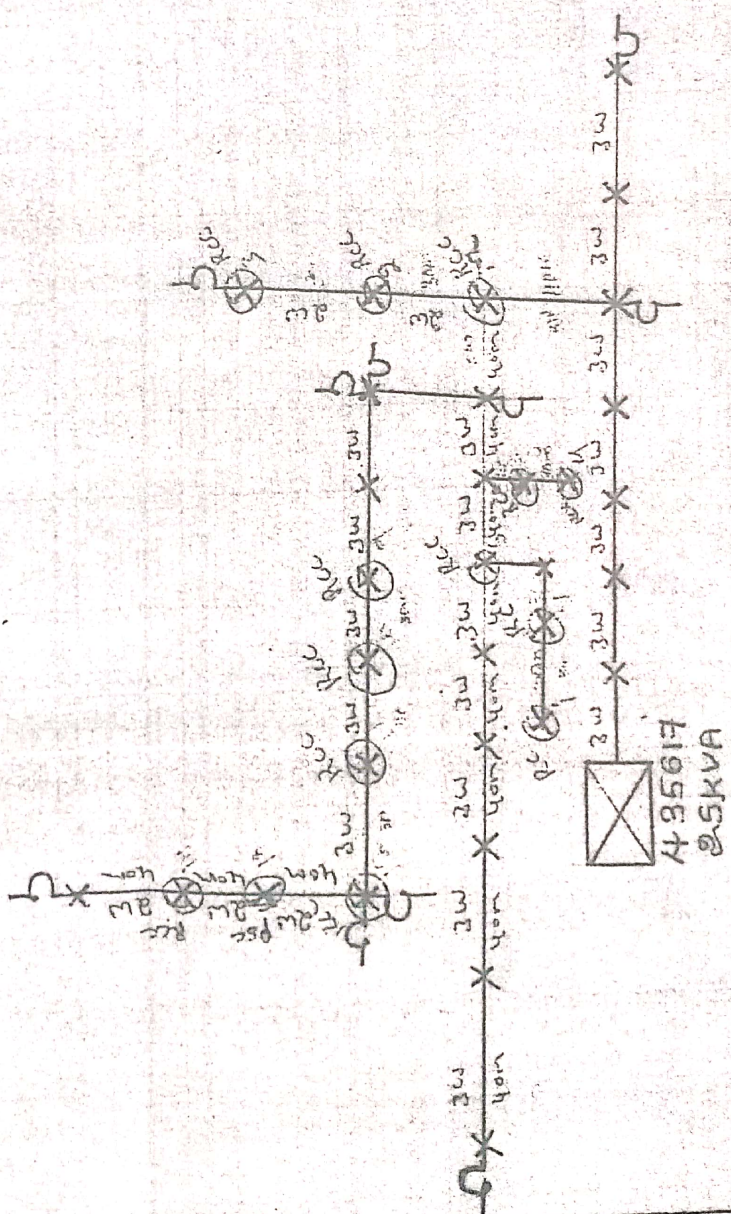

INDEX :-

	Existing 25 KVA T/C
	Existing 11 KV Line
	Existing 4.1 Line
	Existing Emergency pole

Handwritten signature and text at the bottom right of the page, including a date '20/05/2020'.

C413042801	PVC39426	10017 LT2A(II)	435617
C413026359	PVC23777	10017 LT2A(II)	435617
C413015348	PVC35	10019 LT2A(II)	435617
C413023213	PVC21602	10021 LT2A(II)	435617
C413011073	PVCBJ25	10022 LT1	435617
C413002111	PVC61	10024 LT2A(II)	435617
C413026963	PVC27444	10025 LT2A(II)	435617
C413011075	PVCBJ28	10026 LT1	435617
C413015243	PVCKJ53	10027 LT1	435617
C413016295	PVC22053	10028 LT2A(II)	435617
C413024231	PVC24597	10029 LT2A(II)	435617
C413011155	PVCKJ42	10030 LT1	435617
C413022480	PVCKJ43	10031 LT1	435617
C413010864	PVCKJ50	10033 LT1	435617
C413002518	PVC55	10034 LT2A(II)	435617
C413029898	DH29792	10035 LT2A(II)	435617
C413029188	PVC25232	10036 LT2A(II)	435617
C413011070	PVCBJ18	10038 LT1	435617
C413015241	PVCKJ58	10039 LT1	435617
C413002521	PVC9	10040 LT2A(II)	435617
C413024283	PVCBJ020	10041 LT1	435617
C413011157	PVCKJ45	10042 LT1	435617
C413017717	PVC20761	10043 LT2A(II)	435617
C413026310	PVC36	10044 LT2A(II)	435617
C413011156	PVCKJ44	10048 LT1	435617
C413011158	PVCKJ46	10049 LT1	435617
C413021377	PVCKJ59	10050 LT1	435617
C413011067	PVCBJ13	10051 LT1	435617
C413011071	PVCBJ19	10052 LT1	435617
C413024384	PVCBJ23	10054 LT1	435617
C413011072	PVCBJ24	10055 LT1	435617
C413023566	PVCBJ27	10056 LT1	435617
C413015242	PVCKJ52	10057 LT1	435617

413026032	PVCBJ41	10058 LT1	435617
413011159	PVCKJ47	10059 LT1	435617
413014817	PVCKJ48	10060 LT1	435617
413011160	PVCKJ49	10061 LT1	435617
413017889	PVCKJ51	10062 LT1	435617
413010866	PVCKJ55	10063 LT1	435617
413010867	PVCKJ56	10064 LT1	435617
413021584	PVCKJ57	10065 LT1	435617
413018218	PVC23137	10066 LT2A(II)	435617
413009172	PVCBJ29	10067 LT1	435617
413011076	PVCBJ33	10068 LT1	435617
413011077	PVCBJ34	10069 LT1	435617
413012161	PVCBJ37	10070 LT1	435617
413011154	PVCBJ39	10071 LT1	435617
413029220	PVC29126	10072 LT2A(II)	435617
413029219	PVC29127	10073 LT2A(II)	435617
413029218	CH29298	10075 LT2A(II)	435617
413019537	YL21482	10075 LT2A(II)	435617
413002522	PVC69	10076 LT2A(II)	435617
413029217	CH29297	10076 LT2A(II)	435617
413008350	YLB31	10177 LT1	435617

Chai
 (1) 10076 LT2A(II)
 10075 LT2A(II)
 10073 LT2A(II)

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ್ ಬಸವ ಸ/ಂ ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಸೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
L-886 ದಿನಾಂಕ 18/10/2022 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ

ಕಾಸು: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು (ಹೊ.)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) (d) 3.33

(b) (e)

(c) (f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಒವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTga (ii) - 01ND

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 01KL

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 1Ø

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : pvc-61

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಇಂಗ್ಲಿಷ್

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

area and if any) :

.....

.....

Continued in next page

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 20x30 600 sqmtr. 50 feet
14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Floor Existing Sqmtr

Cellar: 20x30-600 feet Sqmtr

Ground: Sqmtr

1st Floor: Sqmtr

2nd Floor: Sqmtr

3rd Floor: Sqmtr

4th Floor: Sqmtr

5th Floor: Sqmtr

Newly Construted

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 66/11 K70 M055 ಫೀಡರ್ ಹೆಸರು 805

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 4356

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4356

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಫೀಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 17

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 20 KVA

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪಠಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ
- * Lay out ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ
- * Transmission line ರೇಟ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ
- * Development charges ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ
- * ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಹಸ್ತಾಂತರ (ಎ)
ಹಸ್ತಾಂತರ
ಹಸ್ತಾಂತರ

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ಪತ್ರವು ನೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) installation in favour of ಮುಖನ ನಿಯಮಿತ
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ L- 886/18/10/2022 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ HC-36 Sri. Muniyabhogi 50 ಅದರ ವಿವರ ಹೆಚ್ಚುವರಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಮಾಪನ
ಪ್ರಮಾಣ ದಿನಾಂಕ 26/12/2022 Venkata bhovi 00 ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

Scanned with OKEN Scanner