

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

H.p. ಲೈಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ 510 ಲೈಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ
145121222 0133 L-797/19/12/2022
ಹಾಸನ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ಹಾಸನ: ಹಾಸನ, ಕರ್ನಾಟಕ (ಹಾಸನ)

- ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು
- ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :
 - ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card
- ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)
 - (a) (d)
 - (b) (e)
 - (c) (f)
- ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 2mm
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTG (iii) - 01KW - 01ND
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01KW
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) HROL-12
- ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು
- ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
- ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :
- ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any):

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 40 x 32 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 1280 - sq feet

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor:	Sqmtr	Sqmtr
Ground:	Sqmtr	40 x 32 = 1280 Sqmtr
1st Floor:	Sqmtr	Sqmtr
2nd Floor:	Sqmtr	Sqmtr
3rd Floor:	Sqmtr	Sqmtr
4th Floor:	Sqmtr	Sqmtr
5th Floor:	Sqmtr	Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 1280 ಚ.ಮೀ.

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSS ಫೀಡರ್ ಹೆಸರು 8000 N

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4356

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : 25 KVA ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 37

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 15 KW


17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
- * Layout ಬಗ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
- * Transmission line ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
- * Development charges ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
- * ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಎ)

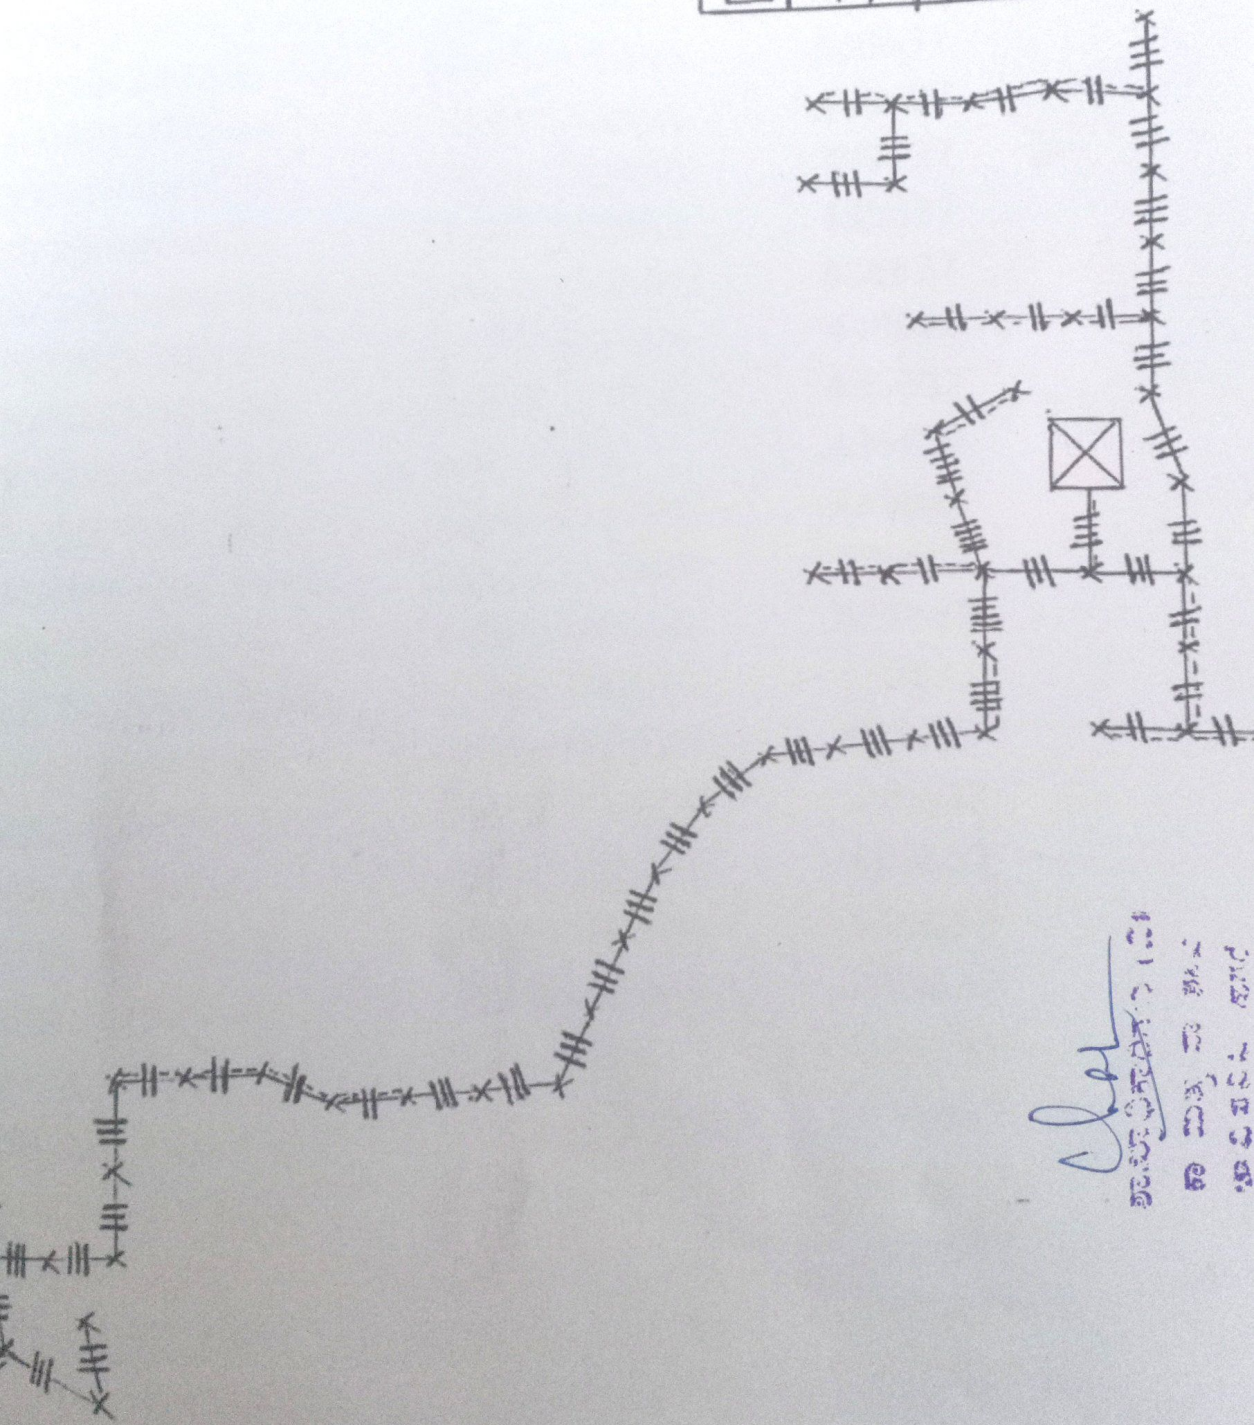

Index

☒	Existing 25 KVA TC
*	Existing LT line
	Existing 5 wire
	Existing 4 wire & proof
	Existing 3 wire
-#-	Existing 2 wire & proof
	3 wire.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

APS to DINDRIKHO Domestic

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 14512/222-0133 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ 2812/2022
 ಪ್ರಮಾಣ 1797/1912/2022 ದಿನಾಂಕ

ಸಾಮಗ್ರಿ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀಡಿದಂತೆ
 ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ 01KW ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

5.30 ಅಂಪ್ಸ್ ಅಂಪ್ಸ್
 01NO. Meter should be purchased by consumer

ರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪೂರ್ವ
 ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್
 ಕಟ್‌ಡೆಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ರೂ ಇದ್ದರೆ
 115-200/-

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇಲ್ಲ
 ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು ಸಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ರೂ ಇದ್ದರೆ
 Rps - 200/-

ನ ಪರಾ
 ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
 ತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
 ಹೆಡ್ ಸಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಕೇಬಲ್ ಸಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ದಾಖಲಾ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
 ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

ದಾಖನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು
 ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸಾಪವನ್ನು ನೀಡಿದುದಿವಿ ಅದನ್ನು
 ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
 14 ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 9.5 ದೆಸ
 ದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
 01KW ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಧ್ಯುತ್ವನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

DTL - 435634
 HIROL-12

9.30 ವಿಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ಗಾತ್ರದ
 ಫೇಸ್ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್
 ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಪಗ್ರಹವಾದುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ
 ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಪಗ್ರಹವಾದುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ
 ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
 (ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ಸ್ಥಿ. HP. Chandrashekhar
 ಸ್ಥಿ. parvathigowda
 Harghale Village

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರ

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
 ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
 ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ

ವೆಚ್ಚ ರೂ. (ಅ)
 ಅನುಮೋದನೆ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರೇವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗ
 ೧. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
 ೧. ಅಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ
 (ಕಂಪನಿಗೆ ಒಡೆದು)

೨. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಮತ್ತು ರೂ.
 (ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ)

೩. ಮೊದಲನೆಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು
 ಮೊಬಲಗು ರೂ.
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ೨. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ
 ಅವರ ಮನೆಗೆ ರೂ.