


ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ 63 ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಲೈನ್ (3FAE) ಗೆ

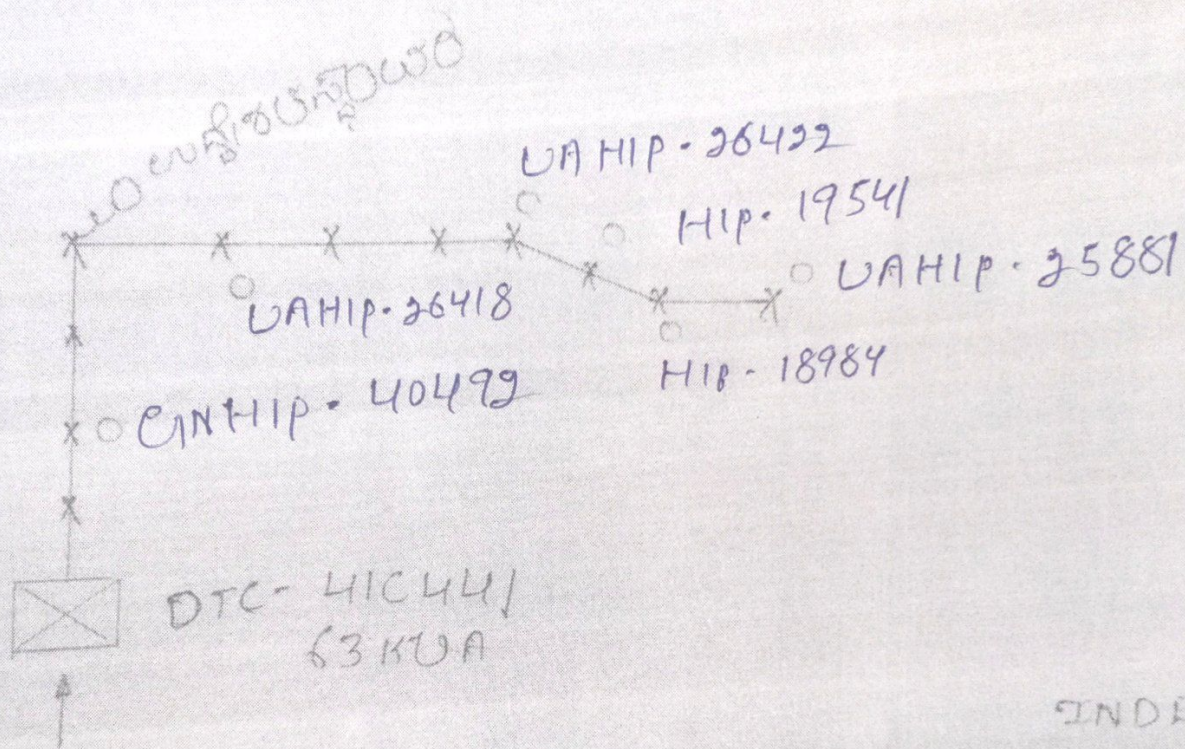

INDEX :-

	Existing 63 KVA DTC
	Existing 11KV line
	Existing LT line
	Existing IP SC

[Signature]
 ಮಹೇಶ್ವರ (ಎ)
 ೧೦/೦೩/೨೦೨೧
 ೨೨೨೨-೨೨೨೨



ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(IN): U40109KA2004SGC035177

ಮ ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,

ನೇ ಹಂತ, ಹಿನ್ನಕಲ್

ಸೂರು - 570017

WW.cescmysore.org

ರವರ ಕಛೇರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,

ಸೆಸ್ಸೆ, ಬೇಲೂರು.

ದೂ.ಸಂ. 08177-222223

E-Mail : aeehsnbelur@rediffmail.com

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: HC-56

ದಿನಾಂಕ : 06/01/2023

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ಬೆಂಗಳೂರು

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 06/01/2023

ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಬಿನ್/ಕೋಂ ಗ್ರಾಂಟೋರ ರವರ ಲುಂಗ್ರೋಟ್ರಾಕ್ಟರ್
ವೆ ನಂ 10412 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ
ಲುವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 5hp
2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ಲುಂಗ್ರೋಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಂಸ್ಮಿಷನ್
3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 41C441 - ಲುಂಗ್ರೋಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಂಸ್ಮಿಷನ್
4. ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63 KVA
5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ : Existing load - 30hp + 5hp = 35hp
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : Total - 35hp
7. ಪಕ್ಕದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ
8. ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್. : %

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು
ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

9. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.

a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ


b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : ಕೆ.ವಿ.ಎ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ

c. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ
ಪಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು

Latitude - 13.102318

Longitude - 76.022346


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ (ಎ)

.....