

ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರದಿ

ಪ್ರಾ.ನಂ. 560

ಆವರಣ ಪರದಿ

ಸಂಖ್ಯೆ : 1310/2022

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಸರವಾನಿಗೆ (Building Licence) ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual/Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extra) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀತಿಗಾಗಿ)

(a) (d)
(b) (e)
(c) (f)
4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4.2m

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : 1310/2022 - 01NO

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 10

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : VDL-30

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : 10

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ : ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ : ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ದೇಶಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿಗ್ದೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

area and if any) : ಸೀನಿಂಗ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮದಿಂದ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 27x23 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

810 - sq ft

Newly Construted

Floor

Existing

Cellor:

Sqmtr

Ground:

Sqmtr

1st Floor:

Sqmtr

2nd Floor:

Sqmtr

3rd Floor:

Sqmtr

4th Floor:

Sqmtr

5th Floor:

Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು :

66111KCB MUSS - 4357

4357

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :

ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :

4357

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ :

ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಹೆಬ್ಬಾಳೆ

ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ :

38

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :

63KVA

ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) :

10hp + 20

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :


ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸಿಟಿ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building ಗೆ ಸೇರಿದೆ
- * Low and medium voltage ಗೆ ಸೇರಿದೆ
- * Transmission line ರಸ್ತೆ ಇದೆ
- * Development charges ಗೆ ಸೇರಿದೆ
- * ಸಿಟಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿ ಸೇರಿದೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ

9-800-600-5569 New Installation

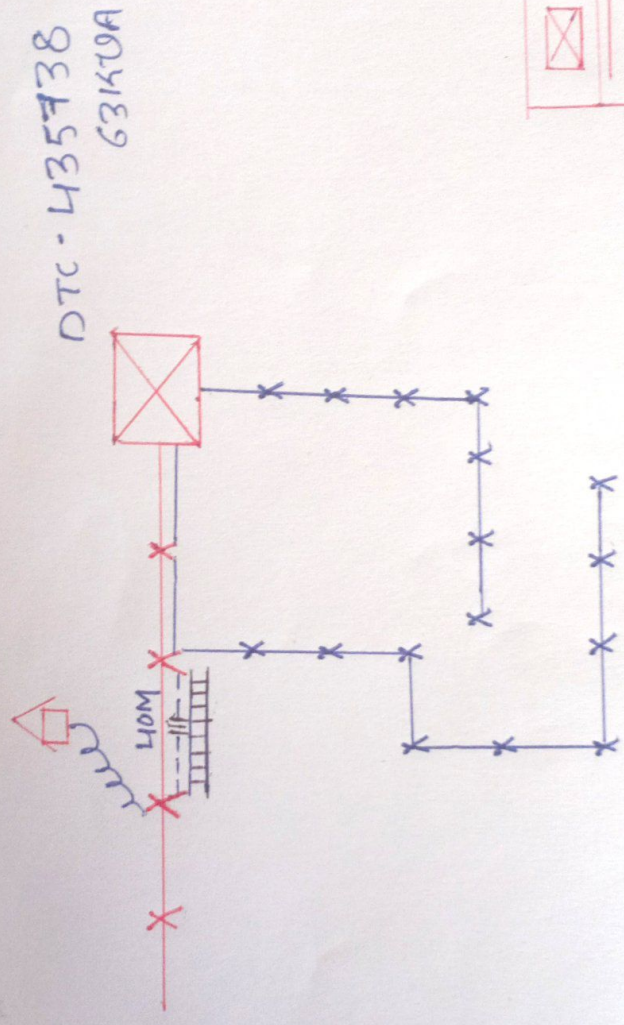

INDEX

	Existing 63 KVA DTC
	Existing 11 KV line
	Existing LT-line
	Proposed LT line
	Proposed Road
	Proposed new installation

Boisba.