


ಹೊರೆಯುಗರೆ ಸಾಂಪದಾಳಾ TP 63 ರ್.ಬಿ.ಬಿ. ಬೊಂಬಾಡೇರದ ಸ್ಥಳ

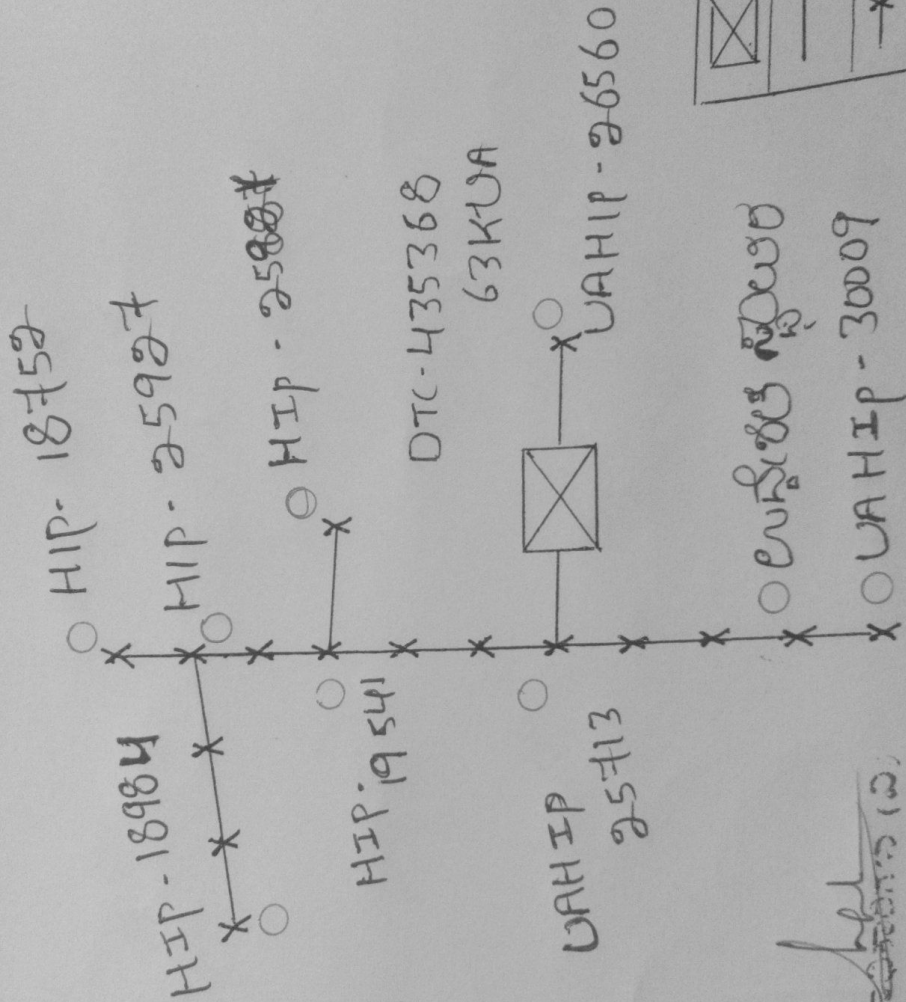

1. பெரிய கிணறு
 2. பெரிய கிணறு
 3. பெரிய கிணறு

INDEX: 1

	Existing 63KV ATC
	Existing 11KV Line
	Existing LT Line
	Existing IP set



ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(CIN) : U40109KA2004SGC035177

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,

2 ನೇ ಹಂತ, ಹಿನಕಲ್

ಮೈಸೂರು - 570017

WWW.cescmysore.org

ರವರ ಕಛೇರಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
ಸೆಸ್ಸೆ, ಬೆಲೂರು.
ದೂ.ಸಂ. 08177-222223
E-Mail : aeeshnbelur@rediffmail.com

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: HC-70

ದಿನಾಂಕ : 16/05/2023

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ಬುಗರೆ

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 16/05/2023

ಶ್ರೀ ಬಿನ್/ಕೋಂ ರವರ ಕೊಠಡಿ

ಸರ್ವೆ ನಂ 134/1 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 7.5hp
2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ಹುಲಿಗೇರಿ ಗುಡಿಯುಂಟು
3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 435368 - ಉಲ್ಲೇಖ ಲೇಬರ್
4. ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63KVA
5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ : Existing load 40hp + p.s. 7.5hp
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : Total - 47.5hp
7. ಪಕ್ಕದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ
8. ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್. : %

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 7.5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು

ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

9. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.

- a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ
- b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : ಕಿ.ವಿ.ಎ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ
- c. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು

Lat - 13.134972
Long - 76.003556

.....
.....

ಸರ್ಕಾರಿ/ಸಹಾಯಕ



ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(CIN): U40109KA2004SGC035177

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,

2 ನೇ ಹಂತ, ಹಿಂಸಕಲ್

ಮೈಸೂರು - 570017

WWW.cescmysore.org

ರವರ ಕಛೇರಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
ಸೆಸ್ಸೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂ.ಸಂ. 08177-222223

E-Mail : aeehsnbelur@rediffmail.com

ದಿನಾಂಕ : 16/05/2023

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ : H.C-70

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ಹುಗುರಿ

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 16/05/2023

ಶ್ರೀ ಶಂಕರೇಶ್ವರಿ ಬಿನ್/ಕೋಂ ರವರ ಮೂಲಕ
ಸೇ ನಂ 134/11 ಕೊರದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ

ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 7.5hp
2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ಮೂಲಕೋಂ ನಾಣಾಲ್ ಇಪ
3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 435368 - ಬಿಲ್ಲುಬೆರೆ ಲೈಟ್
4. ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63KVA
5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ : Existing load 40hp + p.u. - 7.5hp
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : Total - 47.5hp
7. ಪಕ್ಕದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ
8. ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್. : %

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 7.5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು

ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

9. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.


- a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ
- b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : ಕಿ.ಎ.ಎ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ
- c. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ

ಲಾಗುವುದು

Lat - 13.134577
Long - 76.003553

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವಿ)
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವಿ)
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವಿ)

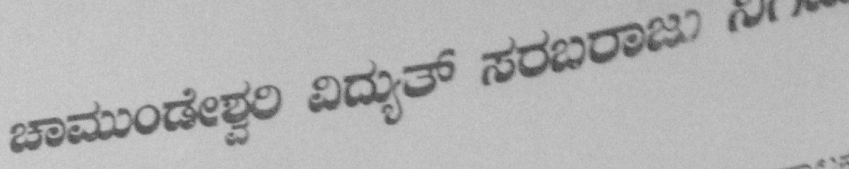

ರವರ ಕಛೇರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
ಸೆಸ್ಸೆ, ಬೆಲೂರು.
222223

ದೂ.ಸಂ. 08177-222223
Grediffmail.com

E-Mail : aeehsnbelur@rediffmail.com

(CIN): U40109KA2004SGC035177
29, ವಿಜಯನಗರ,

ವಿಗಮ ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,

2 ನೇ ಹಂತ, ಹಿನ್ನೆಲೆ
570017

ಮೈಸೂರು - 570017

www.cescmysore.org

ದಿನಾಂಕ : 16/05/2023

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

HC-70

ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು :

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 16/05/2023

ಶೀ. 16/05/2023
ಶೀ. 800000000 Y.B 510 ರವರ. 16/05/2023
ಶೀ. 800000000 ದಿನಾಂಕ : 16/05/2023

ಶ್ರೀ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಮಠದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 13/5/2019 ರಂದು
ಸರ್ವೆ ನಂ. 135/4 ಪ್ರತಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ

ಸುಲುವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ :

2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ :

3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ :

4. ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :

5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ :

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :

7. ಪಕ್ಕದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ

8. ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್.:..... %

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 7.5hp ಡೀ.ಪಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು
..... ಸರ್ಕಾರದಿಂದ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

9. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.

a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕೆ.ಮೀ

b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : ಕೆ.ವಿ.ಎ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ

C. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು

આચાર્યશ્રી