

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಪೂರ್ವ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ಲೇತ ವರದಿ

ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 1451301240043 (976) 20/01/2024 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
 ವಿಳಾಸ: ಗೋದ್ದಾನಾಳ್ ಗ್ರಾಮ ಉಪವಿಭಾಗ (ಹೊಸ)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು
2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :
 - (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card
3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)
 - (a) ~~.....~~ (d) ~~.....~~
 - (b) ~~.....~~ (e) ~~.....~~
 - (c) ~~.....~~ (f) ~~.....~~
4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4 mm
5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTa (iii) - 01ND
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 01KLR
7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 1X
8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : SDL-19056
9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು
10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗೋ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :
12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any) : ಗೋದ್ದಾನಾಳ್ ಗ್ರಾಮ ಉಪವಿಭಾಗ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಯಾವುದೇ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಲ್ಲ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 17x29 - Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 493 - Sqmtr

Floor	Existing	Newly Constructed
Cellar:		
Ground:		
1st Floor:		
2nd Floor:		
3rd Floor:		
4th Floor:		
5th Floor:		

Newly Constructed

17x29 - 493

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 66/111 KV MSB ಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 493

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/111 KV MSB ಫೀಡರ್ ಹೆಸರು : 4357

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಗಿರಿನಿಲಯ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 45

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KV ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 20.15

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಗಿರಿನಿಲಯ MS Building ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ
- * Transmission Line ರೇಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
- * Layout ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯವಲ್ಲ
- * Development Charges ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ
- * ಗಿರಿನಿಲಯ ರೇಡ್ ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ TPS
- * ಲೇನ್ ರೋಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯ


(Signature)

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಎ)

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಎ)

NIYಮೆ:-

ಒಟ್ಟು 25 KVA; D.T.G CODE - 435745.
-435745

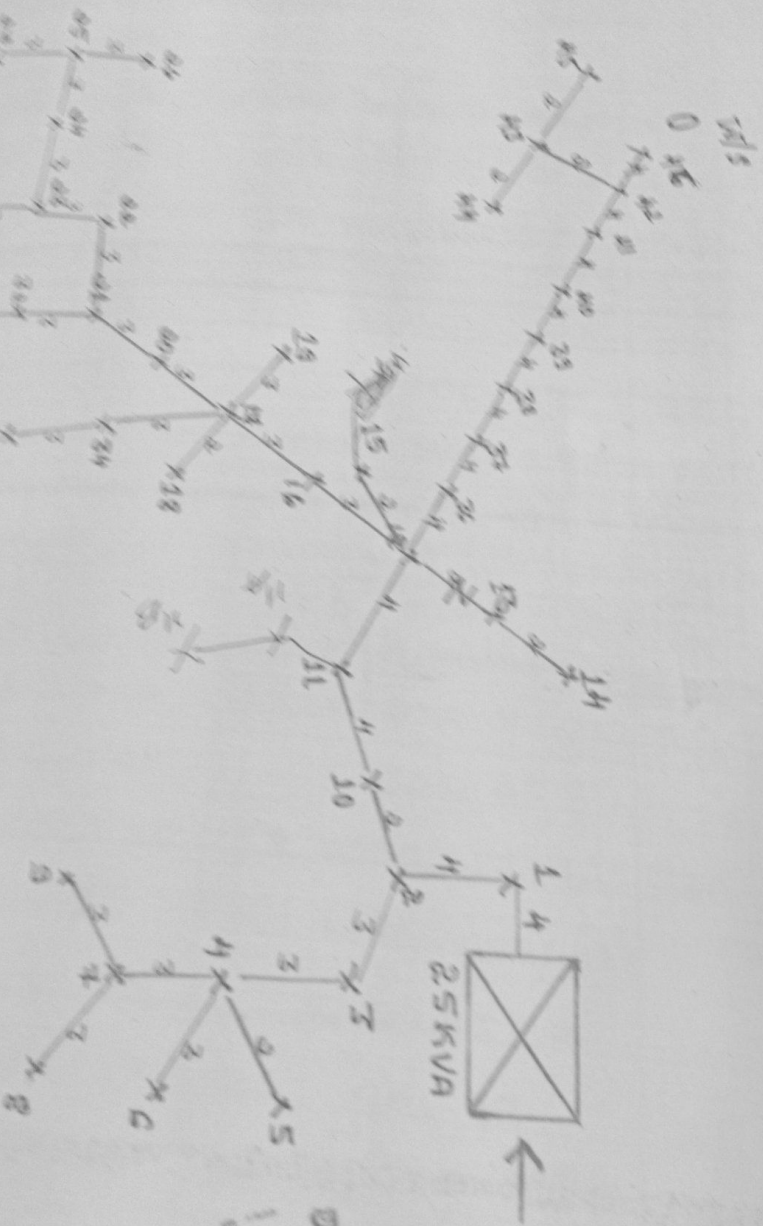

Handwritten signature and text in Kannada script.

