

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಛೇರಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಕೆ. ಗುರುಬಾಳ ೫೨೦ ೨೫೧೨

14513022 30035

ದಿನಾಂಕ: 10/10/2023

ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ

ವಿಳಾಸ: ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ, ಬಾಬಿ (ಚಲಿ) (ಚಲಿ)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- (a) (d)
- (b) (e)
- (c) (f)

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT (a) - DINO

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : DIKHO

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 10

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : ANCL-78

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಚಲಿ

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

- 11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :
- 12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any) : ಸುಮಾರು ೧೦೦೦ ಚ.ಮೀ. ಇರುವುದು

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 20x30 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 600 - sq feet

Floor	Existing	Newly Constructed
Cellar:	Sqmtr	
Ground:	Sqmtr	
1st Floor:	Sqmtr	<u>20x30 = 600</u>
2nd Floor:	Sqmtr	
3rd Floor:	Sqmtr	
4th Floor:	Sqmtr	
5th Floor:	Sqmtr	


ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :
 ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSS ಘೇಡರ್‌ನ ಹೆಸರು ಸಿ.ಬಿ.ಎಂ.
 ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಘೇಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4357

ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :
 ಸ್ಥಳ : Bombay ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 06
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 30 KVA
 ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

ಷರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

* ಸುನಿರಿ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ MS Building ನ ಲೈಟ್‌ಗಳು
 * Lay out ಲಾಊಟ್‌ನ ಲೈಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ
 * Transmission line ರಸ್ತೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ
 * Development charges ನ ಲೈಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ
 * ಸುನಿರಿ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಲೈಟ್ ಲಾಊಟ್.

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

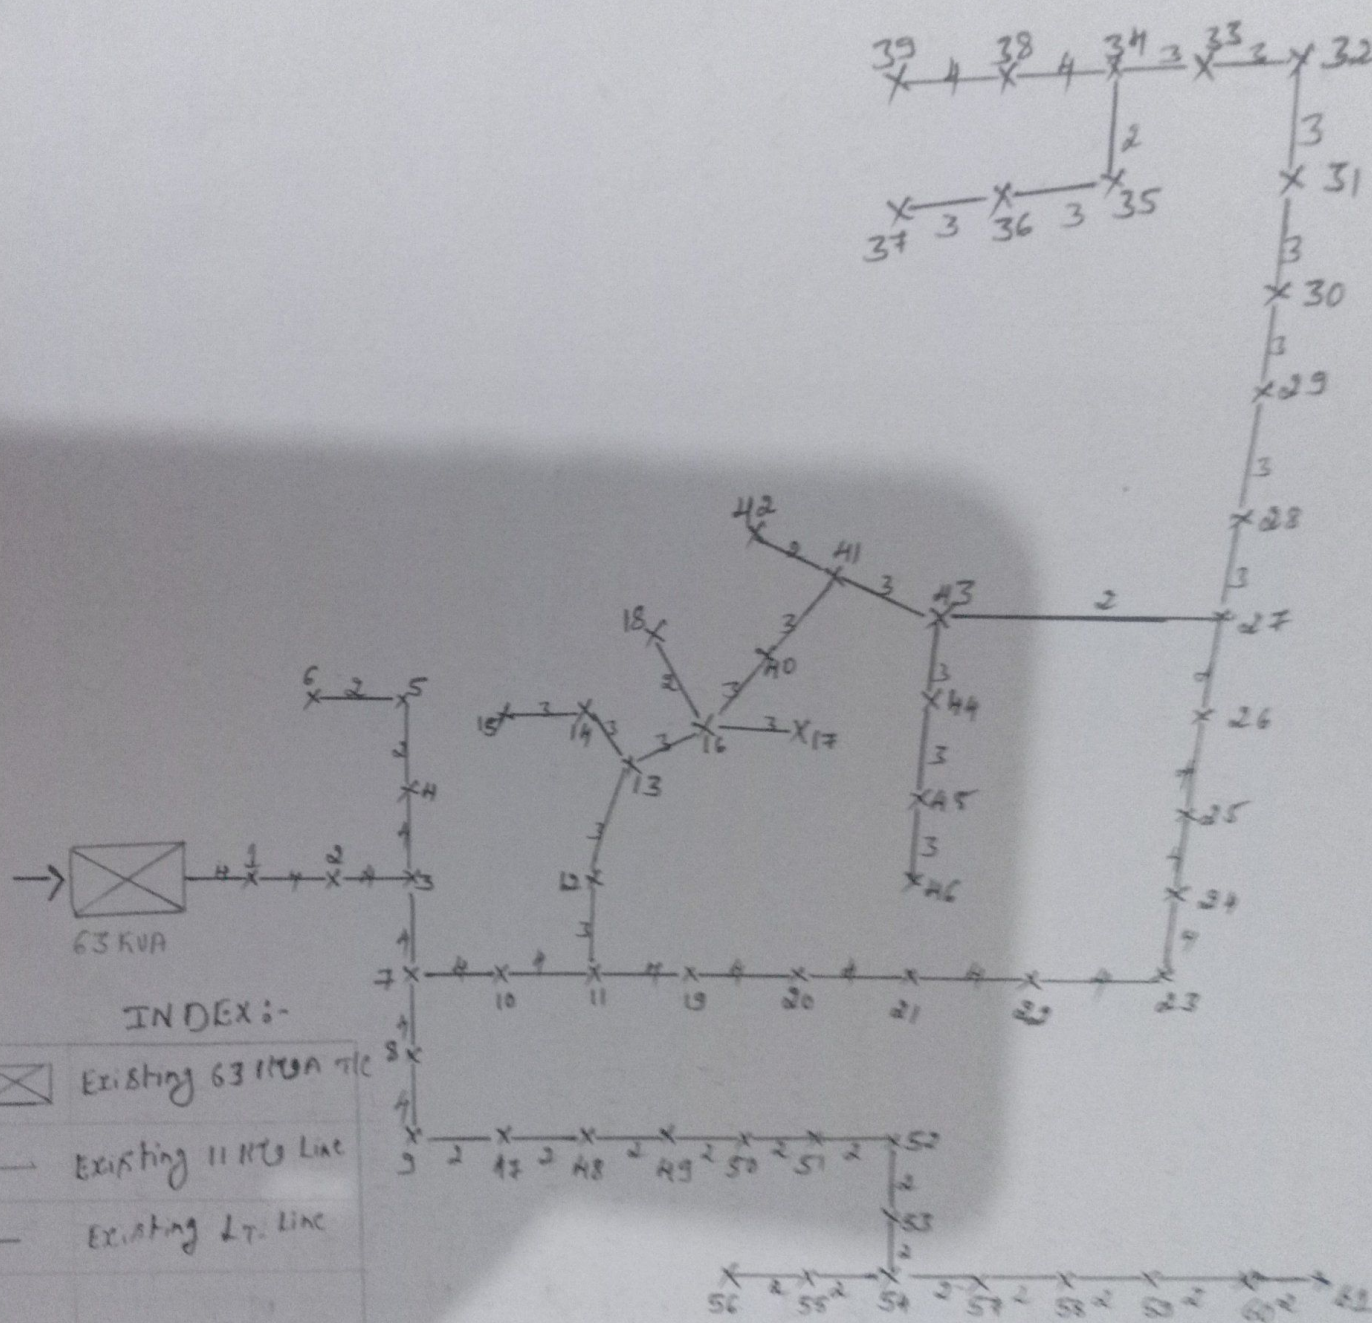

INDEX:-

Existing 63 KVA T/C

Existing 11 KV Line

Existing LT. Line

Cher

11451302230035 Lighting installation in Angadihally Village
 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-150
 ದಿನಾಂಕ 03/03/2023

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
 ವಿತರಣಾ ವಿಭಾಗ
 (ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
 ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

5.30 ಅಂಪ್ಸ್
 ಅಂಪ್ಸ್
 ಗೆದ್ದದಿಂದ ಫೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್
 ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಎರಿಯಲ್
 ಕಟ್‌ಡಿಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

DINO. Meter should be purchased by consumer

ಇದ್ದರೆ (ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ)
 ಡಬ್ಬೇಕಾದ ಹಣ
 ದ ನಿಗಮದ ಪಾಲಿನ

LS-200/-

ಇದ್ದರೆ
 ಇಲ್ಲ
 ಸಿಂ ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ಕರ್ತ ವಿಧಾನ
 ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
 ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
 3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್
 3/ಸಿ ಫೇಸ್

Rps-200/-

ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
 ಒಂದಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ.

[] 1. 100mm
 [] 2. 100mm
 [] 3. 100mm
 [] 4. 100mm
 [] 5. 100mm

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)
 ದೃಢೀಕರಣ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ANCL-78 DTC-435706

3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
 100mm ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ
 100mm ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ಸಹಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರು)

1. ಭದ್ರತಾ ಶೇವಣಿ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....
2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....
3. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಶೇವಣಿ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... (ವಿತರಣಾ ಮಾಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)..... ಒಟ್ಟು ರೂ..... ದಿನಾಂಕ..... ಕಾರ್ಯಾಧೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ..... ಬಡ್ಜೆಟ್ "14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ. - ಸೇವಾ ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ದಿನಾಂಕ :

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ (ಇರುವುದು/ಹೊಸದು)

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಒಟ್ಟು

ವೆಚ್ಚ ರೂ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ	
1. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ.....	1. ಆಸ್ತಿಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರೂ (ಬಳಕೆದಾರ ಒಟ್ಟು ರೂ
2. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ.....	
3. ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಮೊಬಲಗು ರೂ.....	
4. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.....	