
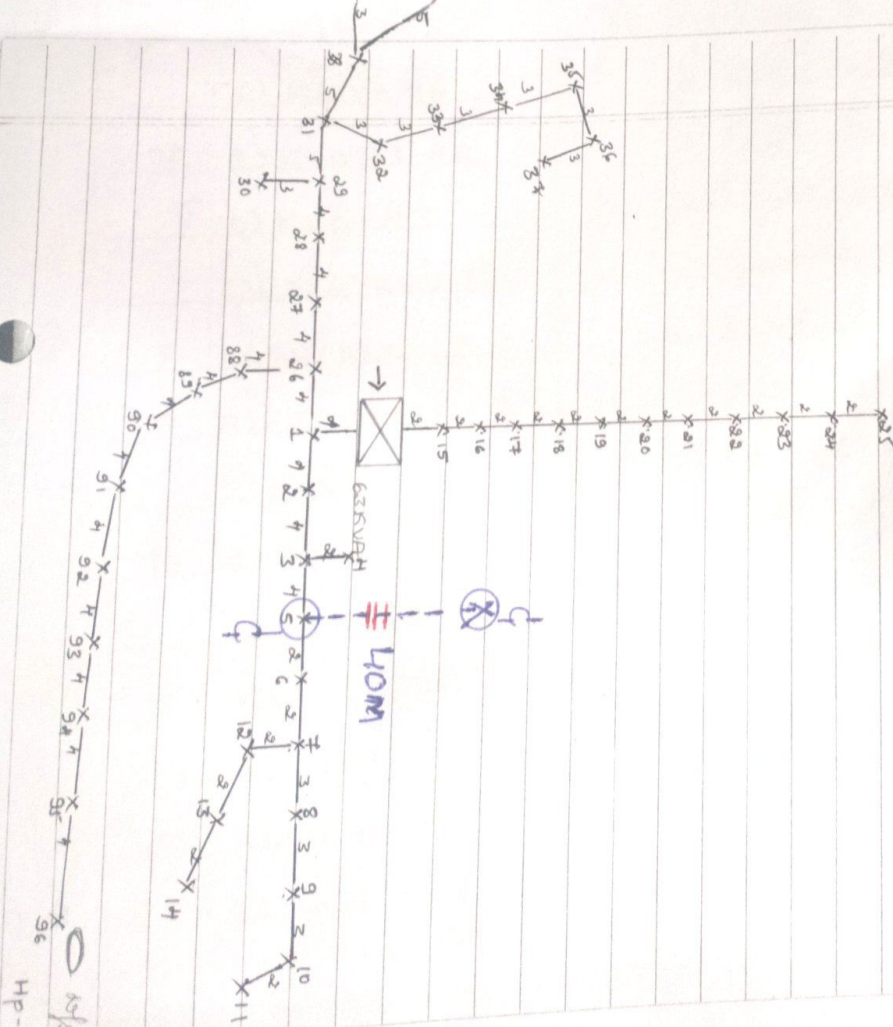


ಭೂದ್ರ ಬರಹ

N.T.V. ಕಲಾಪುರ

6.35KV A D.T.C. Code:- 435726

435726

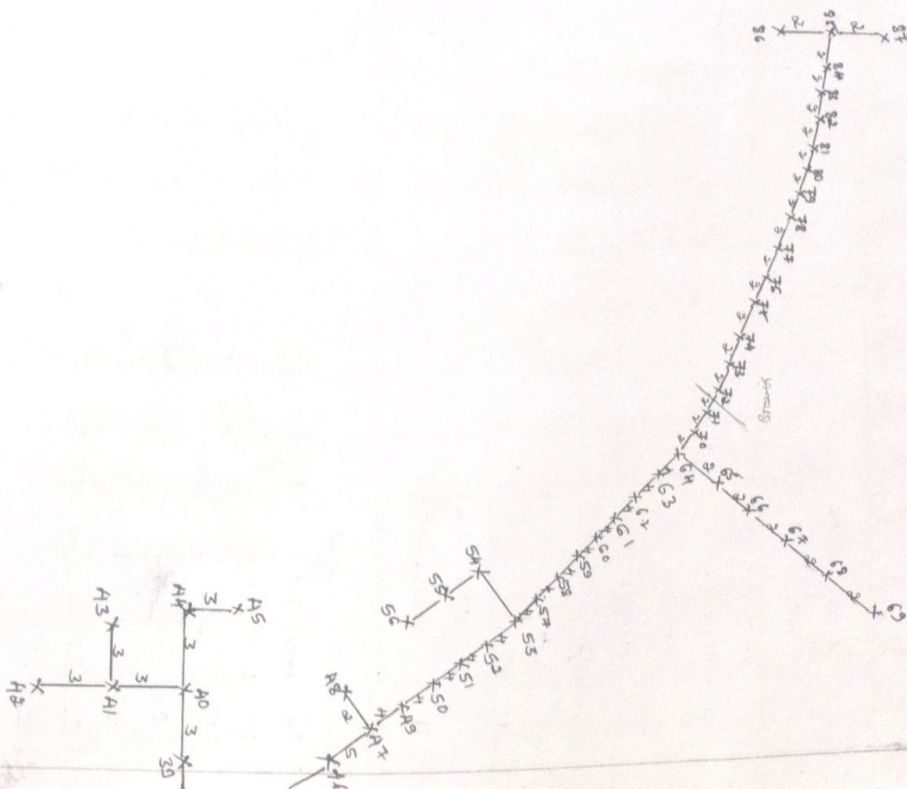

DATE
EXFNC

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀ. 14 5130 22300 38 (1019) 1071021 2023
ದಿನಾಂಕ
ಓಬ್ಬಣಾಳೂರು ಗ್ರಾಮ, ಲಿಂಗನೀಡು (ಹೊ.) 561004 (ಹೊ.)

ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) (d)

(b) (e)

(c) (f)

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 12mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTG (ii) - 01KW - 01NO

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01KW

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 1Ø

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) KLN-40

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any) : ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಯಾವುದೇ

ಕಟ್ಟಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : Page No.- 2
14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 29X33 Sqmtr.
957 Sq Feet
Floor

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	Sqmtr	Sqmtr
Ground :	Sqmtr	Sqmtr
1st Floor :	Sqmtr	Sqmtr
2nd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
3rd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
4th Floor :	Sqmtr	Sqmtr
5th Floor :	Sqmtr	Sqmtr
6th Floor :	Sqmtr	Sqmtr

29x33-957 -

ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

.....Sqmr

.....Sqmr

.....ಚ.ಮೀ.

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :ಫೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು **ಶಾ. ಸುಬಾಸಿ**
 ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಸ್ಥಾನ :ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : **4357** **NTJ**

5. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4357

ಸಹಿ : ರೈಲ್ವೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : ೨೬

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 6315VA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 10hp + 20KVA

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದ MS Building & ಅಳವಡಿಕೆ
- * Lay out cost & ಅಳವಡಿಕೆ
- * Transmission line & ಗಾತ್ರ
- * Development charges & ಅಳವಡಿಕೆ
- * ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದ ಗಾತ್ರ & ಅಳವಡಿಕೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ/ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Three