


සමස්ත ප්‍රධාන IP 25KVA භාණ්ඩයක් (UNIP NEW)

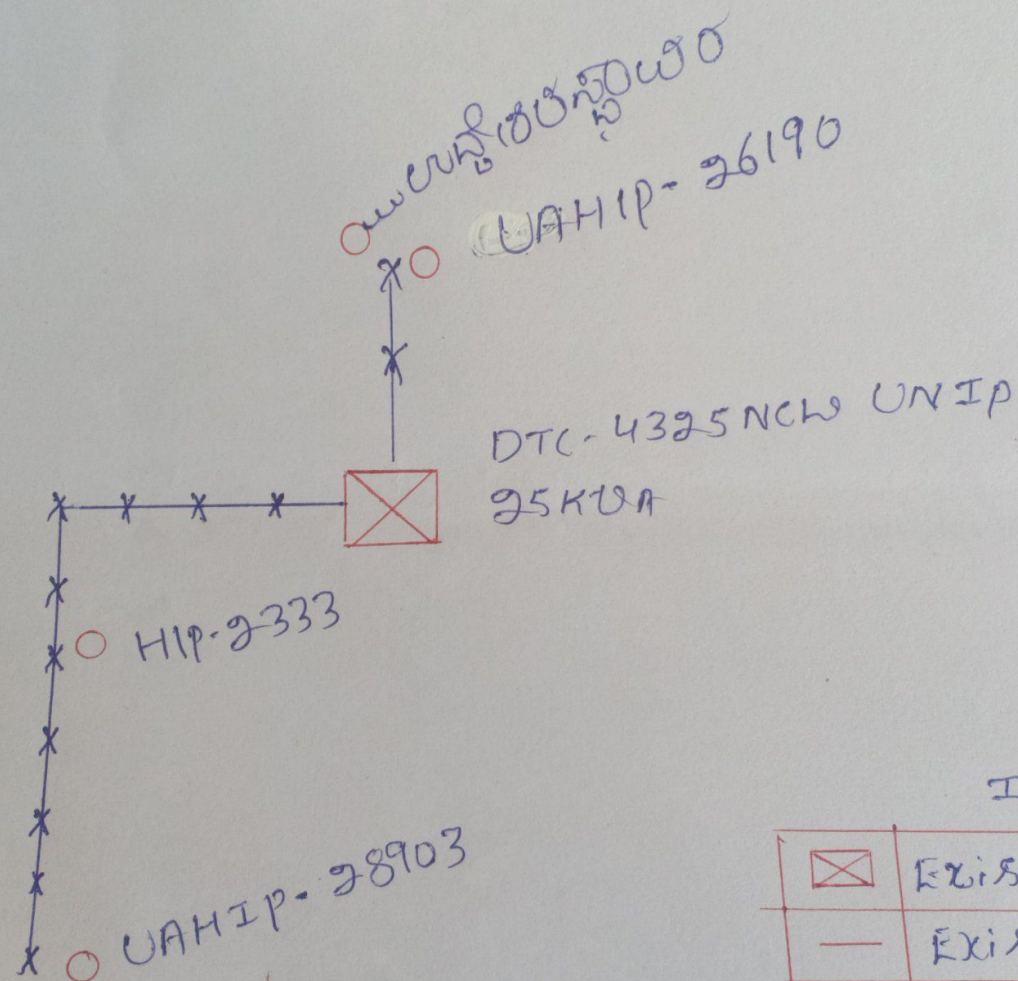

INDEX :-

☒	Existing 25KVA T/C
—	Existing 11KV line
X	Existing LT line
○	Existing IP sec.

Chen
සමස්ත ප්‍රධාන IP (2)
සමස්ත ප්‍රධාන IP
සමස්ත ප්‍රධාන IP



ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ

U40109KA2004SGC035177

ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,

ಕಂತ, ಹಿನ್ನಕಲ್

ಪಿನ್ - 570017

www.cescmysore.org

ರವರ ಕಛೇರಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
ಸೆಸ್ಸೆ, ಬೆಲೂರು.
ದೂ.ಸಂ. 08177-222223
E-Mail : aeehsnbelur@rediffmail.com

ದಿನಾಂಕ :

03/03/2023

ಜು ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ : HC-120

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 03/03/2023

ನಂ. 11515 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ
ಶ್ರೀ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ದೀನ/ಕೋಂ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರವರ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ

ವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 5hp

2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ಬಾಗಲಕೋಟೆ

3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 4325 NCH

4. ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA - Harubihally

5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ : Existing load 15hp + 10hp

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : Total = 20hp

7. ಪಕ್ಕದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ

8. ಎಲ್.ಟಿ.ಎ.ಆರ್. : %

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು
ಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

9. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.

a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ

b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : ಕಿ.ಮೀ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ

c. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದು

Latitude - 13.152°
Longitude - 76.0°

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಎ)

ಕಾರ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

APS to. No. 05hp. TP set installation
in favour of Sri.

1451300230063
10/02/2023

ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-120
ದಿನಾಂಕ 3/03/2023

ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ
05hp ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

1. ಫೇಸ್ 3X5-30
3 ಫೇಸ್ 3000/-

ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಫೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್
ನವರಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್
ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್‌ಡಿಸ್ ಒಬ್ಬರೆಯಾಗಿ

ವಿನಾಶದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ)

ಮಾತರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಣ
ಮಾರ್ಗದ ನಿಗಮದ ಪಾಲನೆ
ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೂ ಇದ್ದರೆ

ಮೊತ್ತ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

ಓವರ್ ಹೆಡ್ 3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್

ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ 3/ಸಿ ಫೇಸ್

ರಸ್ತೆ/ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ

ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ.

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

ರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು

ಕೊಡಲಾಗಿದೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

3/ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ

5hp ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಹ (ಕಛೇರಿ/ಮೊಹರು)

ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
Rangarajamy s/o Nagesh
at Harebihalley
ರವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

1. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....
2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....
3. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಆ)..... (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ)
- ಒಟ್ಟು ರೂ..... ದಿನಾಂಕ.....
- ಉಪಯೋಗದ ಸಂಖ್ಯೆ..... ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ವಿ.ಸಿ. - ಸೇವಾ ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸಹಾಯಕ
ದಿನಾಂಕ :

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ (ಇರುವುದು/ಹೊಸದು) ಆ
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಒಟ್ಟು
ವೆಚ್ಚ ರೂ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

1. ಮಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ.....
2. ಮಾತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ.....
3. ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು.....
ಮೊಬಲಗು ರೂ..... ಆಗುವುದು.
4. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.....

1. ಆಸ್ತಿಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರೂ (ಬಳಕೆದಾರರ ಒಟ್ಟು ರೂ ವರ್ಗೀಕರಣ 2. ಶ್ರೀ