


DTC-432567

[illegible]

☒	Existing 63KV A TC
☐	Existing 11KV line
☒	Existing HT line
☐	Existing IP sea

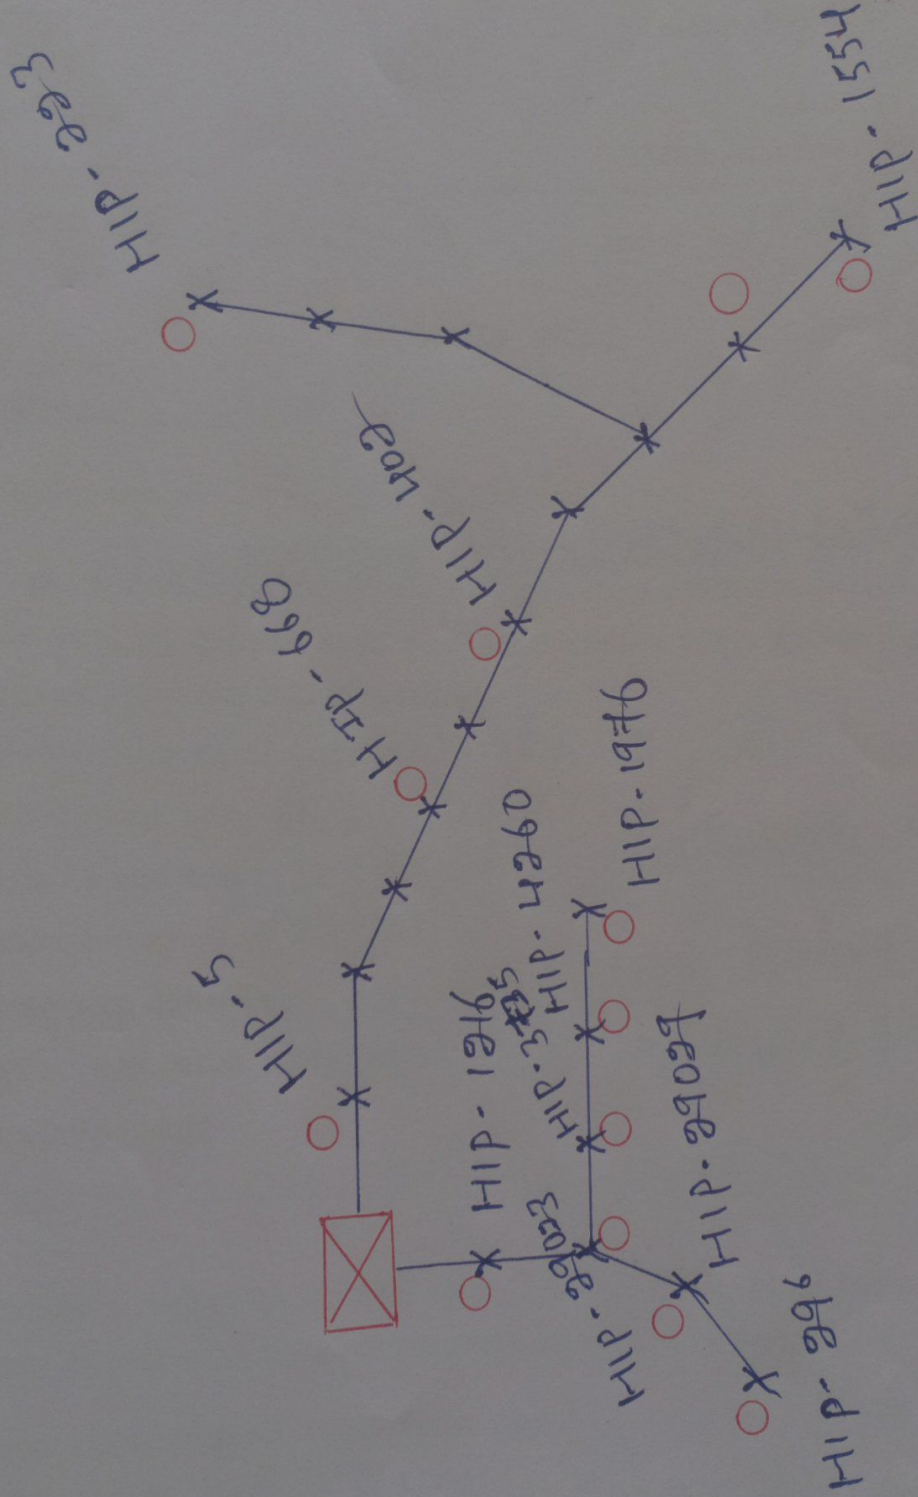

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(CIN) : U40109KA2004SGC035177

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,

2 ನೇ ಹಂತ, ಹಿನ್ನಕಲ್

ಮೈಸೂರು - 570017

WWW.cescmysore.org

ರವರ ಕಛೇರಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
ಸೆಸ್ಸೆ, ಬೆಲೂರು.
ದೂ.ಸಂ. 08177-222223
E-Mail : aeehsnbelur@rediffmail.com

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ : HC-130

ದಿನಾಂಕ : 15/03/2023

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ರುಗರೆ

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 15/03/2023

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದೇಶ್ವರ ರಾಯಚೂರು ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಬಿನ್/ಕೋಂ ರವರ ಗ್ರಾಮದ

ಸರ್ವೆ ನಂ 42 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 7.5hp

2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ರಾಯಚೂರು

3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 432564 - ರಾಯಚೂರು ಫೀಡರ್

4. ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 83KVA

5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ : Existing load 80hp + 7.5hp

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :

7. ಪಕ್ಕದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ

8. ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್. : %

Total - 87.5hp

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 7.5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು

ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

9. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ. Lat - 13.174473

a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : 0.244 ಕಿ.ಮೀ

b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : 2X25 ಕಿ.ವಿ.ಎ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ

c. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : 0.325 ಕಿ.ಮೀ.

Long - 76.012654

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು

ಶ್ರೀ. ಶಾಂತಿನಿಧಿ ಕುಮಾರ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ
ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಸೆಸ್ಸೆ, ಬೆಲೂರು



ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(CIN): U40109KA2004SGC035177
 ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,
 2 ನೇ ಹಂತ, ಹಿನ್ನಕಲ್
 ಮೈಸೂರು - 570017
 WWW.cescmysore.org

ರವರ ಕಛೇರಿ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
 ಸೆಸ್ಯೆ, ಬೆಲೂರು.
 ದೂ.ಸಂ. 08177-222223
 E-Mail : aeehsnbelur@rediffmail.com

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: HC-130

ದಿನಾಂಕ : 15/03/2023

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ಕುಗರ್

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 15/03/2023

ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ ಶಬರಿರಾಯ್ ಯುಷಾಸ್ವಯಿ
 ಬಿನ್/ಕೋಂ ರವರ ಗ್ರಾಮದ

ಸರ್ವೆ ನಂ 42 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ
 ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 7.5hp
2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ಮಲ್ಲೂರನಿಟ್ಟಿ
3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 432567 - ಹದಲಿಟ್ಟಿ ಟುಟರ್
4. ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63kVA
5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ : Existing load 80hp PTO - 7.5hp
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : Total - 87.5hp
7. ಪಕ್ಕದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ
8. ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್. : %

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು
 ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

9. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.
 - a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : 0.244 ಕಿ.ಮೀ
 - b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : 2X 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ
 - c. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : 0.325 ಕಿ.ಮೀ.

Lat- 13.174306
 Long- 76.01242

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ
 ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
 (ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ))
 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
 ಸೆಸ್ಯೆ, ಬೆಲೂರು.

