


આમીનકારી

ಬಾಡುಗಳ ಗುರುತಿ 25 ರ.ಎ.ಎ.ಎ. ಉಪವಿಭಾಗ

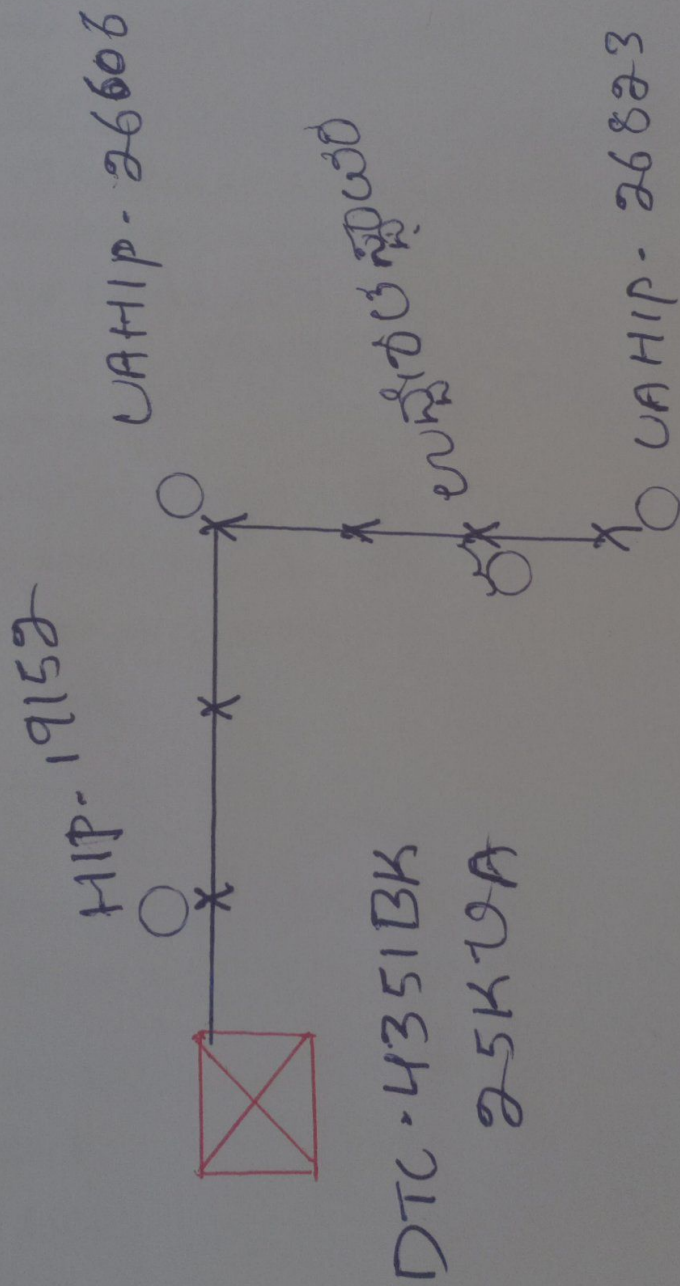

INDEX:-

	existing 25KVVA DTL
	existing HT line
	existing LT line
	existing IP set

Aps to DINO 5hp Tp set installation

1451309230103 (406) ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-134
23/02/2023 ದಿನಾಂಕ 16/03/2023

ವಿವರ 5hp ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೀತನ ಸಂಖ್ಯೆ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಸಿ. ಫೇಸ್ 3x5.30
DINO - 1200/-

ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್
ಟಿಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ 330/-

ಲಿಸ್ 470/-

ಇಲ್ಲ
ಸಿಂ ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
Rps - 2000/-

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ	[]	ಲಿಂಗ್ವಿಲಿಂಗ್
ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ	[]	ಹಿರಿಯರೇ ಗ್ರಾಂಟಿ
ಓವರ್ ಹೆಡ್ 3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್	[]	ಲಿಂಗ್ 25 ರೂ. 100/-
ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ 3/ಸಿ ಫೇಸ್	[]	ಲಿಂಗ್ 25 ರೂ. 100/-
ರಸ್ತೆ/ವಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ	[]	ಲಿಂಗ್ 25 ರೂ. 100/-
ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ.	[]	ಲಿಂಗ್ 25 ರೂ. 100/-

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)
ಅಂದಾಜನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
ವಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

30 ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
9mm ಕೇಬಲ್ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ
5hp ಕೇಬಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಹ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರು)
2mm

ಚಿಕ್ಕಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
Darganayaka s/o Darganayaka
Darganayaka Village
(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರ
ಒಟ್ಟು ರೂ. ದಿನಾಂಕ
ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ. - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)
ದಿನಾಂಕ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ (ಇರುವುದು/ಹೊಸದು)
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್
ವೆಚ್ಚ ರೂ.
ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ	
1. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ	1.
2. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ	
3. ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು	
ಮೊಬಲಗು ರೂ.	
4. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.	ಅಗುವುದು