

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ~~ಹಾಸನ~~ ಹಾಸನ

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಗೊಂದಲ ೨೨/೧೨ ಸಿಬಿಐಎಂ(ಪ್ರತಿವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1451302240009 (೨೦೨೪) 103102121212 ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ವಿಳಾಸ: ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) (d)

(b) (e)

(c) (f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 14 mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTG (ii) = 01ND

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01Kk2

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) PVC-9

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಬಾಕಿ

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

and if any): ಗೊಂದಲ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ.

ಹಾಸನ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 29x21 Sqmtr
609 - 50 feet

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Newly Construted

Floor	Existing	Sqmtr
Cellor:		
Ground:	<u>29x21 - 609 feet</u>	Sqmtr
1st Floor:		Sqmtr
2nd Floor:		Sqmtr
3rd Floor:		Sqmtr
4th Floor:		Sqmtr
5th Floor:		Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 66111 KVA MUSS ಚ.ಮಿ

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66111 KVA MUSS ಫೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು 609

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : 4356 ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 17

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 5hp + 20

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಷರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)


- * ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ MS Building & Layout
- * Layout ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
- * Transmission line ರೀಡ್ ಇಲ್ಲ
- * Development charges & ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
- * ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ Long 1 dis ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Simlhapura Bhoi Colony :-

25 KV

DTC CODE :- 435617

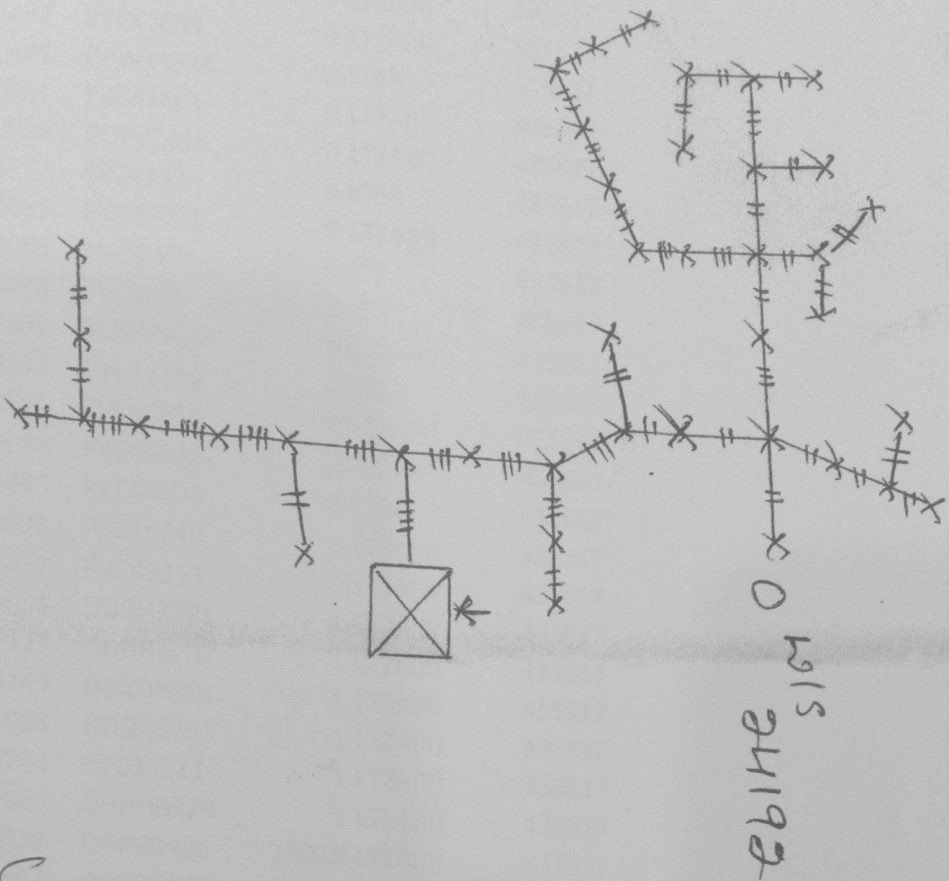

0 15
24192

[Handwritten signature]

(2)

	Existing 25KV
	Existing low line
	proposed low line
	Existing the line

INDEX :-

Apsto...O.I.N.O...01.KK... Domestic lighting in installation

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 145302240009 0044 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-458
 ಪ್ರಮಾಣ 03.02.2024 ದಿನಾಂಕ 12/02/2024

ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೀತ ಸಂಖ್ಯೆ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
 01.KK ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

01.N.O. Meter should be purchased by consumer

HS-200/-

ಇಲ್ಲ
 ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

Rps - 200/-

☐
☐
☐
☐
☐

ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು
 ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು
 ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು
 25KVA ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು
 20KVA + shp ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು
 ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು

01.KK ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು
 DTC-435617

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಟ್ಟಡ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್)

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ
 Smt. Sunkamma W/O ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
 Sowdabholvi at pon nathapuram Shorvi (ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ, ಕುಟುಂಬ)

1. ಪ್ರದತ್ತಾ ಕೇವಲ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 2. ಫುಲ್ಟಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 3. ಭೂಪಕ್ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ.
 ಒಟ್ಟು ರೂ. ದಿನಾಂಕ
 ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡು "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ
 ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
 ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಅ)

ವೆಚ್ಚ ರೂ. ಆನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
 1. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
 2. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

3. ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು
 ಮೊಬಲಗು ರೂ.

4. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.

ಕರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ

ಕಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
 ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
 ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
 ವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿ

ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು
 ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
 ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
 ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಲಿ ಇರುವ
 ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
 ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು. ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನು
 ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್
 ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ
 ಸುಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.
 ಸುಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ