


For providing 18hp LT (b) power installation in favour of Sri. president
 Secretary Milk producers Womens Co-operative Society for 1x25 KVA
 DTC at J Surapurva Village & E&I Scheme in Hagare Section Belur slw.

$$\begin{aligned} & \text{L.T.V.B} \\ & = 18\text{hp} \times 0.02 \\ & = 0.36 \times 0.6 \\ & = 0.216\% \end{aligned}$$

Existing 11 KV line
 Chickur NTJ Jader

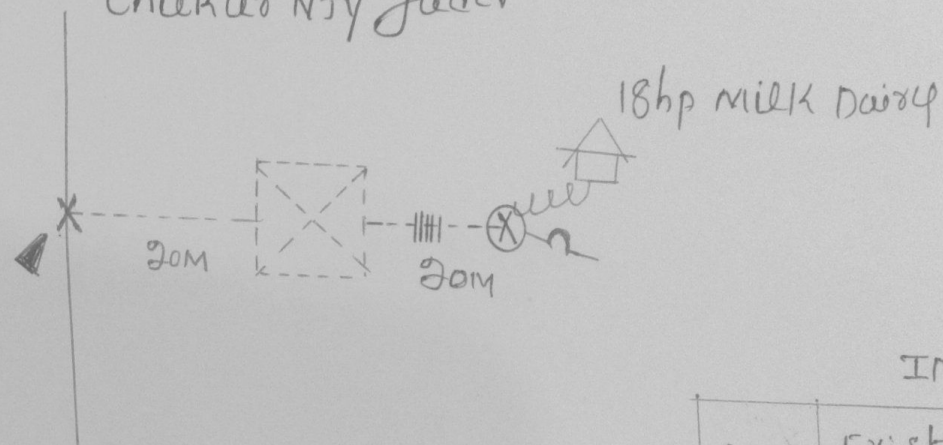

INDEX:-

	Existing 11KV line
	proposed 1x25 KVA DTC
	proposed 11KV line
	proposed LT line
	proposed earth set
	proposed 18hp power instal
	proposed street pole

10
 10-11-2019
 10-11-2019

Schedule 1: Extension of HT line	12370.95
Schedule 2: Providing 1X25 KVA DTC	244814.71
Schedule 3: Extension of LT line	14711.97
Toatl Estimate Cost	271897

ವರದಿ :- ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ : 271897/- ರೂ. ಗಳಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಬೇಲೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಹಗರ ಶಾಖೆಯ ಜಿ.ಸೂರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ/ ಕಾಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಜಿ.ಸೂರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ರವರ ಉದ್ದೇಶಿತ 01 ಸಂಖ್ಯೆಯ 18ಹೆಚ್.ಪಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ (LT5(b)) ಜಕಾತಿಯ ಹಾಲು ಕೂಲರ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ 25ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸ್ಥಂತ E&I SCHEME ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹಾಲಿ ಬೇಲೂರು 66/11 ಕೆ.ವಿ ಎಂ.ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹಾಲಿ ಬೇಲೂರು 01*25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎನ್.ಜೆ. ವೈ.ಫಿ.ಇಂ.ಸಿ 11 ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ 01*25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶಿತ 11ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಉದ್ದೇಶಿತ 18ಹೆಚ್.ಪಿ 01 ಸಂಖ್ಯೆಯ (LT5(b)) ಜಕಾತಿಯ ಹಾಲು ಕೂಲರ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

- 1.ಎ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ 11ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿ ಬಿಂದುವಿನ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಮೀ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
- 2.ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ 01*25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 3.ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಿ ಬಿ ಬಿಂದುವಿನ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 420ಮೀ

ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

4. ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದ ನಕ್ಷೆ ಹೆಚ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್ ಪ್ರತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎಕರೆಬಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬೇಲೂರು 66/11ಕೆ.ವಿ ಎಂ.ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್. ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೀಡರಿನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೈನ್‌ನಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿತ 11ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ, 01*25ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಜರೂರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ದೃಢೀಕರಣ: ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.


ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ