

Schedule 2:Providing 1X25 KVA DTC	206402.47
Schedule 1:Extention of HT line	11460.69
Schedule 3:Extension of LT line	396113.32
<b>Toatl Estimate Cost</b>	<b>613976.48</b>

ವರದಿ :- ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ : 613977- ರೂ, ಗಳಾಗಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಬೇಲೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಹಗರೆ ಶಾಖೆಯ ಹೀರುಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ.ಲೋಕೇಶ್.ಹೆಚ್.ಬಿ ಬಿನ್ ಭೀಮೇಗೌಡ, ಶ್ರೀ.ಮುಕುಂದ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಬಿನ್ ಭೀಮೇಗೌಡ, ಶ್ರೀ.ಇಂದ್ರೇಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ಶ್ರೀ.ಪ್ರದೀಪ್ ಬಿನ್ ಧರ್ಮೇಗೌಡ ವರ ಉದ್ದೇಶಿತ 04ಸಂಖ್ಯೆಯ 20ಹೆಚ್.ಪಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ LT4(a) ಜಕಾತಿಯ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ 25ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹಾಲಿ ಹಗರೆ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಎಂ.ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಹುಲುಗುಂಡಿ ಫೀಡರಿನ 11 ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ 01\*25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 01\*25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಹೀರುಗುಪ್ಪೆ ಐ.ಪಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 01\*25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

1 .ಎ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ 11ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿ ಬಿಂದುವಿನ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 40ಮೀ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

2 .ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ 01\*25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

3 ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಿ ಬಿಂದುವಿನ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 880 ಮೀ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.


4 .ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದ ನಕ್ಷೆ ಹೆಚ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್ ಪ್ರತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎಕರೆಖಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಹಗರೆ 66/11ಕೆ.ವಿ ಎಂ.ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್. ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಹುಲುಗುಂಡಿ ಫೀಡರಿನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೈನ್‌ನಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿತ 11ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ, 01\*25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ.ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಜರೂರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿಶೀಲನೆ: ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ.ಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.

ಇಲಾಖೆಯ ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುಧಾರಿಸಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. H. B. S/O ಸಂಸ್ಥೆಯು  
 ಸುಧಾರಿಸಿ H. B. S/O ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. H. B. S/O ಸಂಸ್ಥೆಯು  
 ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. H. B. S/O ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.

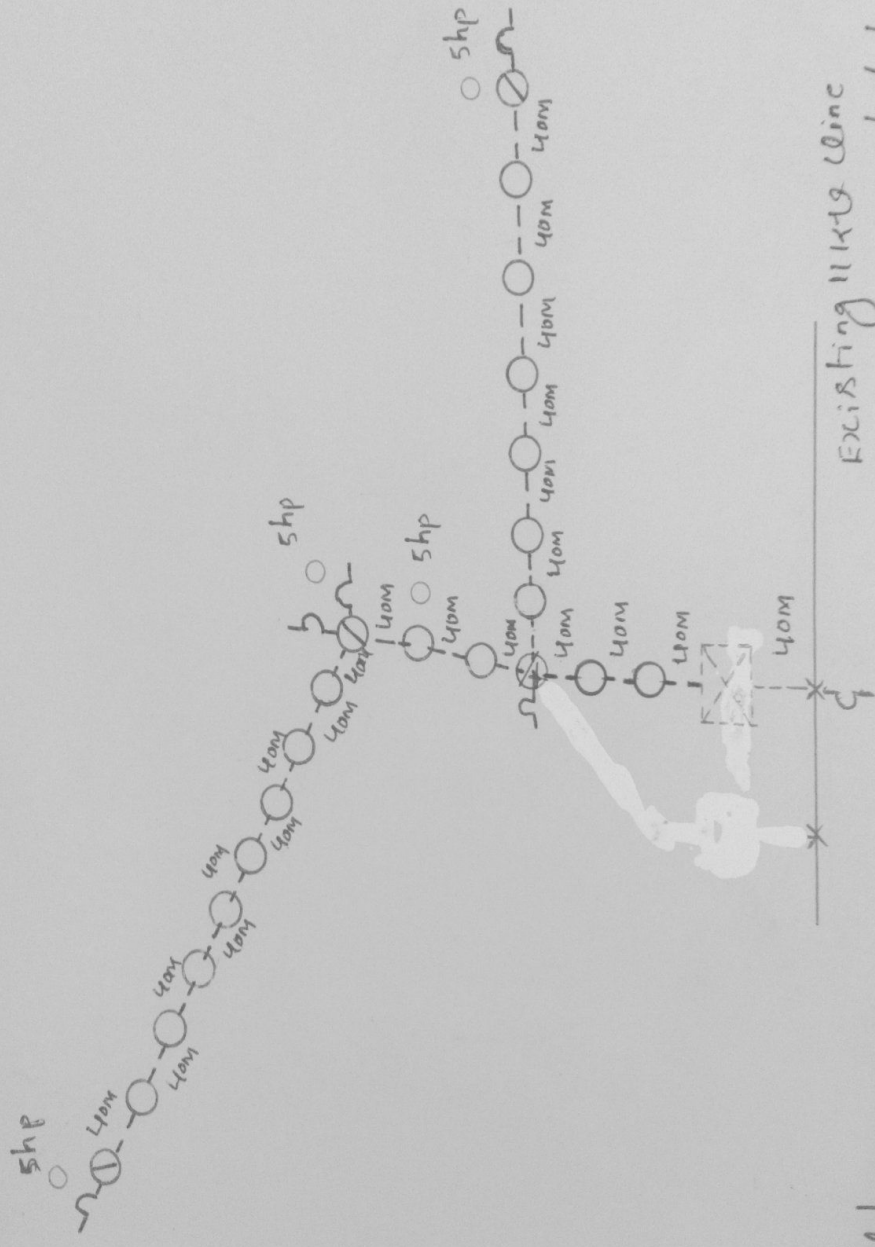

Existing 11KV Line  
 Hullegunadi feeder

INDEX :-

⊗	Existing 25 KVA DTC
⊠	proposed 25 KVA DTC
✱	Existing HT Hullegunadi feed
---	proposed HT line
○	proposed LT Gungset
---	proposed LT A wire
○	proposed 8m psc pole
⊙	proposed 8m kcc pole
○	proposed HT Gung set
○	Existing IP pt

(Signature)  
 10/10/2023