

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಕ್ರ.ನಂ. 145130224 0031 1010 ಲಿಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಮಿಷನ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ಸೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
145130224 0031 1050 / 07102/2024 ವಿನ್ಯಾಸ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ವಿಳಾಸ: ಹಾಸನ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ (ಹಾಸನ) 9ನೇ ಮಹಡಿ (10)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು
2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :
 - (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ರಾಜಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a)	(d)
(b)	(e)
(c)	(f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4mm
5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : 17 (ii) - 01NO
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 011KLO
7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 10
8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : RMH-37330
9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು
10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗಳು ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :
12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any) : ಗೋರಿ ರೆಟ್ಟು 13 ರ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ರೂಢಿಮಾನಿಲ್ಲ.

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 21x39 Sqmtr. 99-100

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Newly Construted

Floor	Existing
Cellor :	Sqmr
Ground :	Sqmr
1st Floor :	Sqmr
2nd Floor :	Sqmr
3rd Floor :	Sqmr
4th Floor :	Sqmr
5th Floor :	Sqmr

21x29 - 609

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು :

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ସୂଚୀ : ଫିଲ୍ମ ଲେଖକ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25.11.9A ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 20KL2


17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪೂರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * Also needed MS Building & Augmentation
- * Lay out of Augmentation
- * Transmission line of 2000
- * Development charges & Augmentation
- * Also required power of Tps service

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ||: ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 25KVA NJY

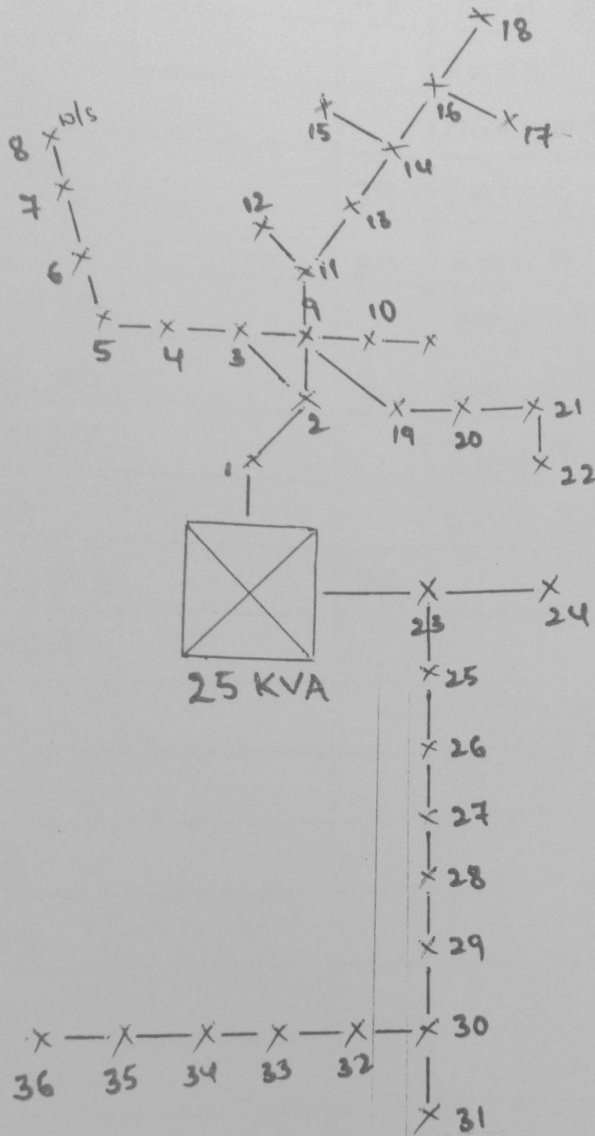

DTLMS-CESC 431D15

CESC-098598

Chell
 03-03-2017 (20)
 03-03-2017
 03-03-2017

Aps to 01NO 01KHO Domestic Lighting installation

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) ತಂದಾಡು ಸಂಖ್ಯೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451302240031 (1059)

ಪ್ರಮಾಣ 0710212024 ದಿನಾಂಕ

HC-441

0710212024

ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ

Ramenghally

ಮಾತೃ ಸರಬರಾಜು ಕುಪನ್ ನಿಮಿತ್ತ

ಅವರ ಮೊದಲ ಮಗು (ಭೂಗತ ಸಿಂಗ್) ಹೆಸರು ಕುಪನ್ ನಿಮಿತ್ತ
Smt. K. Krishnamma 10
Venkateshoda at
Ramenghally village.

ಮಾತೃ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ.
ಮುಂದೂಡಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)

ಒಟ್ಟು ರೂ.
ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಡ್ಡೆ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಬಿ.ಸಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
ದಿನಾಂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗ್ ಘೋಷಿ ಘೋಷಿ

ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಅ)
ಮೆಟ್ರಿ ರೂ.
ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
೧.ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

೨.ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
೩.ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು

ಮೊಬಲಗು ರೂ.

...

...

...

...

...

01KHO

01NO. Meter

should be purchased

by consumer

Ls - 200/-

Rps - 200/-

ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750

3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ರೂ. 25,498
ಗೂಡು 25,498
ಒಟ್ಟು 20,146
ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ
ಇರುವುದು 01KHO ಇದರಲ್ಲಿ
ಮಾತೃ ಸರಬರಾಜು ಕುಪನ್ ನಿಮಿತ್ತ

DR - 431015

...

...

...

...

...

...

ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ
ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ 5-3.0 ಅಂಪ್ಸ್
ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್

ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಯೂಸ್
ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್
ಪ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ
ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
(ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)

ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

ಖಾತೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

(ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

(ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

(ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

(ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

(ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ

ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

ಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು

ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು

ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು

ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು

ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು