

**ಬಾಹ್ಯಾಂತರೀಕ್ಷಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ**  
ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

**ಕೇವಲ ವರದಿ**

ಶ್ರೀ ಲಯಡ್ಸ್ P A S/O P T ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  
1451302240040 (PH) / 08/02/2024  
ಹಾಸನ: ಲಯಡ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ, ಲಯಡಿ (ಹೊಸ) ಗ್ರಾಮೀಣ (ಆ)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು
2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :
  - (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
  - (b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
  - (c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
  - (d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
  - (e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
  - (f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card
3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)
 

|              |              |
|--------------|--------------|
| (a) <u>/</u> | (d) <u>/</u> |
| (b) <u>/</u> | (e) <u>/</u> |
| (c) <u>/</u> | (f) <u>/</u> |
4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4mm
5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTGALIN - 01NO
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01KLR
7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10
8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) ANEL-104
9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು
10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ - ಅಂತಸ್ತುಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :
12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any) : ನೀರಿ ರಟ್ಟುತರ, ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾಯಿ ಗೋಪುರವಿಲ್ಲ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 15X22 Sqmtr.  
 14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 330 sq ft

Existing  
 Floor ..... Sqmtr  
 Celler: ..... Sqmtr  
 Ground: ..... Sqmtr  
 1st Floor: ..... Sqmtr  
 2nd Floor: ..... Sqmtr  
 3rd Floor: ..... Sqmtr  
 4th Floor: ..... Sqmtr  
 5th Floor: ..... Sqmtr

Newly Constructed

15X22

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSSUR

tion Amount : 47094.32

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ..... ಫೀಡರ್, ಫೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 435

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ..... ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 41

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 100 KVA Manjanna TP ಸಂವರ್ಧಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 50 t

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : 100 KVA ಐನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ : 1012

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- \* ಗೃಹದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ MS Building ನ ಒಳಗಡೆ
- \* Lay out ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಒಳಗಡೆ
- \* Transmission line ರಸ್ತೆ ತಡೆಯಾಣ
- \* Development charges ನ ಒಳಗಡೆ
- \* ಗೃಹದ ರಟ್ಟೆಗಟ್ಟದ ಗಾಂಧೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ TPS Service
- \* ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.


11/11/2020  
 ಸಾಧಾರಣ

ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ 63 ಕೆಎಎ (435/14) ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಹಾಲು ಹೋಗಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗದಿಂದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಪರಿವರ್ತಕವು..... ಲೋಡ್ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಲೋಡ್‌ನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉದ್ದೇಶಿತ 01 ಕೆಲೋವ್ಯಾಟ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು

1. ಎ' ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿ' ಬಿಂದುವಿನವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 70 ಮೀ ಉದ್ದದ ಮೂರು ವಾಹಕದ ರ್ಯಾಬೀಟ್ ವಾಹಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ 03 ಸಂಖ್ಯೆಯ 8 ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ./ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಕಂಬವನ್ನು, 01 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗೈ ಸೆಟ್, 04 ಸಂಖ್ಯೆಯ 4 ಫಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅರಮಾನನ್ನು ಮತ್ತು 01 ಸಂಖ್ಯೆಯ 8 ಮೀ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಕಂಬವನ್ನು ಸಡ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿವರವನ್ನು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಜರೂರು ಏರ್ಪಾಡು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

**SKETCH:-**

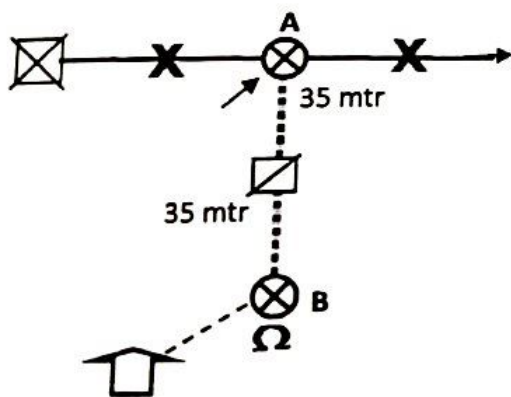

| INDEX                                                                                                |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                   | Existing 8 mtr RCC/PSC Pole                      |
| <br><b>A to B</b> | Proposed LT Line for Rabbit conductor Three wire |
|                   | Proposed Servie Mains                            |
|                   | Proposed 1 KW Lighting Installation              |
|                   | Existing DTC LT line 4 wire                      |
|                   | Proposed 8 mtr RCC Pole                          |
|                   | Proposed 8 mtr PSC pole                          |
|                   | Existing 63 KVA DTC                              |
|                   | Proposed 8 mtr PSC Stud pole                     |
|                   | Proposed Guy set                                 |

*[Handwritten signature]*  
**ಪ್ರಾಧಿಕಾರ**  
 10 ಮೈ 2024