




LT-2(a)

1. Kuo

WEBSITE : _____

ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾಂಬ ಎಲೈಕಲ್ಯಾಣ



Vikas

File & Cover

SUPER THICKEST

Filing System

NO 641

ಹಾಸುಂಚೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1451302240085 (1126) / 241021 2024

ವಿಳಾಸ: ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು (ಚಿ.ನಂ.)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಗಿ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಪಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಪಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೇಡಿಂಗ್)

(a) (d) 1-1

(b) (e)

(c) (f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಒವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTGA (ii) - 011K69 - 01N0

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 01K69

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 10

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : VDL 24749

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತುಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any) : ಸಹಿರಿ ರಟ್ಟುಕಟ್ಟೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ

ಸ್ಥಳೀಯ ಇದ್ದಲ್ಲ.

13. ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಿವರ : 20x40 Sqmtr
800 - Sqft

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರ :

Newly Constructed

Floor	Existing	Sqmtr	Newly Constructed	Sqmtr
Cellar:			20x40 - 800	
Ground:				
1st Floor:				
2nd Floor:				
3rd Floor:				
4th Floor:				
5th Floor:				

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶವುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 K-V MUSS ರೂಂ ನಿಲಾಯಕರು

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್, ಫೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4357

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಲುಪ್ತರೂಂ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 38


ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 10hp + 20KVA

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :


18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಗೊಂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ MS Building ರ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ
- * Lay out ಉಲ್ಲೇಖ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ
- * Transmission line ರನ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
- * development charges ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ
- * ಗೊಂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ನಿಲಾಯಕರು TPS ಸ್ಕೀಂ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಹೌದು / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ


ಇಂಜಿನಿಯರ್ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ಇಂಜಿನಿಯರ್ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

N.I.V. ನಕ್ಷೆ :- ವಡ್ಡೆರಾಯ 63KVA D.T.C. Code :- H35438
H35438

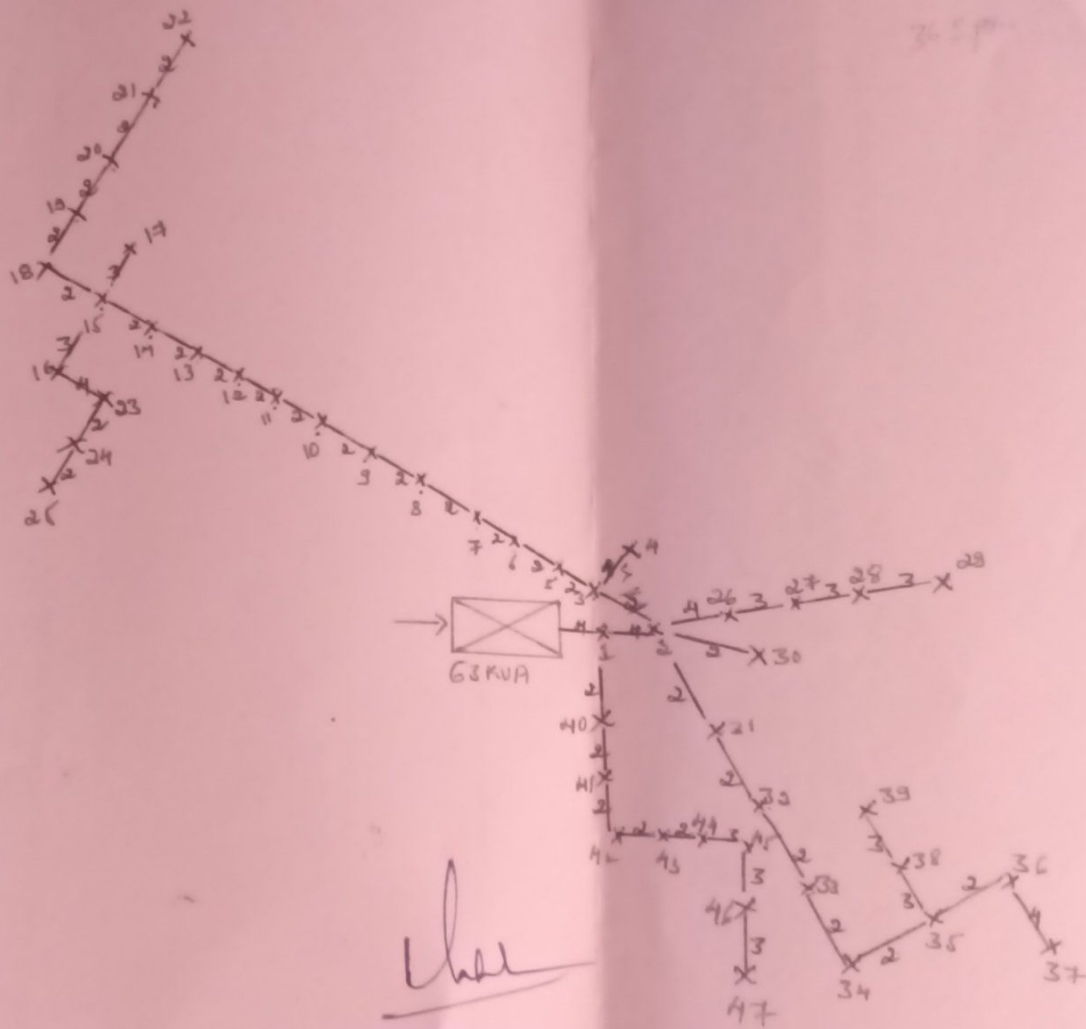

Handwritten signature

ಕಾರ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಎಂ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.)
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸರ್ಕಾರ
ಬೆಂಗಳೂರು

> VDL-3

> VDL-4 VDL H3068

6> VDL-4667

C> VDL-19578

6/15/2012

47

R.G.V.V.D.L-2

Handwritten signature

ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಿ

ಹೀರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ