


25KVA Transformer Sketch.
D.T.C. Code :- 435407

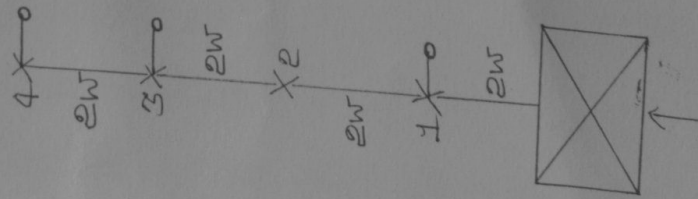

INDEX:-

☒	Existing 25KVA T/C
☐	Existing 11KV line
☐	Existing LT line

Chal

2/24

Sole No.	R.R. No	TARIF
01	a) HL-450	LT ₂
	b) HL-18959	LT ₂
	c) HL-18960	LT ₂
	d) HL-18650	LT ₂
	e) HL-18645	LT ₂
	f) HL-18647	LT ₂
	g) HL-18648	LT ₂
	h) HL-18649	LT ₂
	i) HL-18646	LT ₂
	j) HL-18651	LT ₂
03	a) HL-25028	LT ₂
	b) HL-457	LT ₂
04	a) HL-17473	LT ₂
	b) HL-31238	LT ₂
	c) HL-19556	LT ₂
	d) HL-321	LT ₂
01)	a) HP-18161	
	(Docomo Tower)	LT ₅
#L	A2157	L ₂
#L	A2158	L ₂
#L	A2159	L ₂
#L	35854	L ₂

ଉତ୍ତର

145130323006 (1106) / 0110312023

ജനറൽ ഗ്രൂപ്പ് ധർമ്മ(ശുഭ്ര) വിലക്ക്

ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ಮೈತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

೧) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

೨) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿയിಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಹಣ್ಣಾ ದೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದ್ / ಇಲ್ಲ

೧) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

ಗೂಡಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a)  (d)

c) (f)

ಗ್ರಾಹಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್/ ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

ಸ್ಥಳೀತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTgaCii) - 03X0

ಸ್ವೀತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು)

ಪ್ರೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

ಪ್ರೇರಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) HL- 48188

ದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹಳೆಯ HL-4

ದ್ರಿ ಗಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ೫ St Floor ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿರುತ್ ಪಂಚಕು ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಗೌರವ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಡಿವಿಷನ್‌ಗೆ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility
ny): ಗೌರವ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಡಿವಿಷನ್‌ಗೆ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

[illegible]

05013 700000

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 40×35 Sqmtr.
1.400 - sq feet
14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Newly Constructed

Floor Existing

Cellor: Sqmtr

Ground: Sqmtr

1st Floor: Sqmtr

2nd Floor: Sqmtr

3rd Floor: Sqmtr

4th Floor: Sqmtr

5th Floor: Sqmtr

 $40 \times 35 - 1400$ $40 \times 35 - 1400$

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSS- 400

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 42

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : TATA Docomo ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 0

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 20

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಷರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೂಚರ್ಸ್ MS Building & Layout
- * Low cost layout & Layout
- * Transmission line & Layout
- * Development charges & Layout
- * ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೂಚರ್ಸ್ ಗ್ರಾಡ್‌ಸು & Layout

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯ

ದೋಷಗಳ ಮಟ್ಟದ ದೋಷಮಟ್ಟ