


N.J.G.ನಗರ :- ಬೆಂಗಳೂರು ; 63K.Va ; D.T.C. Code :- 435715

DTLms 435715

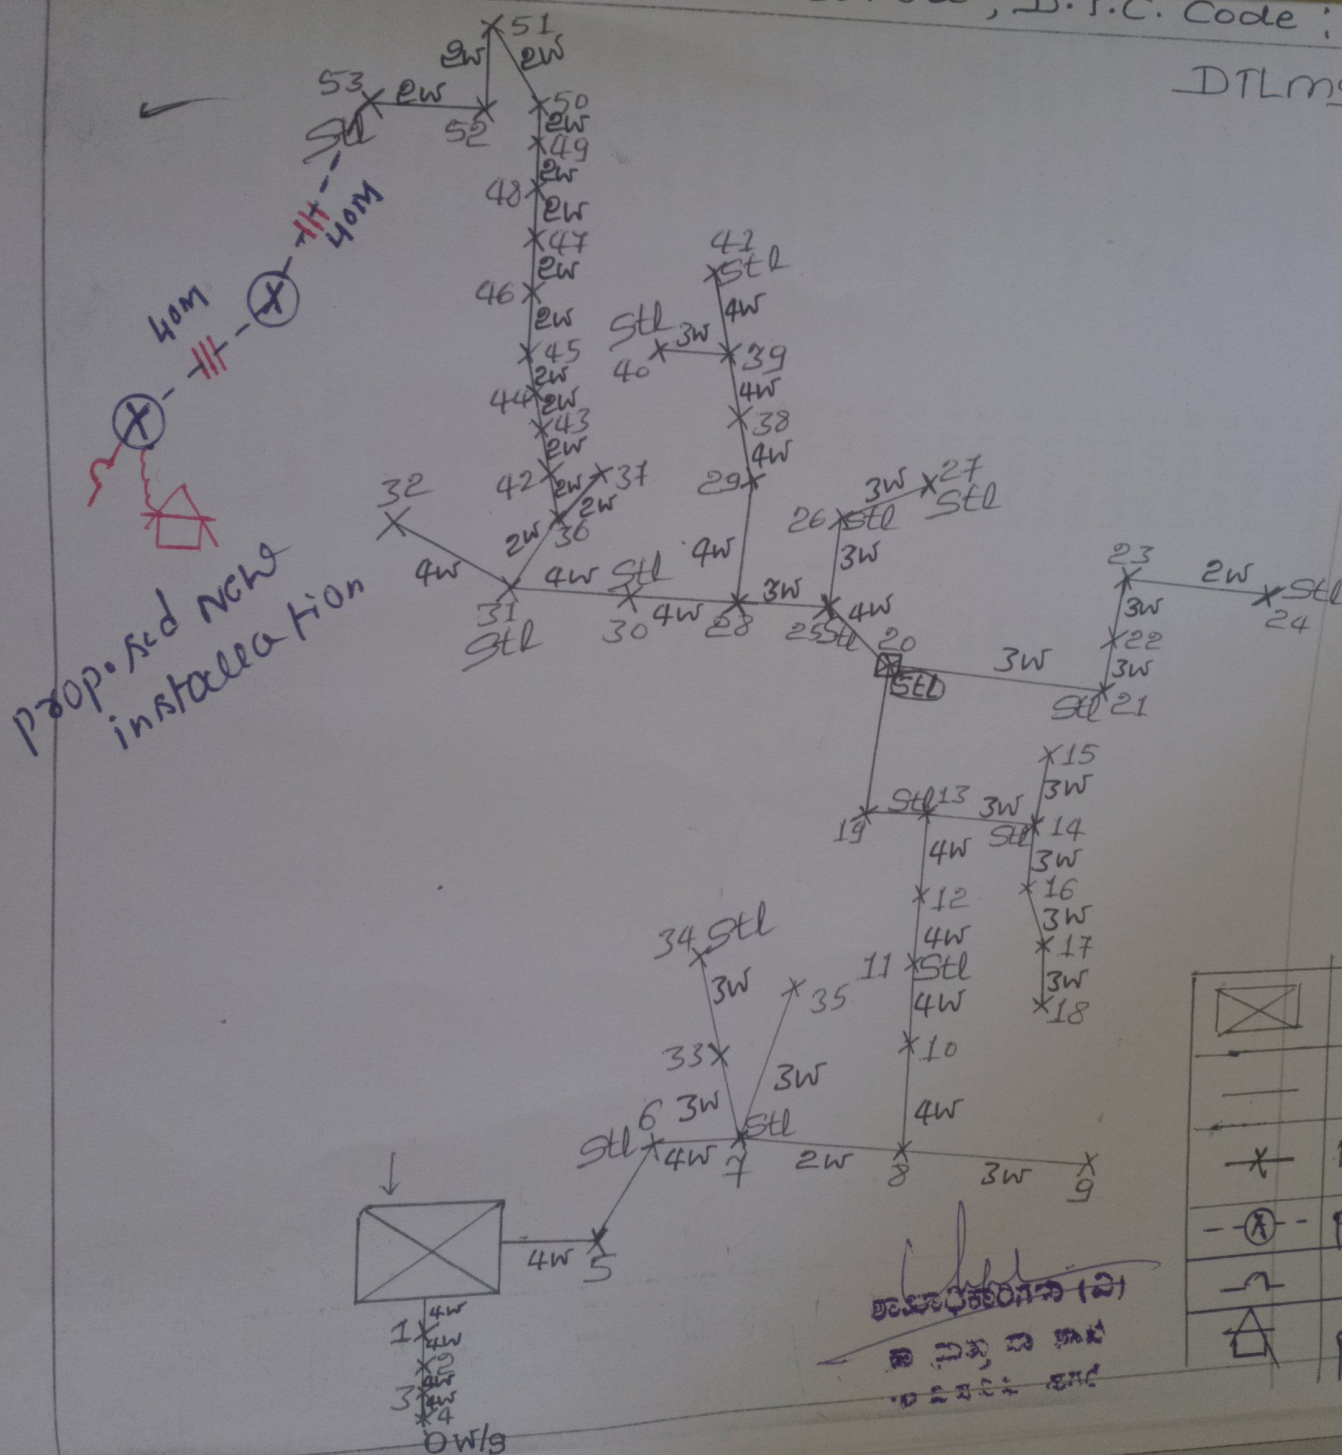

INDEX :-

	Existing 63 KVA TL
	Existing 11 KV Line
	Existing LT Line
	proposed
	proposed entry set
	proposed new installation

ಚೂಲಿ ಪ್ರವರದಿ

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಂತ ೨೨೧೦ ರಿಂದ ೨೨೨೩ ರವರೆಗೆ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1451303230010 (1114) 0110312023 ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಲೆಕ್ಕಾಂತ (1114)

ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್/ ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು :4mm.....

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಾತಿ : LT_{2a} Cii) - 01 NO

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) ೦೧೬೨

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH)

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) B.TAL-4573

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದ

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility and if any) : ಸುಖಲಿಂಗ ರೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

74250

13. ಕೆಳಕಂಡ ವಿವರಣೆ :

693 - 50 feet

14. ಕಟ್ಟಡ ವಿವರಣೆ :

Newly Constructed

Existing

Sqmt

Cellar:

Sqmt

Ground:

Sqmt

1st Floor:

Sqmt

2nd Floor:

Sqmt

3rd Floor:

Sqmt

4th Floor:

Sqmt

5th Floor:

Sqmt

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

66/11149 MSK

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು :

ಶೇಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಅರಸೀಕೆರೆ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 6314-10A

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :

ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸುಸ್ಥಿರ ಗ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ MSB ಡ್ರಾಂಗಿಂಗ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
- * ಲಾಯ ಔಟ್ ಡ್ರಾಂಗಿಂಗ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
- * ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೈನ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
- * Development charges ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಶೇಡರ್