

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀ. ಲಲಿತ್ ಸೈರಂಗ್ ಹಿಂ ಇನ್ವೆನ್ಟರಿ

1451303230015 (1123) / 02/03/2023

ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಳಾಸ: ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಲುಂಡಿಹಳ್ಳಿ (ಹೊಂ. 944000) (10)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect: Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTGACIN - 01NO

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01KL

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 1Ø

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) ANCLBT-22

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ - ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

area and if any) : ನೀರಿನ ರಟ್ಟು, ಕಟ್ಟಡದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ರಟ್ಟು, ಕಟ್ಟಡದ

ರಟ್ಟು, ಕಟ್ಟಡದ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 23 x 30 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 690 - 59 feet

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor:	Sqmtr	
Ground :	Sqmtr	<u>23 x 30 - 690 -</u>
1st Floor :	Sqmtr	
2nd Floor :	Sqmtr	
3rd Floor :	Sqmtr	
4th Floor :	Sqmtr	
5th Floor :	Sqmtr	

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11KV MUSS ಹೂರ್

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :ಫೀಡರ್ ಹೆಸರು ನಿಲಯನಿ

ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4357

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : Bongibidry ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 05

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 10hp + 0

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸುಗೌರಿ ರೆಲ್ವೆಕಲ್ಯು MS Building ಗೆ ರೆಲ್ವೆಕಲ್ಯು
- * Half out layout ರೆಲ್ವೆಕಲ್ಯು
- * Transmission line ರೆಲ್ವೆಕಲ್ಯು
- * Development charges ರೆಲ್ವೆಕಲ್ಯು
- * ಸುಗೌರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೆಲ್ವೆಕಲ್ಯು

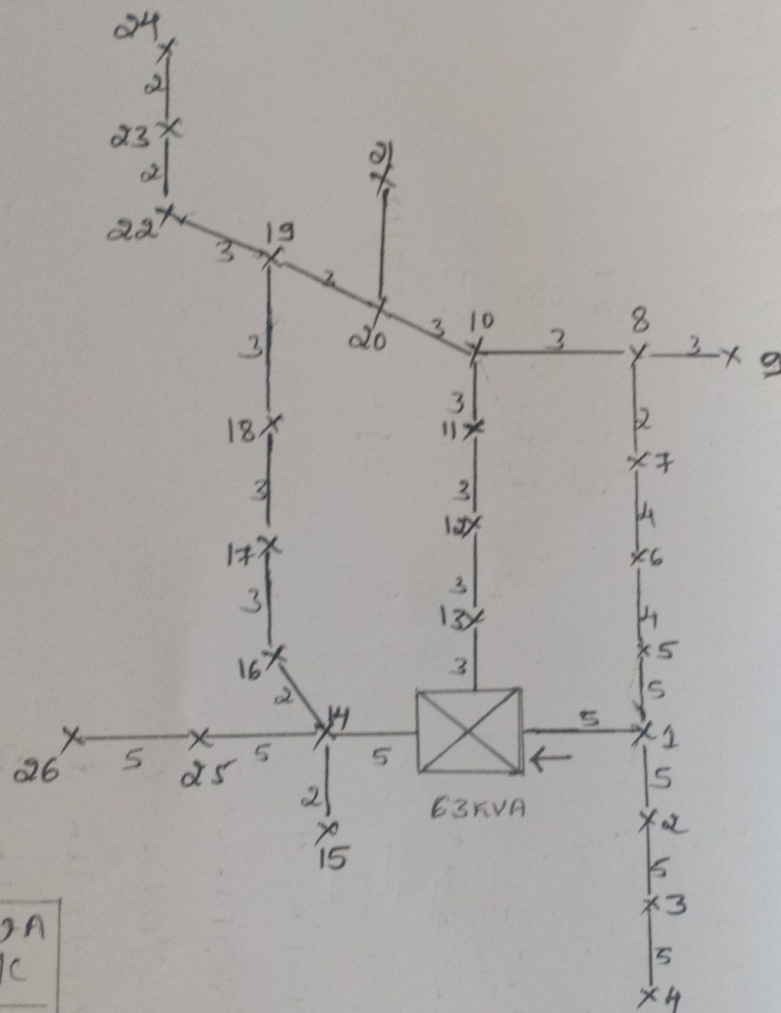
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ: ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

N.T.V. Company




63KVA D. & C. Code: (H35701)

Nagesh mill To

DTLMS- 98514- DTC- 1135705✓



INDEX:-

	Existing 63KVA TL
	Existing 11KV Line
	Existing LT-Line

[Handwritten signature]
 11/05/2021
 11/05/2021
 11/05/2021

APS to O.K.W. Domestic Lighting installation in
 ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 14513032 30015 (1123) ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-123
 ಪ್ರಮಾಣ 02/03/2023 ದಿನಾಂಕ 07/03/2023

ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೀರ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ 01 K W ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
 ಸಂಖ್ಯೆ 5.30.0 ಅಂಪ್ಸ್ ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
 ಅಂಪ್ಸ್ ಅಂಪ್ಸ್ 01 No. meter showed be purchased by consumer.
 ಗೃಹದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂಪರ್ಕ್‌ಗಳಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ ಕಟ್‌ಡೆಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ
 ಲಾ ಇದ್ದರೆ L/S- 200/-

ತಬೇಕಾದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು ಇಲ್ಲ
 ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000
 ಇದ್ದರೆ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ ☐ ಪರಾ
 ಅಂಪರ್ಕ್ ಮಾರ್ಗ ☒
 ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ☐
 ಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ☐
 ರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ☐
 ಫೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ ☐
 ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು ☐
 ಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ☐
 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ☐
 ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ☐
 ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ☐
 01 K W ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ☐

Rp 1 - 200/-
 ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ 63KVA
 ಅನುಮೋದನೆ 10hp + 20KVA
 ಅನುಮೋದನೆ 01 K W ಅನುಮೋದನೆ
 ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಶಾಖಾಂಗನ
 DTC- 435405

ANCL BT-22 ಶ್ರೀ. ಹೆಸ
 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)
 01 K W ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾತ್ರದ
 ಎ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ
 ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್
 ಸುತ್ತು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ
 ಸುತ್ತು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ
 ಸುತ್ತು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
 Director of
 Smt. Syeasen nolo
 Ignappa at Angadihalli
 ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು
 ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
 (ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)
 ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) +
 ದಿನಾಂಕ
 1. ಭದ್ರತಾ ತೇವಣಿ ರೂ.
 2. ಮಾರ್ಪಕ ಭದ್ರತಾ ತೇವಣಿ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
 ದಿನಾಂಕ
 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
 ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
 ವೆಚ್ಚ ರೂ.
 ಅನುಮೋದನೆ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
 ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

1. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
 2. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
 3. ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು
 ಮೊಬಲಗು ರೂ.
 4. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ